


DIAGRAMAS ÍTEMS 11

GRUPO 1

ITEM 11. Adecuación del Sistema de Seguridad de Red Perimetral. (Miembros adicionales al Clúster existente)

A fin de mejorar la seguridad perimetral de la red, se deberá de agregar 1 (un) equipo para alcanzar la redundancia en el Datacenter de Principal.

A continuación, se demuestra el diagrama de conexión esperada con las adecuaciones:

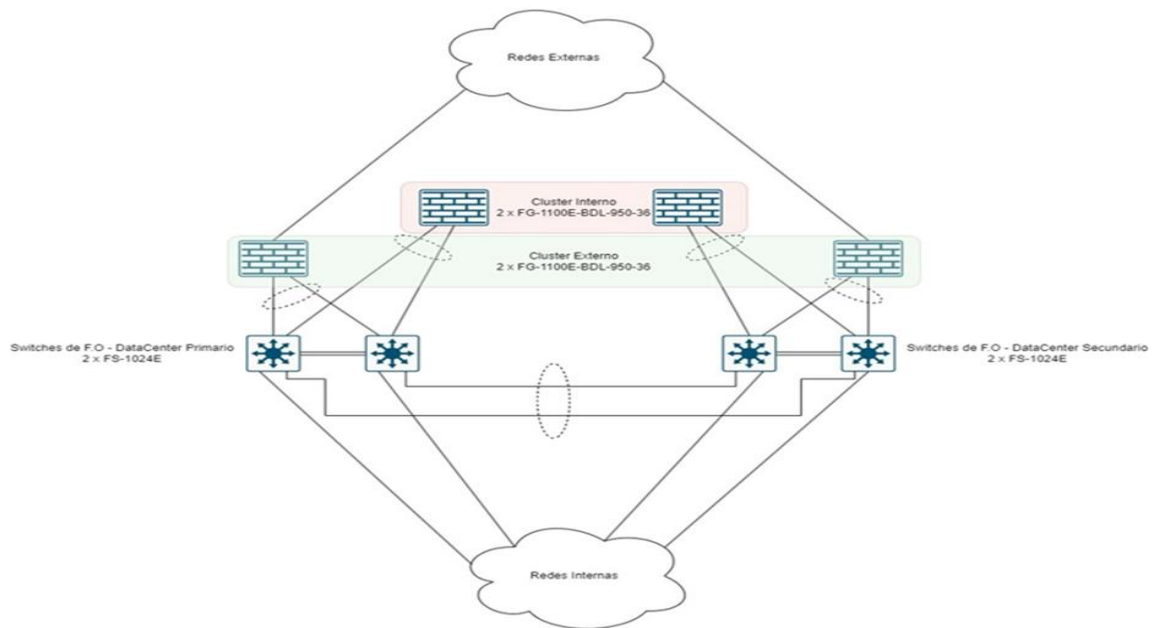

DIAGRAMAS ÍTEMS 11

GRUPO 2

ITEM 11. Adecuación del Sistema de Seguridad de Red Perimetral (Miembros adicionales al Clúster existente)

Al fin de mejorar la seguridad perimetral de la red, se deberá de agregar 2 (dos) equipos para reemplazar las 2 (dos) unidades existentes.

A continuación, se demuestra el diagrama de conexión esperada con las adecuaciones:

