



LPN N° 35/2025 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - ID N° 464303

ACLARACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE N° 1: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL

Uniforme del personal




Logo de la empresa en el lado izquierdo del pecho y en la parte posterior

LOTE N° 2: MANTENIMIENTO DE PANTALLAS ACÚSTICAS DE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO

Lado Sur (Punto 2)



Vista frontal esquemática de pantalla acústica

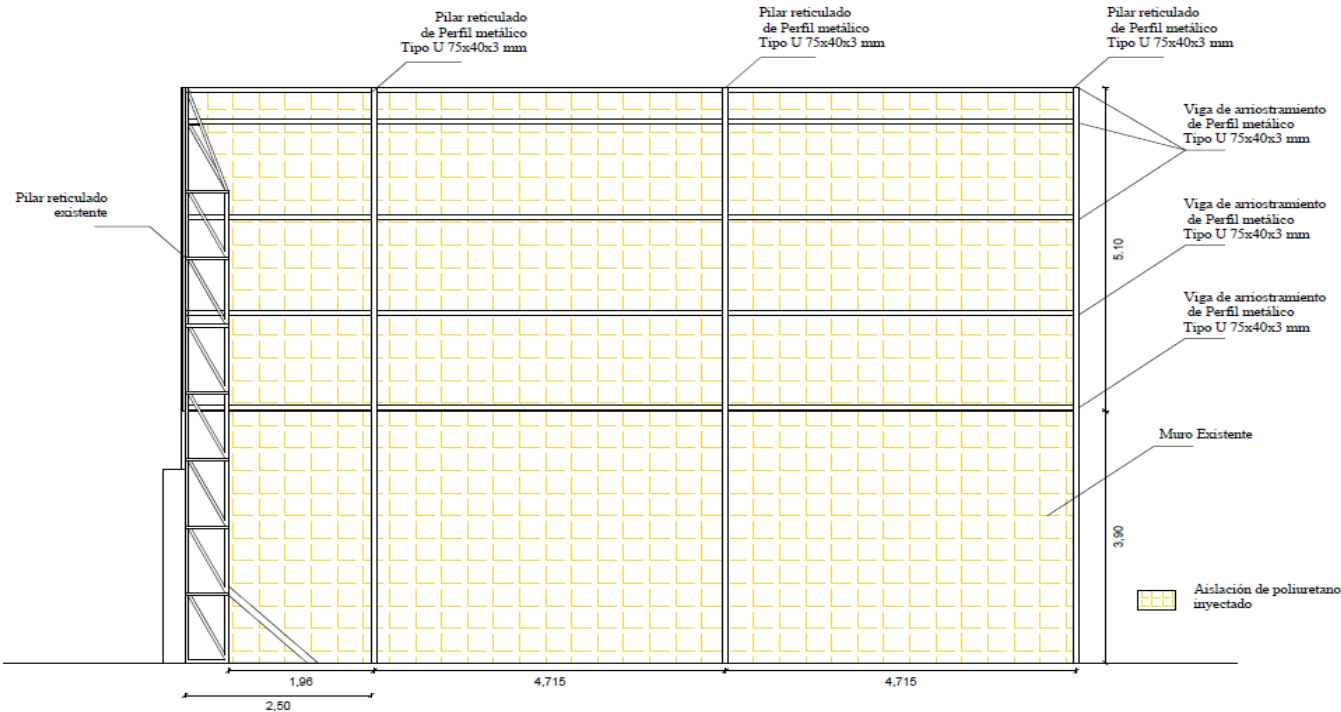



LPN N° 35/2025 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - ID N° 464303

Corte esquemático de pantalla acústica

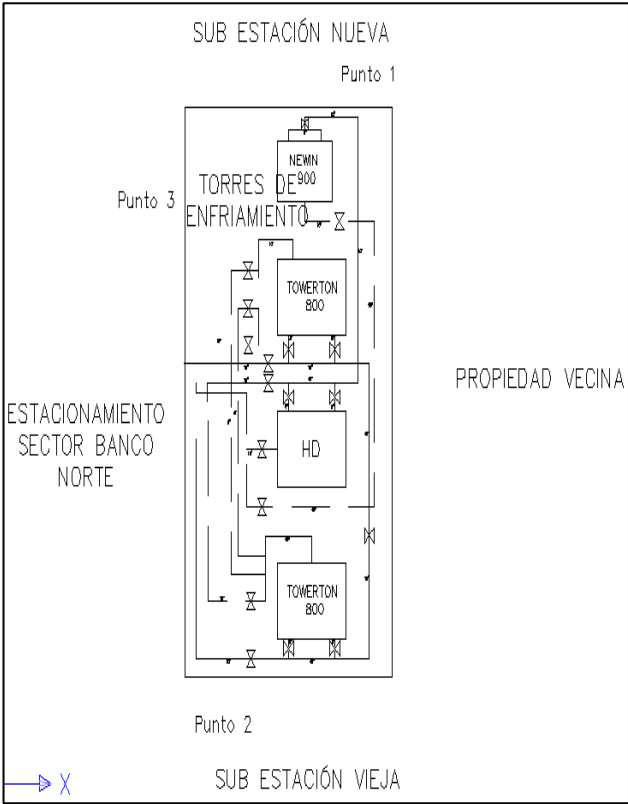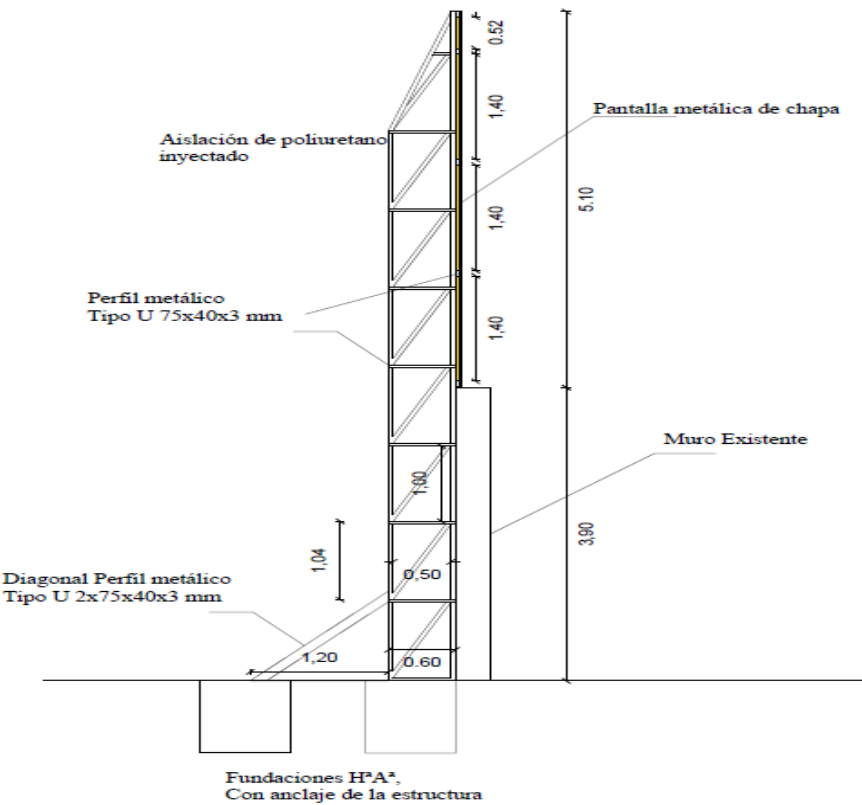


Esquema Sector de Torres de Enfriamiento y Pantallas Acústicas




**LPN N° 35/2025 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - ID N° 464303**

**LOTE N° 6: CAMBIO DE CAÑERÍAS DEL CIRCUITO DE EVAPORACIÓN POR CAÑERÍAS DE TERMOFUSIÓN**

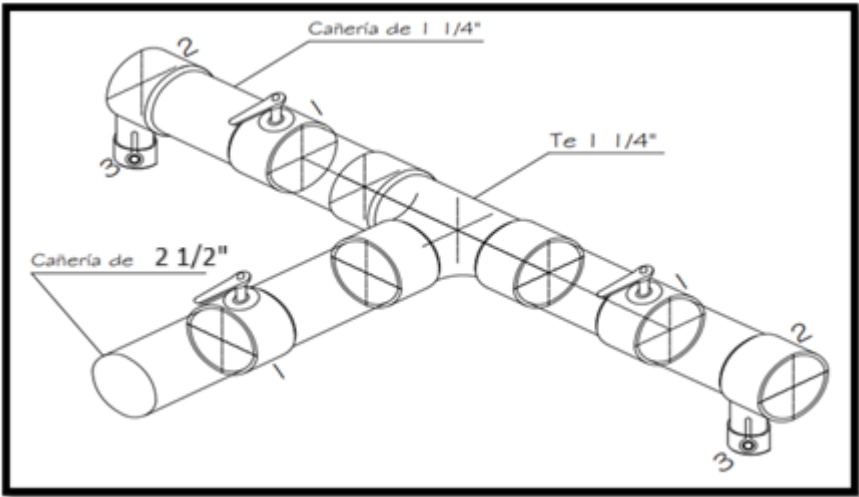

En cada Sala Técnica, arranque y bifurcación de alimentación y retorno de línea de 1 ¼".  
Referencias 1. Llave de 2 1/2". Purgadores: 2. Te de 1 ¼" x 3/4". 3. Llave de 3/4".

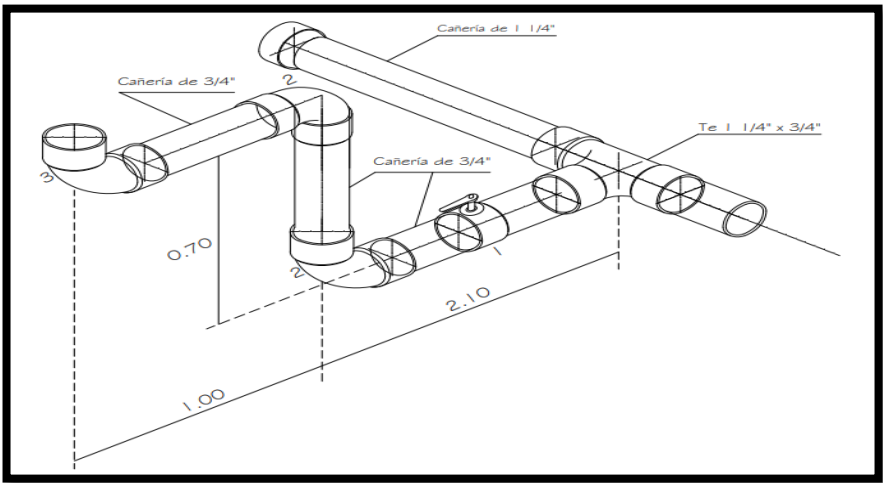

**Ramal (Subida y Retorno) de la línea de 1 ¼" a cada equipo fancoil.**  
Referencias 1. Llave de 3/4". 2. Codo 90° de 3/4". 3. Codo 90° de 3/4" x 1/2".