

ANEXO 5

Planilla de Experiencia

Planilla de Capacidad Técnica (Especificaciones Técnicas y
Otros)

Experiencia

Verificación de la Experiencia Requerida

De conformidad a lo establecido en la sección “Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación”, en el apartado **Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia**, se ha procedido a analizar las experiencias presentadas por las firmas constatándose el siguiente análisis (ANEXO-5).

En el ítem 1 pasamos a evaluar a la firma **ELECTROPAR S.A.**, teniendo en cuenta que se posiciona como mejor oferta para este ítem.

Item 1: Descargador de sobretensión para Media Tensión

Requisito Exigido en el PBC	Documentos Requeridos	Documento Presentado con la Oferta	Documento Presentado mediante consulta	Oferente: ELECTROPAR S.A.
Demostrar la experiencia en la fabricación y/o provisión de los bienes objetos de la presente licitación u otro de superiores características técnicas, mecánicas y eléctricas (tensión, corriente), con facturaciones de venta y/o recepciones finales o provisionales en entidades públicas, privadas y/o mixtas, donde se acrediten las cantidades de los bienes suministrados por un valor mínimo equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la cantidad total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos cinco (5) años (2020, 2021, 2022, 2023 y 2024). Pudiendo corresponder los documentos respaldatorios, a cualquiera de los años mencionados hasta verificar el cumplimiento de este requisito.	Copia de facturaciones y/o recepciones finales en entidades públicas, privadas y/o mixtas que avalen la experiencia requerida. Deberán indicarse los datos del contacto de la empresa emisora de la documentación.	-----	Copia de Facturas y Acta de Recepción Definitiva (*)	<p>Porcentaje de Experiencia presentado por el Oferente:</p> <p style="text-align: center;">37,50%</p> <hr/> <p style="text-align: center;">CUMPLE</p>

(*) Se ha solicitado a la firma **ELECTROPAR S.A.**, por medio de la Nota CEO N° 1 (Solicitud de Aclaraciones – Comité de Evaluación de Ofertas), de fecha 24 de setiembre de 2025, la presentación de lo siguiente:

- Demostrar la experiencia en la fabricación y/o provisión de los bienes objetos de la presente licitación u otro de superiores características técnicas, mecánicas y eléctricas (tensión, corriente), con facturaciones de venta y/o recepciones finales o provisionales en entidades públicas, privadas y/o mixtas, donde se acrediten las cantidades de los bienes suministrados por un valor mínimo equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la cantidad total ofertada en la presente licitación, dentro de los últimos cinco (5) años (2021, 2022, 2023, 2024 y 2025). Pudiendo corresponder los documentos respaldatorios, a cualquiera de los años mencionados hasta verificar el cumplimiento de este requisito, conforme se indica en el apartado Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, en el punto 13. Experiencia requerida, del Pliego de Bases y Condiciones, de los ítems 1, 2 y 3.

En respuesta a la solicitud realizada, la firma **ELECTROPAR S.A.**, a través de su Nota de fecha 26 de setiembre de 2025, ha presentado lo solicitado (**ANEXO-6**).

Una vez verificada la documentación presentada por la misma, se observa que la firma **ELECTROPAR S.A.**, ha dado cumplimiento respecto a los documentos solicitados en las bases de la contratación.

En el ítem 2 pasamos a evaluar a la firma **ENGINEERING S.A.E.C.A.**, teniendo en cuenta que se posiciona como mejor oferta para este ítem.

Item 2: Seccionador Fusible Unipolar Tipo NH para Líneas Aéreas de Baja Tensión

Requisito Exigido en el PBC	Documentos Requeridos	Documento Presentado con la Oferta	Documento Presentado mediante consulta	Oferente: ENGINEERING S.A.E.C.A.
Demostrar la experiencia en la fabricación y/o provisión de los bienes objetos de la presente licitación u otro de superiores características técnicas, mecánicas y eléctricas (tensión, corriente), con facturaciones de venta y/o recepciones finales o provisionales en entidades públicas, privadas y/o mixtas, donde se acrediten las cantidades de los bienes suministrados por un valor mínimo equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la cantidad total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos cinco (5) años (2020, 2021, 2022, 2023 y 2024). Pudiendo corresponder los documentos respaldatorios, a cualquiera de los años mencionados hasta verificar el cumplimiento de este requisito.	Copia de facturaciones y/o recepciones finales en entidades públicas, privadas y/o mixtas que avalen la experiencia requerida. Deberán indicarse los datos del contacto de la empresa emisora de la documentación.	Copia de Factura	-----	Porcentaje de Experiencia presentado por el Oferente: 34,63%
				CUMPLE

Una vez verificada la documentación presentada por la misma, se observa que la firma **ENGINEERING S.A.E.C.A.**, ha dado cumplimiento respecto a los documentos solicitados en las bases de la contratación.

En el ítem 3 pasamos a evaluar a la firma **SAS PARAGUAY S.A.**, teniendo en cuenta que se posiciona como mejor oferta para este ítem.

Item 3: Seccionador Fusible Unipolar para Media Tensión con Tubo Porta Fusible y Aislador Polimérico

Requisito Exigido en el PBC	Documentos Requeridos	Documento Presentado con la Oferta	Documento Presentado mediante consulta	Oferente: SAS PARAGUAY S.A.
Demostrar la experiencia en la fabricación y/o provisión de los bienes objetos de la presente licitación u otro de superiores características técnicas, mecánicas y eléctricas (tensión, corriente), con facturaciones de venta y/o recepciones finales o provisionales en entidades públicas, privadas y/o mixtas, donde se acrediten las cantidades de los bienes suministrados por un valor mínimo equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la cantidad total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos cinco (5) años (2020, 2021, 2022, 2023 y 2024). Pudiendo corresponder los documentos respaldatorios, a cualquiera de los años mencionados hasta verificar el cumplimiento de este requisito.	Copia de facturaciones y/o recepciones finales en entidades públicas, privadas y/o mixtas que avalen la experiencia requerida. Deberán indicarse los datos del contacto de la empresa emisora de la documentación.	-----	Copia de Factura electrónica y Acta de Recepción Definitiva (*)	Porcentaje de Experiencia presentado por el Oferente: 35,05%
				CUMPLE

(*) Se ha solicitado a la firma **SAS PARAGUAY S.A.**, por medio de la Nota CEO N° 1 (Solicitud de Aclaraciones – Comité de Evaluación de Ofertas), de fecha 24 de setiembre de 2025, la presentación de lo siguiente:

- Demostrar la experiencia en la fabricación y/o provisión de los bienes objetos de la presente licitación u otro de superiores características técnicas, mecánicas y eléctricas (tensión, corriente), con facturaciones de venta y/o recepciones finales o provisionales en entidades públicas, privadas y/o mixtas, donde se acrediten las cantidades de los bienes suministrados por un valor mínimo equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la cantidad total ofertada en la presente licitación, dentro de los últimos cinco (5) años (2021, 2022, 2023, 2024 y 2025). Pudiendo corresponder los documentos respaldatorios, a cualquiera de los años mencionados hasta verificar el cumplimiento de este requisito, conforme se indica en el apartado Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, en el punto 13. Experiencia requerida, del Pliego de Bases y Condiciones, de los ítems 1, 2 y 3.

En respuesta a la solicitud realizada, la firma **SAS PARAGUAY S.A.**, a través de su Nota de fecha 26 de setiembre de 2025, ha presentado lo solicitado (**ANEXO-6**).

Una vez verificada la documentación presentada por la misma, se observa que la firma **SAS PARAGUAY S.A.**, ha dado cumplimiento respecto a los documentos solicitados en las bases de la contratación.

LPI ANDE N°1908/2025 "Adquisición de Seccionadores y Descargadores" ID 465231

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA REQUERIDA

EMPRESA	2023		2024	
	Cantidad	N° Factura	Cantidad	N° Factura
ELECTROPAR S.A. Ítem 1 - Descargador de sobretensión para Media Tensión Ítem 2 - Seccionador Fusible Unipolar Tipo NH para Líneas Aéreas de Baja Tensión Ítem 3 - Seccionador Fusible Unipolar para Media Tensión con Tubo Porta Fusible y Aislador Polimérico				
Cantidad solicitada por la Convocante	77.600	ARD - 07/07/2023	4.500	E01001-00001551
Cantidad mínima requerida por la Convocante (25% de los bienes ofertados)	19.400	ARD - 07/07/2023	5.600	E01001-00001548
Cantidad total presentada por el Oferente	29.100	ARD - 07/07/2023		
% de Experiencia obtenida por el Oferente	37,50%			

LPI ANDE N°1908/2025 "Adquisición de Seccionadores y Descargadores" ID 465231

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA REQUERIDA

EMPRESA		2024	
ENGINEERING S.A.E.C.A.		Cantidad	N°. Factura
Ítem 1 - Descargador de sobretensión para Media Tensión			
Ítem 2 - Seccionador Fusible Unipolar Tipo NH para Líneas Aéreas de Baja Tensión			
Cantidad solicitada por la Convocante	72.200	10.000	SNPE-20241210
Cantidad mínima requerida por la Convocante (25% de los bienes ofertados)	18.050	15.000	SNPE-20241210
Cantidad total presentada por el Oferente	25.000		
% de Experiencia obtenida por el Oferente	34,63%		

LPI ANDE N°1908/2025 "Adquisición de Seccionadores y Descargadores" ID 465231

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA REQUERIDA

EMPRESA	2020		2021		2022		2023		2024	
	Cantidad	N° Factura	Cantidad	N° Factura	Cantidad	N° Factura	Cantidad	N° Factura	Cantidad	N° Factura
Item 1 - Descargador de sobretensión para Media Tensión										
Item 2 - Seccionador Fusible Unipolar Tipo NH para Líneas de Baja Tensión										
Item 3 - Seccionador Fusible Unipolar para Media Tensión con Tubo Porta Fusible y Aislador Polimérico										
Cantidad solicitada por la Convocante	594	005/2020	1.000	028/2021	1.000	021/2022	1.000	008/2023	750	013/2024
Cantidad mínima requerida por la Convocante (25% de los bienes ofertados)	1.000	005/2020	1.000	030/2021	500	SM220927-L-SFG	1.200	031/2023	1.500	032/2024
Cantidad total presentada por el Oferente	120	001-007-0004690	792	030/2021			1.500	031/2023	1.500	053/2024
% de Experiencia obtenida por el Oferente	247	001-007-0004824	3.000	SM2109007-L-EBM			750	057/2023	2.000	SM240307-L-SAS
	300	001-007-0000027	150	001-007-0000449			1.500	ARD-17/07/23		
	300	001-007-0000945	120	001-007-0000467			1.000	SM230810-L-SAS		
	120	001-007-0000946	150	001-007-000472						
	600	001-007-0003286	280	001-007-0000526						
	51	001-007-0003287	220	001-007-0001460						
	300	001-007-03758	210	001-007-0001461						
	300	001-007-03758	210	001-007-0001589						
	120	001-007-0003760	150	001-007-0002745						
	58	001-007-0001791	45	001-007-0002764						
	487	001-007-0001909	51	001-007-0002800						
	51	001-007-001910	288	001-007-0002802						
	150	001-007-001927	255	001-007-0002802						
	150	001-007-0002733	90	001-007-0003912						
	3	001-007-0002811								
	9	001-007-0002825								
	60	001-007-0002892								
	60	001-007-0003096								

Capacidad Técnica

Verificación de la Capacidad Técnica

De conformidad con lo establecido en las secciones **DATOS DE LA LICITACIÓN** y **SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**, se ha procedido a evaluar los documentos y analizar las muestras presentadas por las firmas oferentes. El detalle de la verificación realizada, se expone a continuación:

Oferente: ELECTROPAR S.A.


Item 1: Descargador de sobretensión para Media Tensión

Requisito Exigido en el PBC	Documento Requerido	Documento Presentado con la Oferta	Documento Presentado mediante consulta	Oferente: ELECTROPAR S.A.
Planilla de Datos Garantizados. Debidamente completada	Planilla de Datos Garantizados	----	CEO N° 1 (*)	CUMPLE
Planillas de Ensayos de Tipo. Debidamente completada	Planilla de Ensayos de Tipo	----	CEO N° 1 (*)	CUMPLE
Protocolos de Ensayos de Tipo	Protocolos de Ensayos de Tipo	----	CEO N° 1 (*)	CUMPLE
Muestras	Verificación visual y dimensional	----	CEO N° 1 (*)	CUMPLE

(*) Se ha solicitado a la firma **ELECTROPAR S.A.** por medio del CEO N° 01 de fecha 24 de setiembre de 2025 la presentación de lo siguiente:


- Planilla de Datos Garantizados y Planilla de Ensayos de Tipo debidamente llenada y completada. El documento debe ser completado con los datos técnicos y valores en ellas solicitadas. Protocolos de ensayos de tipo según EE.TT., conforme se indica en el apartado Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación en el punto 15. Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica, del Pliego de Bases y Condiciones, de los ítems 1, 2 y 3.
- Muestras de los materiales ofertados para la verificación visual y dimensional, asimismo los ensayos que se pudieran realizar, durante la evaluación de ofertas conforme a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas, como se indica en el apartado Datos de la Convocatoria en el punto 25. Muestras, del Pliego de Bases y Condiciones, de los ítems 1, 2 y 3.

En respuesta a la solicitud realizada, la firma **ELECTROPAR S.A.**, según Nota de fecha 26 de setiembre de 2025, ha presentado lo solicitado (**ANEXO-6**).

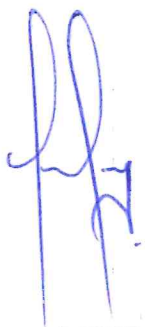


Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones


Imágenes de la muestra presentada

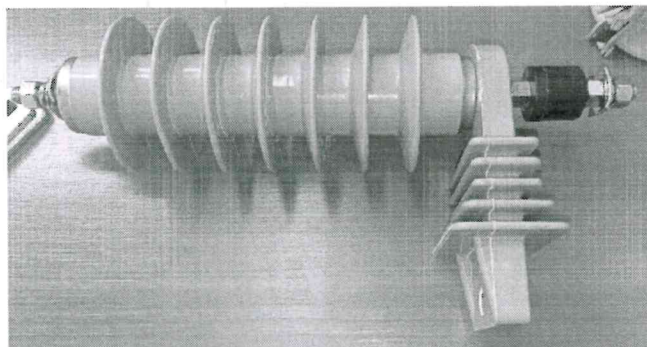


Vista de perfil del Descargador de Sobretensión

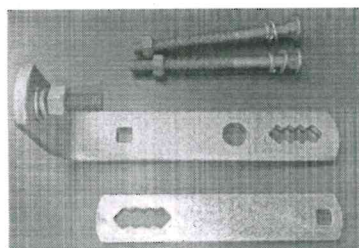

Vista de los accesorios de sujeción para el Descargador



Vista de la cobertura aislante de protección

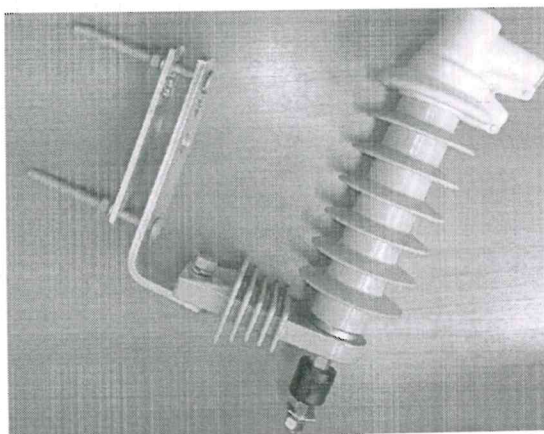

Vista del Descargador con sus accesorios de sujeción y la cobertura aislante de protección

El Comité Evaluador concluye que el producto ofertado por la firma **ELECTROPAR S.A.** CUMPLE con lo observado por la firma **ENGINEERING S.A.E.C.A.** en el Acta de Apertura, con respecto a la Cobertura aislante de protección, según ítem 4.3.8 de la Especificación Técnica.

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OFERENTE		ELECTROPAR S.A.	
Item 1 - Descargador de Sobretenación para Media Tensi3n			
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE SERVICIO		CUMPLE	Se verific3n si el material ofertado es apto para funcionar en las condiciones de instalaci3n seg3n lo requerido por esta especificaci3n t3cnica.
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	CUMPLE	Se verific3n la tensi3n nominal, tensi3n continua de trabajo y tensi3n temporal soportada, como as3 tambi3n la distancia de fuga, tensi3n resistida de impulso atmosf3rico y tensi3n resistida a frecuencia industrial bajo lluvia.
	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	CUMPLE	Se verific3n la fuerza resistida por el soporte de fijaci3n y el par de torsi3n soportado por los terminales. Tambi3n se pudo verificar los terminales para conexi3n a l3nea y de puesta a tierra, y la cobertura aislante.
IDENTIFICACIÓN		CUMPLE	Se verific3n que la marcaci3n inscrita en la muestra presentada coincide con el material ofertado en la Planilla de Datos Garantizados.
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA		CUMPLE	Se verificaron si los ensayos presentados y realizados corresponden al material ofertado.
MUESTRAS		CUMPLE	Se verific3n si la muestra presentada corresponde al material ofertado.

Aclaremos que para el ítem 1, la firma **ELECTROPAR S.A.**, **CUMPLE** con lo solicitado en las especificaciones t3cnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones, seg3n verificaciones realizadas por t3cnicos especializados del Comit3 Evaluador, en cuanto a:

- Características el3ctricas y constructivas del Descargador de Sobretenación para Media Tensi3n.
- Trazabilidad y Ensayos de tipos.
- Muestras.

Oferente: ENGINEERING S.A.E.C.A.

Item 2: Seccionador Fusible Unipolar Tipo NH para L3neas A3reas de Baja Tensi3n

Requisito Exigido en el PBC	Documento Requerido	Documento Presentado con la Oferta	Documento Presentado mediante consulta	Oferente: ENGINEERING S.A.E.C.A.
Planilla de Datos Garantizados. Debidamente completada	Planilla de Datos Garantizados	PRESENTA	----	CUMPLE
Planillas de Ensayos de Tipo. Debidamente completada	Planilla de Ensayos de Tipo	PRESENTA	----	CUMPLE
Protocolos de Ensayos de Tipo	Protocolos de Ensayos de Tipo	PRESENTA	----	CUMPLE
Muestras	Verificaci3n visual y dimensional	----	CEO N° 1 (*)	CUMPLE


(*) Se ha solicitado a la firma **ENGINEERING S.A.E.C.A.** por medio del CEO N° 01 de fecha 24 de setiembre de 2025 la presentaci3n de lo siguiente:

- Muestras de los materiales ofertados para la verificación visual y dimensional, asimismo los ensayos que se pudieran realizar, durante la evaluación de ofertas conforme a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas, como se indica en el apartado Datos de la Convocatoria en el punto 25. Muestras, del Pliego de Bases y Condiciones, de los ítems 1 y 2.


En respuesta a la solicitud realizada, la firma **ENGINEERING S.A.**, según Nota de fecha 25 de setiembre de 2025, ha presentado lo solicitado (**ANEXO-6**).

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones


Imágenes de la muestra presentada

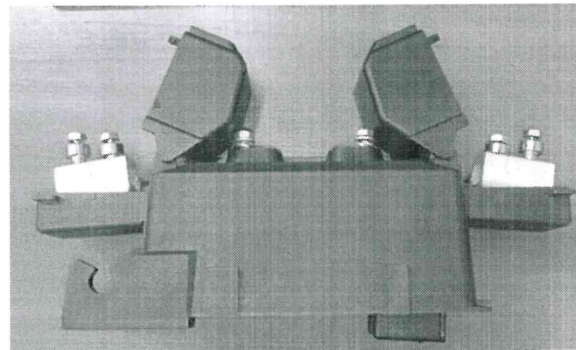


Vista de perfil del Seccionador NH (Opción 2)

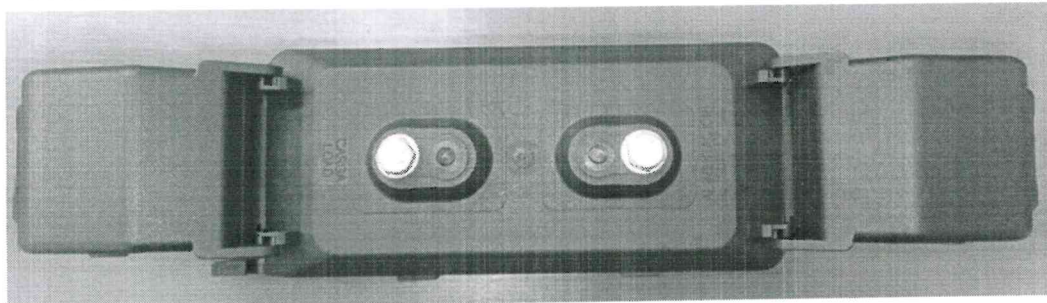

Vista superior del Seccionador NH

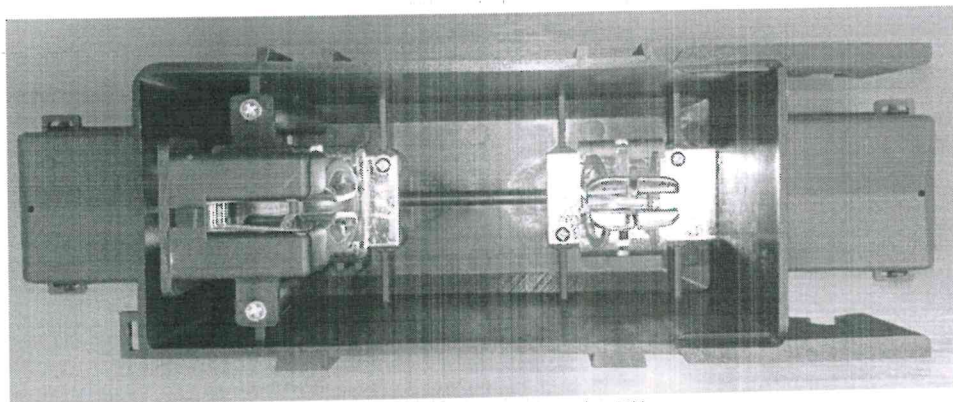

Vista interna del Seccionador NH

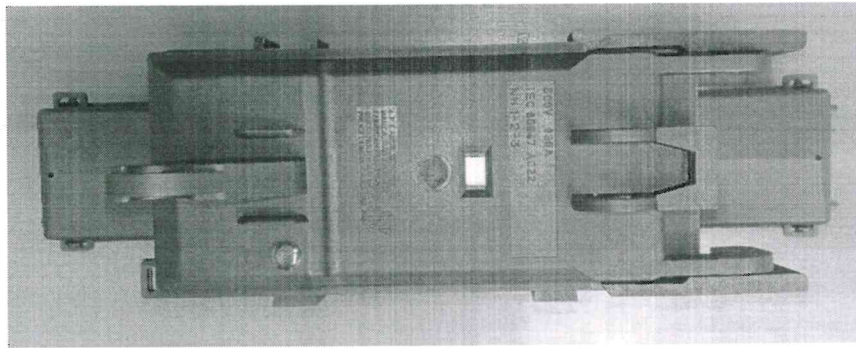

Vista inferior del Seccionador NH

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OFERENTE		ENGINEERING S.A.E.C.A		
Item 2 - Seccionador Fusible Unipolar Tipo NH para Líneas Aéreas de Baja Tensión				
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
CONDICIONES DE SERVICIO		CUMPLE	Se verificó si el material ofertado es apto para funcionar en las condiciones de instalación según lo requerido por esta especificación técnica.	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	CUMPLE	Se verificó la tensión nominal y máxima de servicio a la que puede operar el equipo, como también los niveles de corriente que debe soportar el mismo en las condiciones requeridas por la especificación técnica.	
	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	PIEZAS DE CONTACTO	CUMPLE	Se verificó el material de construcción, los elementos que la componen y el tratamiento superficial del mismo.
		BORNES	CUMPLE	Se verificó el tipo de bornes, el material de construcción, el tratamiento superficial y el cubre bornes.
MARCACIÓN		CUMPLE	Se verificó que la marcación inscrita en la muestra presentada coincida con el material ofertado en la Planilla de Datos Garantizados.	
DOCUMENTACIONES A SUMINISTRAR		CUMPLE	Se verificaron si los ensayos presentados y realizados corresponden al material ofertado.	
MUESTRAS		CUMPLE	Se verificó si la muestra presentada corresponde al material ofertado.	

Aclaremos que para el ítem 2, la firma **ENGINEERING S.A.**, **CUMPLE** con lo solicitado en las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones, según verificaciones realizadas por técnicos especializados del Comité Evaluador, en cuanto a:

- Características eléctricas y constructivas del Seccionador Fusible Unipolar Tipo NH.
- Trazabilidad y Ensayos de tipos.
- Muestras.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

Oferente: SAS PARAGUAY S.A.**Ítem 3: Seccionador Fusible Unipolar para Media Tensión con Tubo Porta Fusible y Aislador Polimérico**

Requisito Exigido en el PBC	Documento Requerido	Documento Presentado con la Oferta	Documento Presentado mediante consulta	Oferente: SAS PARAGUAY S.A.
Planilla de Datos Garantizados. Debidamente completada	Planilla de Datos Garantizados	----	CEO N° 1 (*)	CUMPLE
Planillas de Ensayos de Tipo. Debidamente completada	Planilla de Ensayos de Tipo	----	CEO N° 1 (*)	CUMPLE
Protocolos de Ensayos de Tipo	Protocolos de Ensayos de Tipo	----	CEO N° 1 (*)	CUMPLE
Muestras	Verificación visual y dimensional	----	CEO N° 1 (*)	CUMPLE


(*) Se ha solicitado a la firma **SAS PARAGUAY S.A.**, por medio del CEO N° 01 de fecha 24 de setiembre de 2025 la presentación de lo siguiente:

- Planilla de Datos Garantizados y Planilla de Ensayos de Tipo debidamente llenada y completada. El documento debe ser completado con los datos técnicos y valores en ellas solicitadas. Protocolos de ensayos de tipo según EE.TT., conforme se indica en el apartado Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación en el punto Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica, del Pliego de Bases y Condiciones, de los ítems 1, 2 y 3.
- Muestra del material ofertado para la verificación visual y dimensional, asimismo a los ensayos que se pudieran realizar, durante la evaluación de ofertas conforme a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas, como se indica en el apartado Datos de la Convocatoria en el punto Muestras, del Pliego de Bases y Condiciones, de los ítems 1, 2 y 3.


En respuesta a la solicitud realizada, la firma **SAS PARAGUAY S.A.**, en fecha 26 de setiembre de 2025, ha presentado lo solicitado. **(ANEXO-6)**.

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones


Imágenes de la muestra presentada

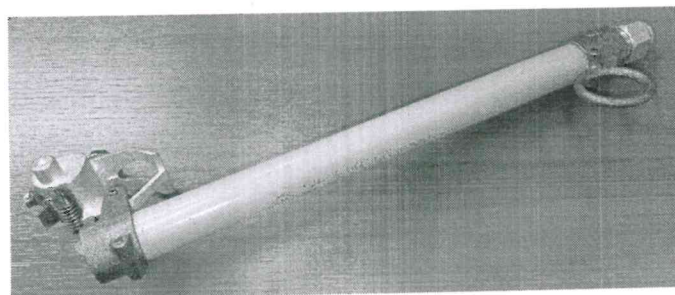


Vista del portafusible sin fusible

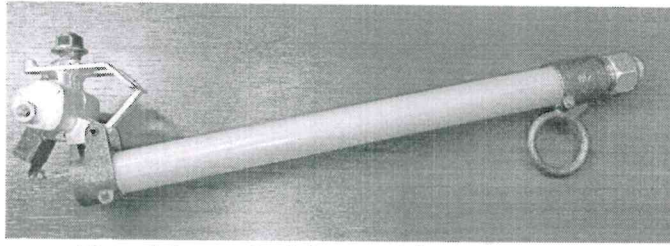


Vista del portafusible con el fusible colocado

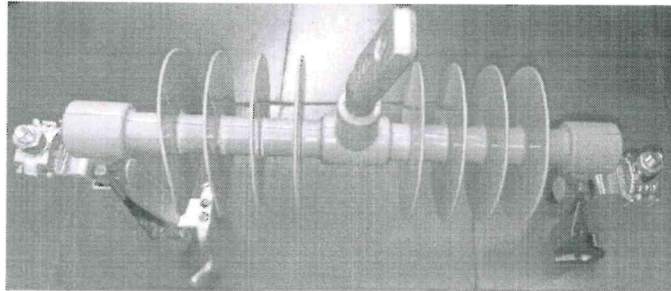

Vista superior del Seccionador Fusible Unipolar

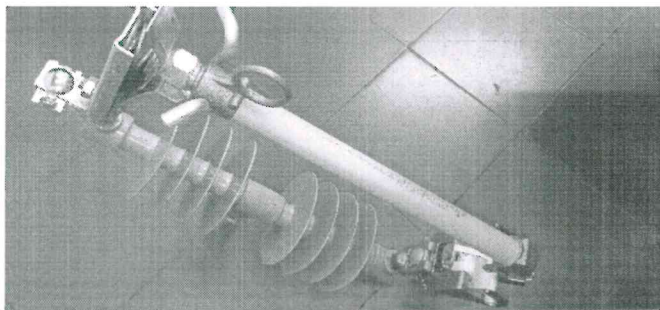

Vista de perfil del Seccionador Fusible Unipolar con el Portafusibles

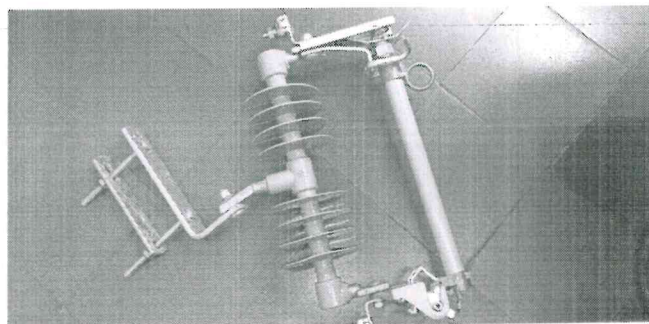

Vista general del Seccionador Fusible Unipolar con el Portafusibles y su correspondiente soporte de fijación

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OFERENTE		SAS PARAGUAY S.A.	
Item 3 - Seccionador Fusible Unipolar para Media Tensión			
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE SERVICIO		CUMPLE	Se verificó si el material ofertado es apto para funcionar en las condiciones de instalación según lo requerido por esta especificación técnica.
CARACTERÍSTICAS DEL SECCIONADOR	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	CUMPLE	Se verificó las características eléctricas del seccionador y del portafusibles.
	CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	CUMPLE	Se verificó las características mecánicas tanto del aislador de la base como del soporte de fijación del seccionador.
	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	CUMPLE	Se verificó las partes metálicas del equipo, como también el kit de los herrajes que se provee con el material ofertado.
	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	CUMPLE	Se verificaron las características del aislador de la base y del tubo porta fusibles, la carga de rotura y la línea de fuga.
MARCACIÓN		CUMPLE	Se verificó que la marcación inscripta en la muestra presentada coincide con el material ofertado en la Planilla de Datos Garantizados.
DOCUMENTACIONES A SUMINISTRAR		CUMPLE	Se verificaron si los ensayos presentados y realizados corresponden al material ofertado.
MUESTRAS		CUMPLE	Se verificó si la muestra presentada corresponde al material ofertado.

Aclaremos que para el ítem 3, la firma **SAS PARAGUAY S.A.**, **CUMPLE** con lo solicitado en las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones, según verificaciones realizadas por técnicos especializados del Comité Evaluador, en cuanto a:

- Características eléctricas, mecánicas y constructivas del conector.
- Trazabilidad y Ensayos de tipos.
- Muestras.