Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4146

Informe de Recepción

Proveedor: SIEMI S.R.L. **Fecha:** 23/07/24

Orden provision/trabajo: 07

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1602	Provisión de filtro de aceite - Generador d	División ElectromUnidad		1,0000	601135	601135
2	1603	Mano de obra de instalación - Generador	División ElectromUnidad		1,0000	295308	295308
3	1604	Provisión de filtro de combustible - Gener	División ElectromUnidad		1,0000	551800	551800
4	1603	Mano de obra de instalación - Generador	División ElectromUnidad		1,0000	296473	296473
5	1605	Provisión de filtro de aire - Generador de	División ElectromUnidad		1,0000	2401188	2401188
6	1603	Mano de obra de instalación - Generador	División ElectromUnidad		1,0000	296660	296660
7	1606	Provisión de filtro de líquido refrigerante -	División ElectromUnidad		1,0000	414544	414544
8	1603	Mano de obra de instalación - Generador	División ElectromUnidad		1,0000	294633	294633
9	1608	Provisión de aceite 15W40 por litro - Gen	División ElectromUnidad		60,0000	68579	4114740
10	1610	Mano de obra por cambio - Generador de	División ElectromUnidad		1,0000	536559	536559
11	1612	Provisión de líquido refrigerante por litro -	División ElectromUnidad		100,0000	22586	2258600
12	1610	Mano de obra por cambio - Generador de	División ElectromUnidad		1,0000	566458	566458
13	1517	Medición de tensión, corriente, frecuencia	División ElectromUnidad		1,0000	6339139	6339139

Total General: 18967237

Observación:

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 23/07/24

Recibido Por: SR GENARO VERA

Fecha: 23/07/24

SIEMI

GERENCIA DEPARTAMENTO TÉCNICO

INFORME: MANT CORRECTIVO GG (SIEMI)
ORDEN DE TRABAJO: OT000167

INF: GEN000065

Orden de trabajo

Cliente: SENACSA

Nro de identificación: 80000215-6

Dirección: .

Datos del activo

Código: AS000128

Nombre: GG 550kVA - PATRIMONIO

Categoría: GENERADORES

Ubicación: SENACSA - SAN LORENZO

Sub ubicación: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Localización: SAN LORENZO

NRO. SERIE: I12K996423

MODELO: C550 D5E

MARCA: CUMINS

Potencia (kVA): 550

CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (LTS)):

FECHA ULT. MANTENIMIENTO:

FILTROS DE COMBUSTIBLE: FLEETGUARD FS1040

FILTROS DE ACEITE: FLEETGUARD LF9070

CANT BATERIAS: 2

CAPACIDAD BATERIAS: 150AH - 180 AH

FILTRO DE AIRE: AF25708M

FILTRO DE AGUA: FLEETGUARD WF2126

MARCA MOTOR: CUMINS

MODELO MOTOR:

Nº SERIAL ALTERNADOR:

MODELO ALTERNADOR:

CABINADO: NO

CANTIDAD ACEITE DE MOTOR (LTS)):

CANTIDAD REFRIGERANTE (LTS):

IDENTIFICADOR DEL EQUIPO:

MARCA CONTROLADOR:

MODELO CONTROLADOR: PC2.2

DIMENSION LARGO (CM):

DIMENSION ANCHO (CM):

DIMENSION ALTURA (CM):

PESO TOTAL GENERADOR (KG): 4975

Técnico(s) a cargo

Técnico responsable: Hugo Chamorro

Técnicos adicionales: Christian Rotela.

Conclusión de trabajo: 23/07/2024 15:16

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO:

Mantenimiento Anual de GG

SIEMI S.R.L. - Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay **Tel.:** 021 301 225/ 6 · **Fax:** 021 301 295 · **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS:

Aceite 60Lts. Refrigerante 100Lts. .Filtro de Aceite 1 .filtro de Combustible 1.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

Funcionamiento correctamente

OBSERVACIONES:

Falta cambio de batería. 1 se visualiza mal estado

RECOMENDACIONES:

Cambiar baterías una vez al año .

FIRMAS DE CLIENTE

Julio Bernal
SENACSA

SIEMI S.R.L. - Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay **Tel.:** 021 301 225/ 6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py

REPORTE FOTOGRAFICO

Nivel de refrigerante full

SIEMI S.R.L. - Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay **Tel.:** 021 301 225/ 6 · **Fax:** 021 301 295 · **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py

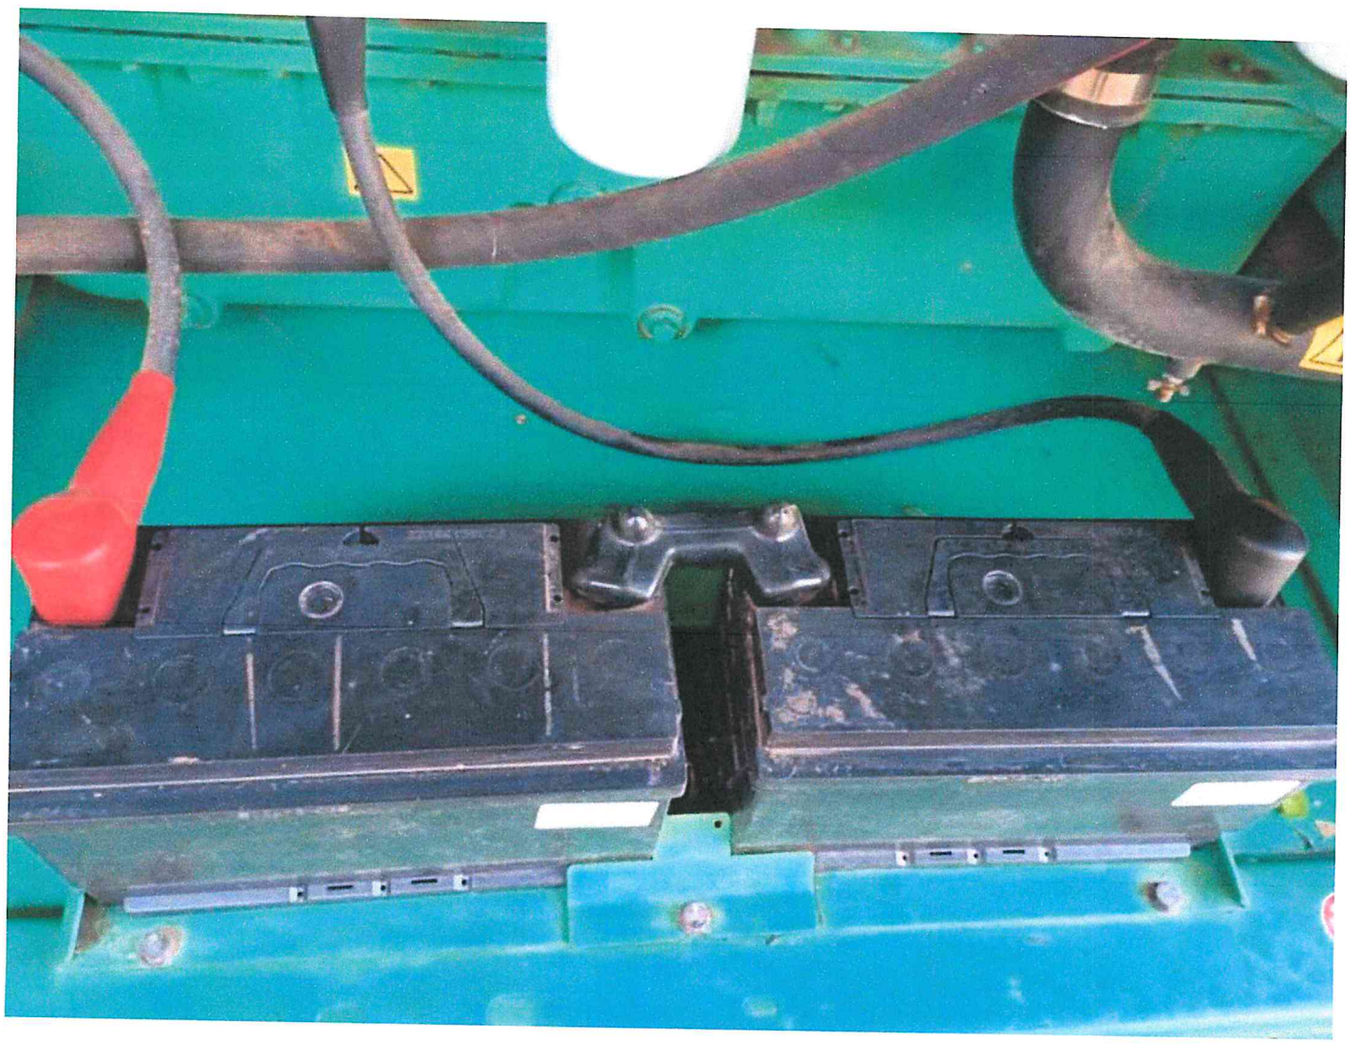

Baterías 12v 95ah placa bajo y largo

SIEMI S.R.L. - Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay **Tel.:** 021 301 225/ 6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py

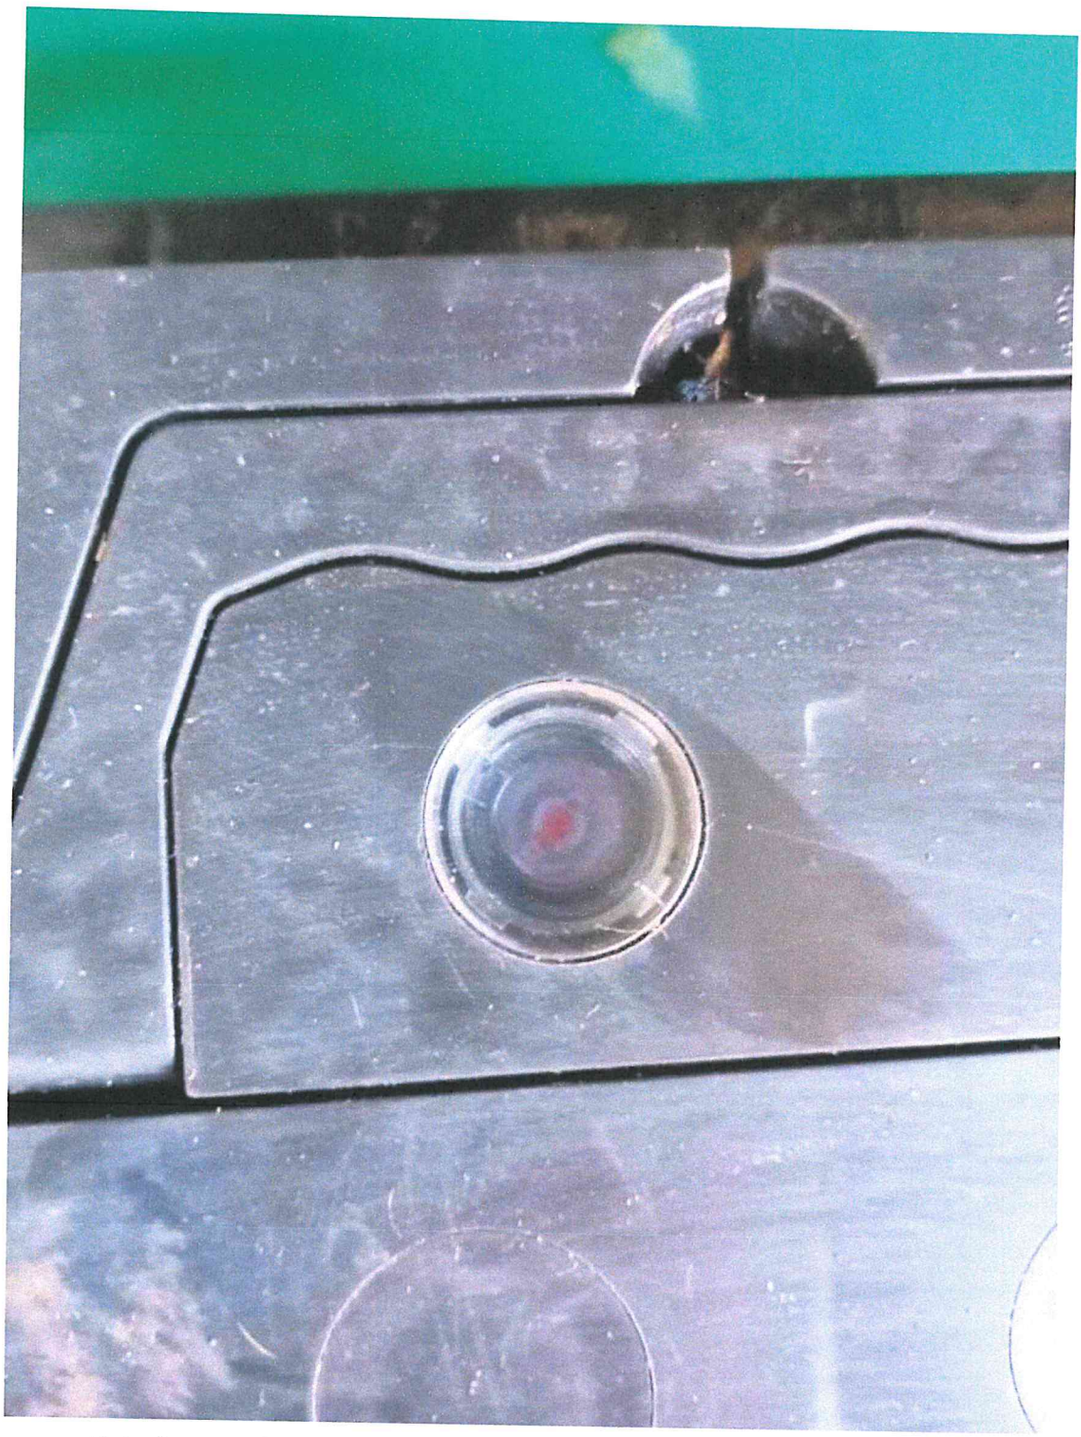

Batería en mal estado, posible falla del mismo sin exactitud de tiempo.

SIEMI S.R.L. - Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay **Tel.:** 021 301 225/ 6 · **Fax:** 021 301 295 · **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py

Filtro de agua

SIEMI S.R.L. - Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay **Tel.:** 021 301 225/ 6 · **Fax:** 021 301 295 · **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py

Filtro de aceite

SIEMI S.R.L. - Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay **Tel.:** 021 301 225/ 6 · **Fax:** 021 301 295 · **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py

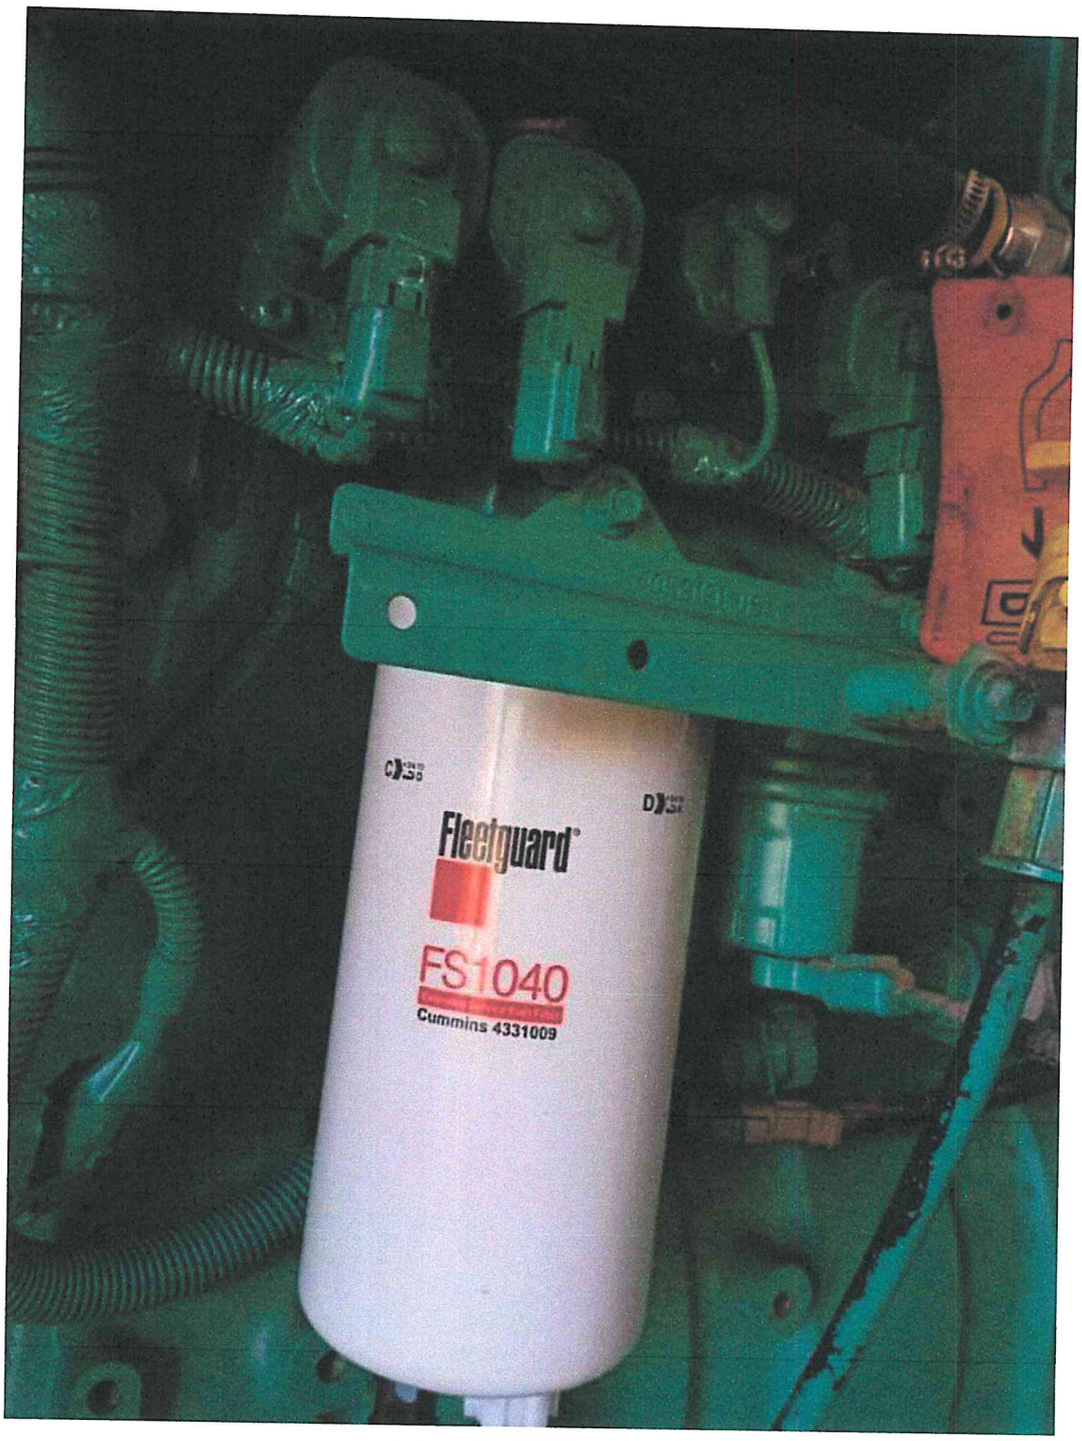

Filtro de combustible

SIEMI S.R.L. - Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay **Tel.:** 021 301 225/ 6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py

Vista general del equipo, en óptimo estado.

SIEMI S.R.L. - Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay **Tel.:** 021 301 225/ 6 · **Fax:** 021 301 295 · **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py

Limpieza general

SIEMI S.R.L. - Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay **Tel.:** 021 301 225/ 6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py

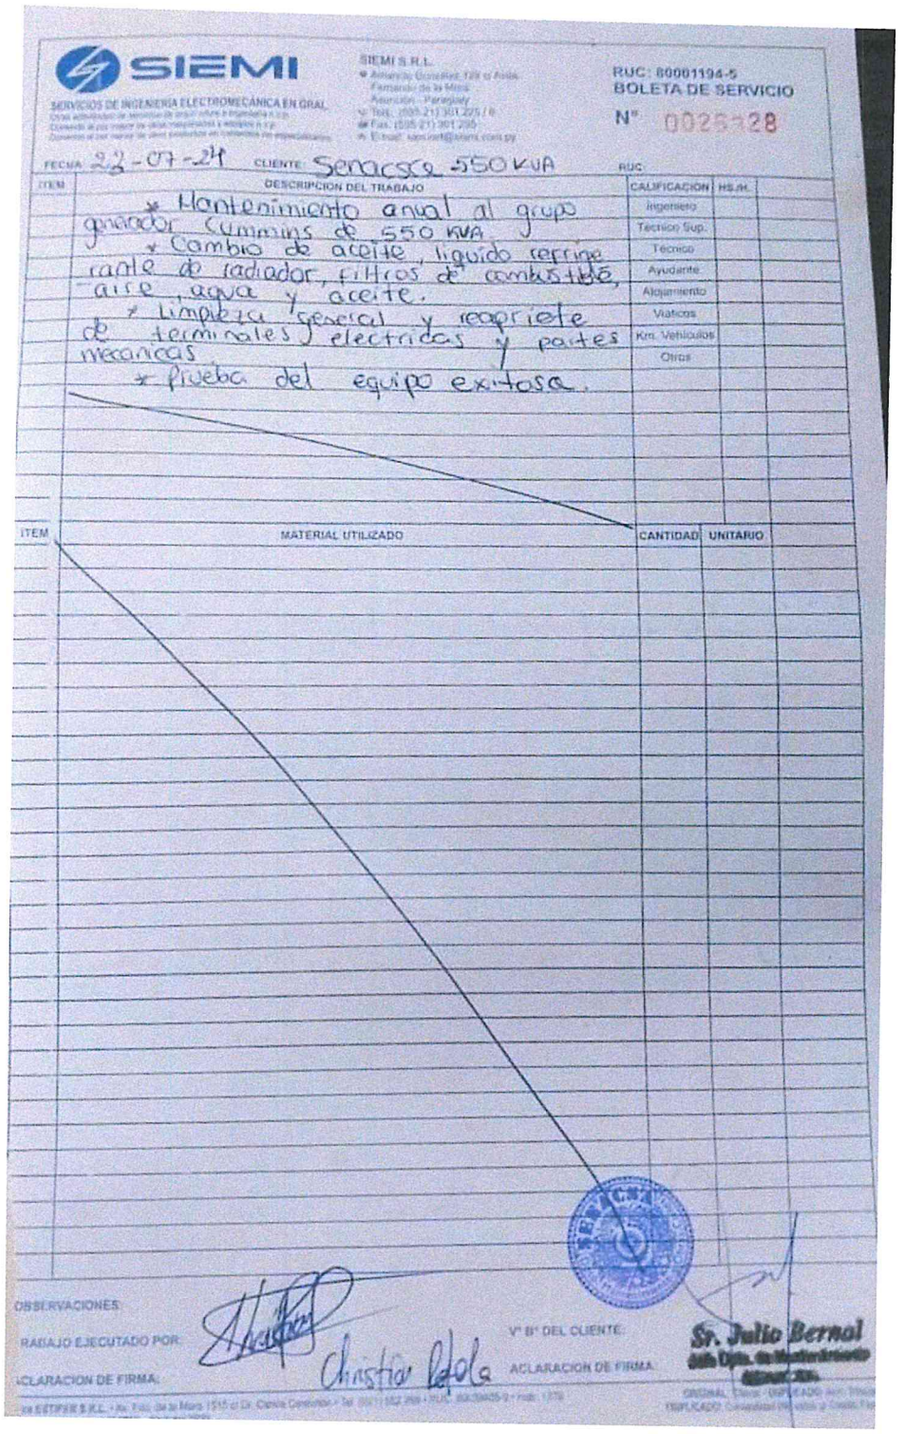

SIEMI

SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA EN GRAL.

SIEMI S.R.L.
Amancio González 129 c/ Avda. Fernando de la Mora
Asunción - Paraguay
Tel.: (595 21) 301 225 / 6
Fax: (595 21) 301 295
E-mail: siemisrl@siemi.com.py

RUC: 80001194-5
BOLETA DE SERVICIO
N° 0025928

FECHA: 23-07-24 CLIENTE: Senacsa 550 KVA RUC:

ITEM	DESCRIPCION DEL TRABAJO	CALIFICACION	HS./H.
	* Mantenimiento anual al grupo generador Cummins de 550 KVA	Ingeniero	
	* Cambio de aceite, liquido refrigerante de radiador, filtros de combustible, aire, agua y aceite.	Técnico Sup.	
	* Limpieza general y reapriete de terminales electricas y partes mecanicas	Técnico	
	* Prueba del equipo exitosa.	Ayudante	
		Alojamiento	
		Viaticos	
		Km. Vehiculos	
		Otros	

ITEM	MATERIAL UTILIZADO	CANTIDAD	UNITARIO

OBSERVACIONES:

TRABAJO EJECUTADO POR: Christian Pelola

ACLARACION DE FIRMA:

V° B° DEL CLIENTE: Sr. Julio Bernal

ACLARACION DE FIRMA:

Boleta de Servicio

SIEMI S.R.L. - Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción,
Paraguay **Tel.:** 021 301 225/ 6 · **Fax:** 021 301 295 · **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.