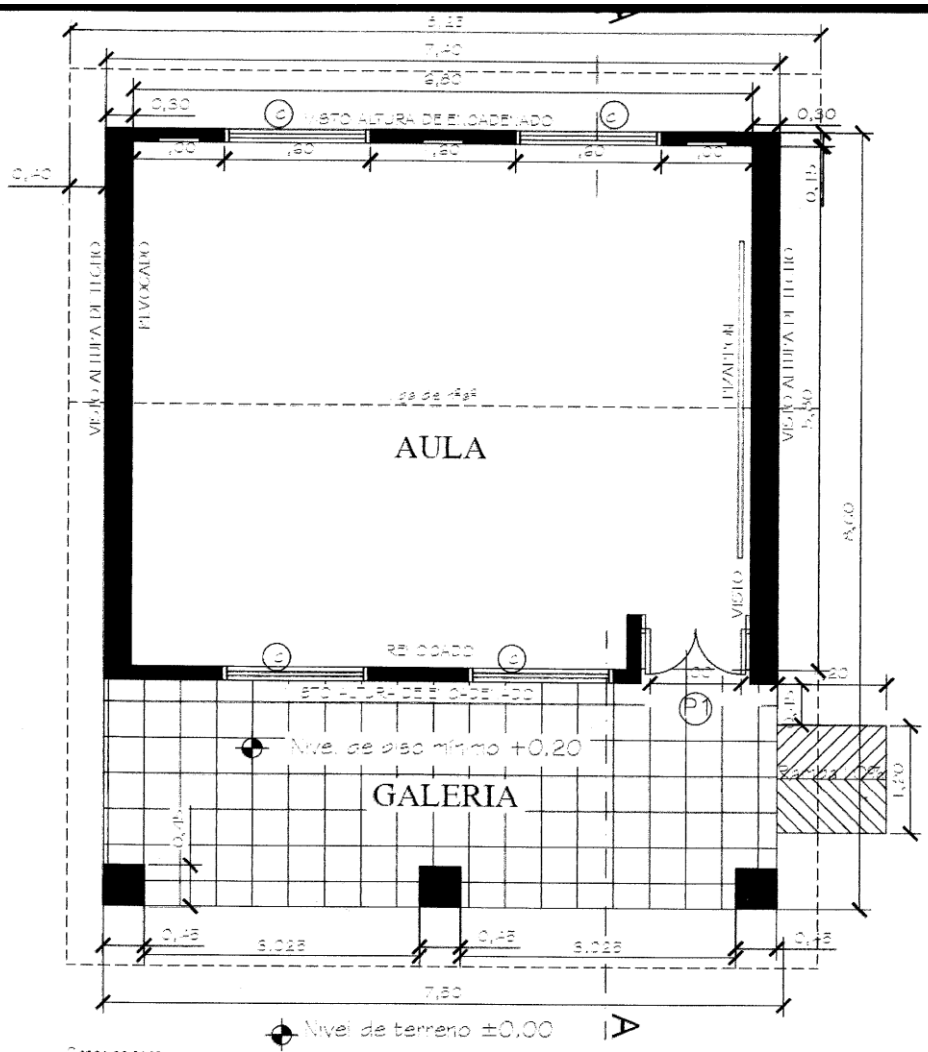

Observaciones:
1- Para la cimentación se deberá dejar 0,05m de rellenos pedraplen tenaz y una cerca de ladrillo (0,15).
2- La puerta de acceso a la galería deberá tener una altura de piso de 1,00m como mínimo.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		01
Aula tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	PLANTA ACOTADA	Esc.: 1 100

Milciades Ojeda Zárate
Srio. Gral. Municipal

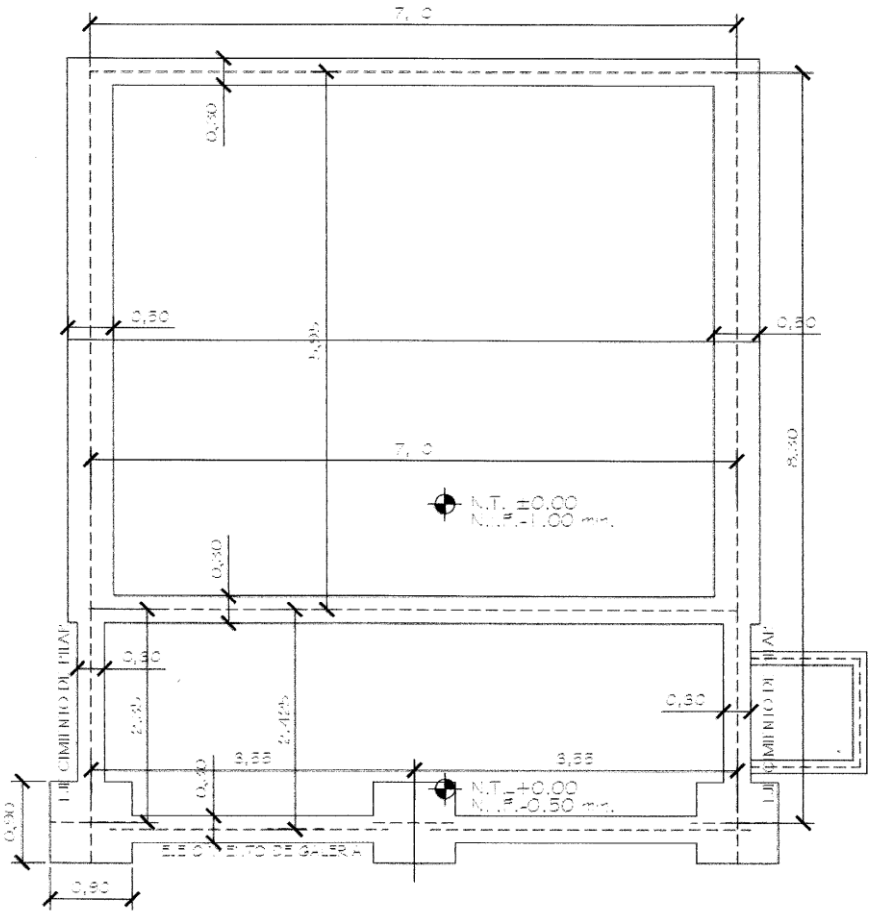

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		02
Aula tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	PLANTA CIMENTACION	Esc.: 1:100

V°B°

Milciades Ojeda Zárate
Srio. Gral. Municipal

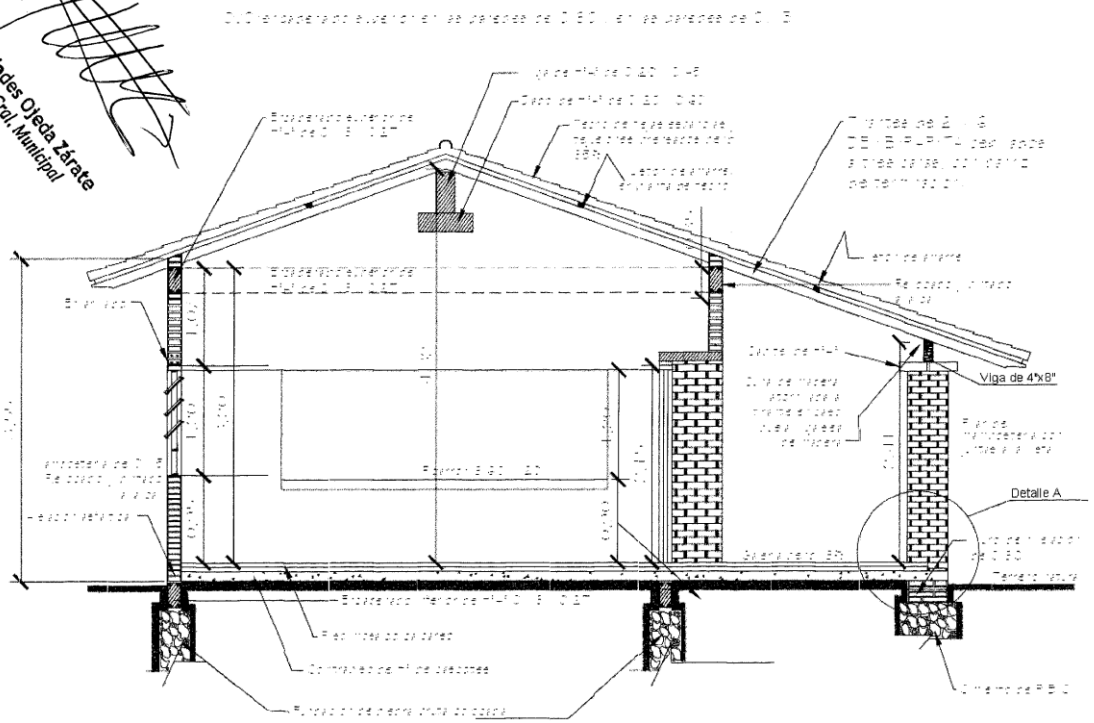

CORTE A - A

Milciades Oleda Zárate
Srio. Gral. Municipal

Anfiteatro 5.80 x 6.80 con techo de tejas

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CORTE TRANSVERSAL

03

Pág. 1/10

Mitciades Ojeda Zárate
Srio. Gral. Municipal

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

04

Aula tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	FACHADA FRONTAL	Esc. 1/100

Milciades Ojeda Zarate
Srio. Gral. Municipal

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		05
Aula tipo 5,80 x 6,80 con techo de tejas	FACHADA POSTERIOR	Esc.: 1/100