Observaciones:
Los artefactos fluorescentes son de 3x40w.
Los artefactos fluorescentes deben ir colgados.
Los conductores no acotados son de 2mm2.
Los fluorescentes deben tener capacitores.
Los TC son tableros de comando de luces y tomas.
Los TCV son tableros de comando de ventiladores.

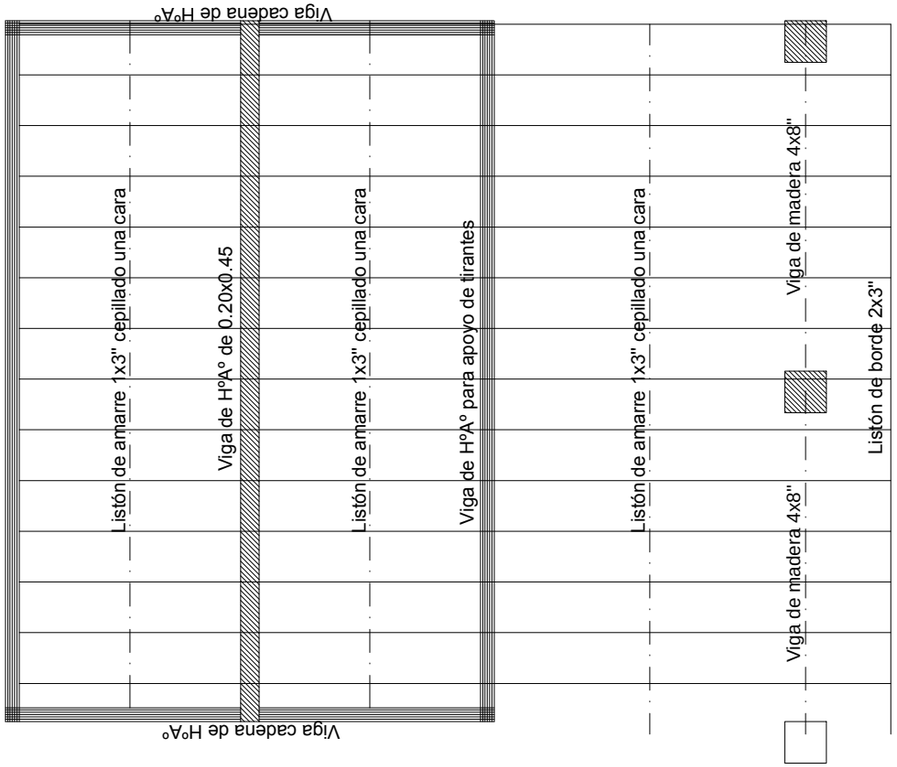


PLANO ESTRUCTURA DE TECHO
Esc. 1:75

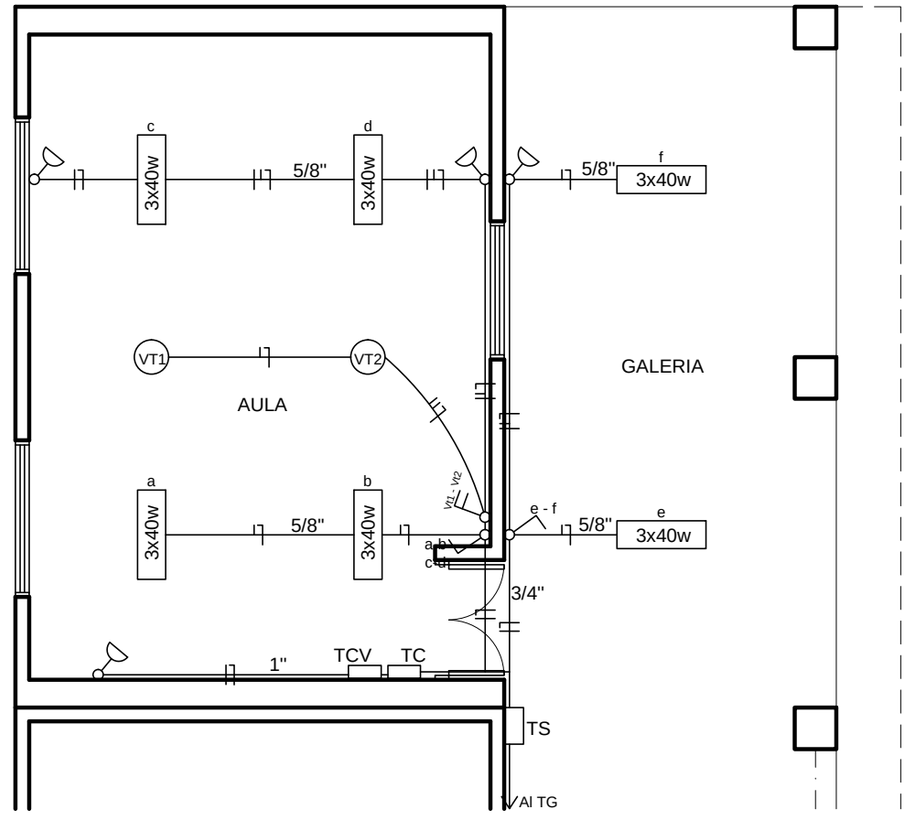


PLANO INSTALACION ELÉCTRICA
Esc. 1:75

INSTITUCIÓN: Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada Dr. Eusebio Ayala
DIRECTOR: Prof. Carlos Aquino
CIUDAD: Eusebio Ayala
PROFESIONAL: Arq. Hugo R. Talavera REG. M.O.P.C. Nº: 300

**04**