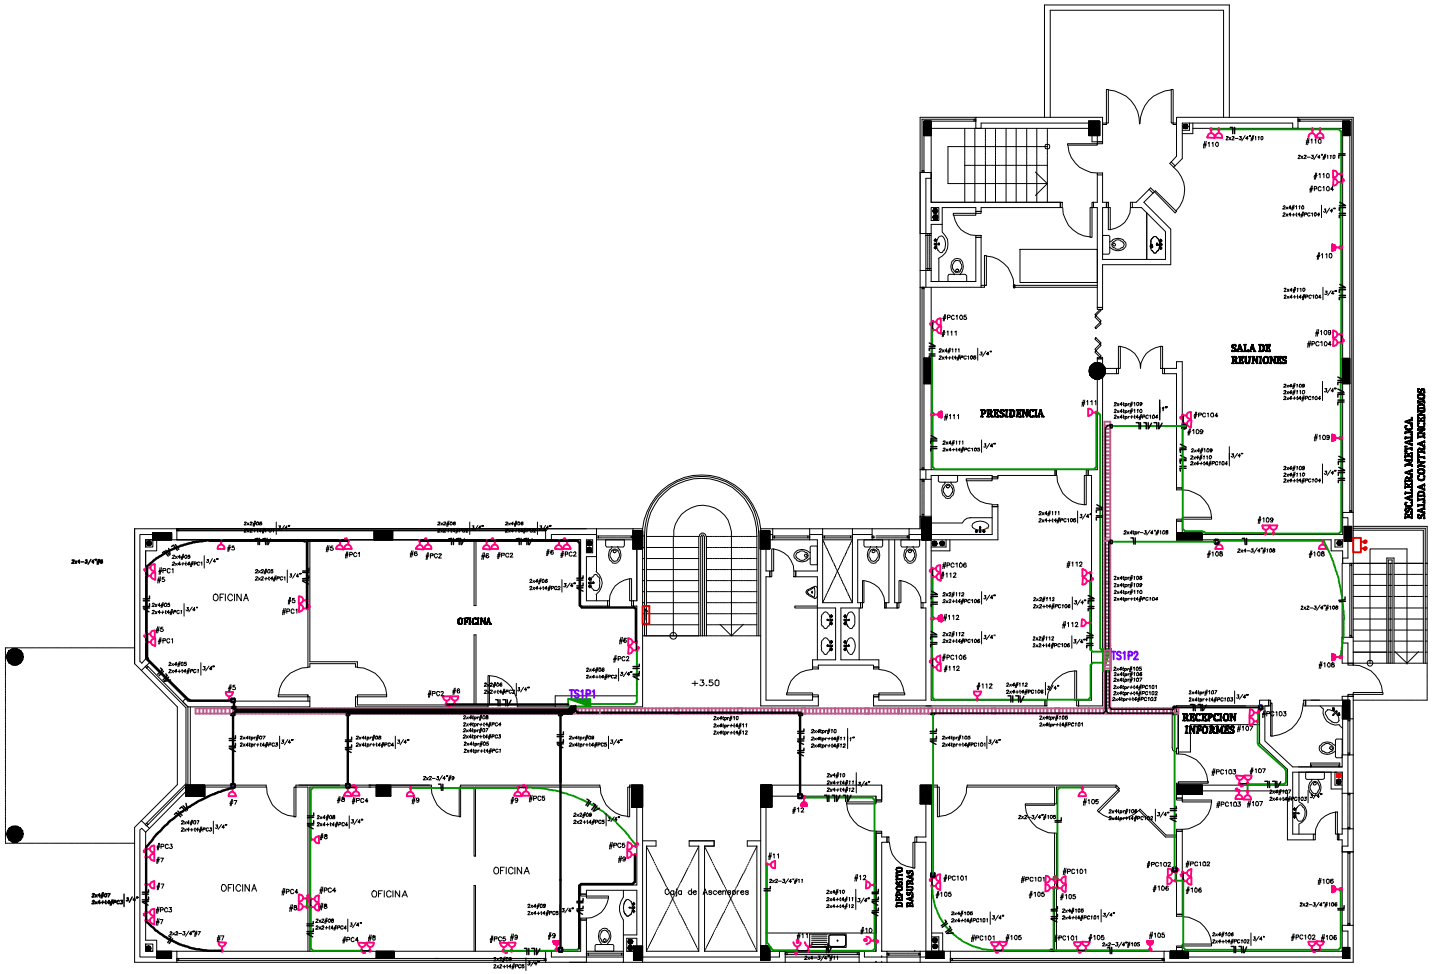

PLANTA ALTA

REFERENCIAS

- Bandejas portacables para instalaciones eléctricas, tipo escalera 15x5 cm, sobre cielo raso, h=2.89m
- Electroducto rígido conduit PVC antillama sobre cielo raso
- Electroducto corrugado PVC antillama embutido en muro
- Electroducto corrugado PVC antillama embutido en piso
- Cable TPR antillama de 2 conductores + cable verde amarillo para tierra
- Caja octogonal PVC, embutido o adosada a muro o viga
- Caja 5x10 adosada a cara lateral de bandeja
- TS1P1 Tablero Seccional 1 Piso 1
- TS2P1 Tablero Seccional 2 Piso 1
- Toma de embutir, a media altura, tipo euroamericano h=0.40m
- Toma de embutir, a baja altura, tipo euroamericano h=0.40m
- Toma de embutir, a media altura, tipo schucko h=1m
- Toma de embutir, a baja altura, tipo americano h=0.40m
- Toma de embutir, a alta altura, tipo euro americano h=2.10m

Observaciones:

El cableado en bandejas portacables deben ser con cables TPR, en ductos se usará cable multifilar, el cambio de tpr a multifilar deberá ser hecho en las cajas de tomas más proxima a la bandeja

Cable de cobre desnudo de 6 mm2 para aterramiento de bandejas, conectados a barras de tierra de los tableros

Soporte para bandejas fijado a losa en perfil L 1" y varillas roscadas 5/16".

Lámina 32

Por razones de espacio se han reducido los tamaños de los planos, sin embargo estos están disponibles en el Sistema de Contrataciones Públicas. www.dncp.gov.py

Planta de Tomas
Planta Alta

Infona
Instituto Forestal Nacional