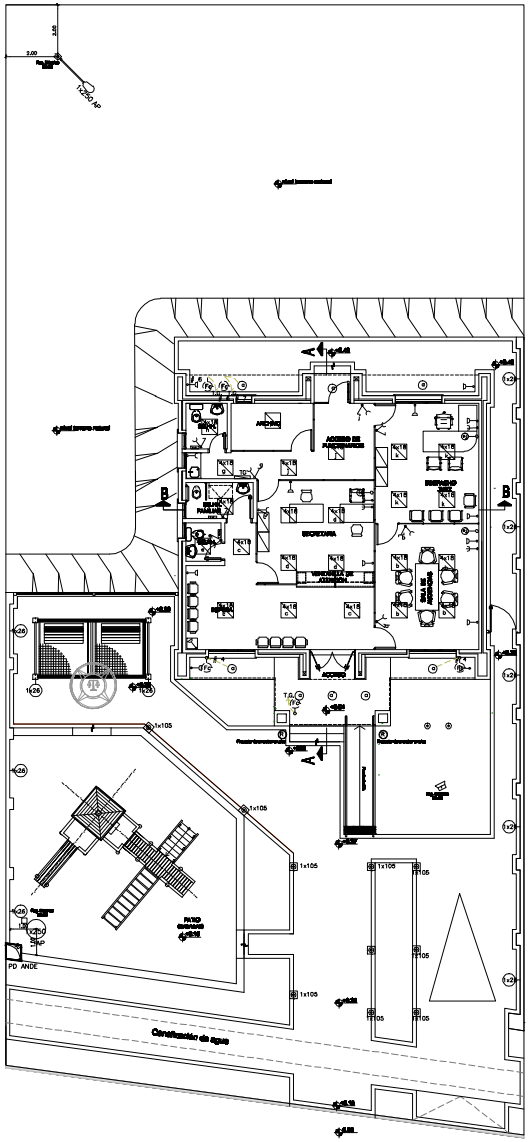

Detalle de instalacion de Proyector de empotrar en piso



Diagrama Unifilar

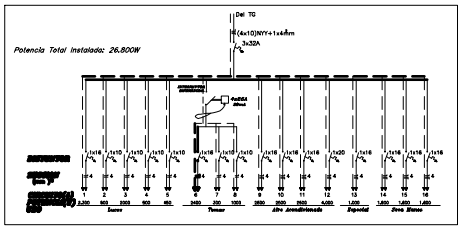

REFERENCIAS

	Artefacto Tipo Aerotrafo Público con grado de hermetismo ermeto IP67/68, respaldo al piso Empotrar Tubiflex.
	Artefacto Tipo Farola Trail para 250 W, lampara b. consumo 105 W E40 fría espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de altura.
	Artefacto Tipo Tortuga Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado,color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w.(Edificio)
	Artefacto Tipo Tortuga Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado)
	Artefacto de embutir en cielorraso, con difusor acrílico, y 4 lámparas tipo fluorescentes de 18w.
	Artefacto tipo reflector, cristal templado plano, rejilla metálica de protección, base de ladrillos, revoque hidrofugo.
	Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado de 4 mm empotrable al piso. Potencia 150 W.
	Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w
	Toma Telefónica
	Toma eléctrica estabilizada para equipos informáticos.
	Toma eléctrica alta
	Toma eléctrica baja
	Punto simple
	Dos puntos
S.e.	Secamanos Electrico

FECHA	Nro.		VERIFICADO	APROBADO

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBRA: JUZGADO DE PAZ – PILAR
UBICACION: CIRCUNSCRIPCION DE ÑEEMBUCU
PLANO: **PLANTA ESQUEMA INST. ELECTRICA**

PLANO Nº 23

PROYECTO	ESCALA	DIBUJO	FECHA
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PROYECTOS	1/200	A.B.C.R	AGOSTO 2014