Contratación Directa N° 07/ 2011 – "Adquisición de Acondicionadores de Aire"

ID N° ID 227 196

ADENDA Nº 02/2011

1- Los Planos referenciales que se encuentran más abajo forman parte de las Bases y Condiciones del Llamado.

Econ. Jessyca Méndez
Responsable de la UOC

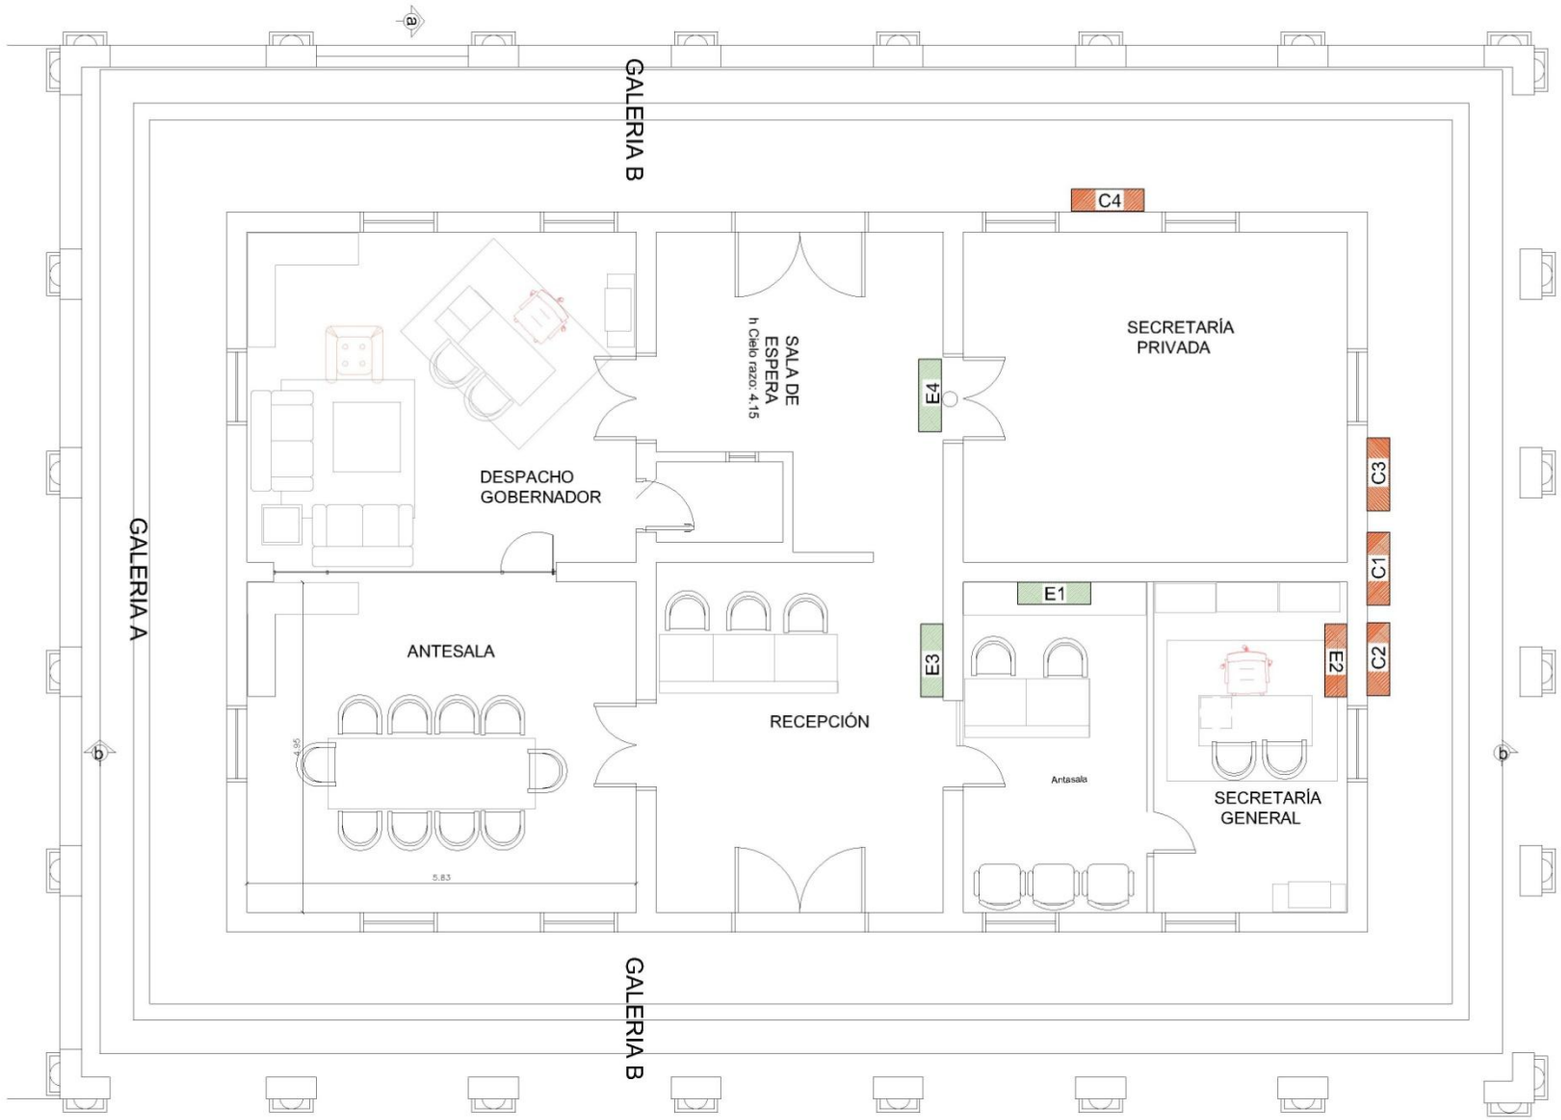

E1: 12000 BTU
E2: 12.000 BTU
E3: 18.000 BTU
E4: 18.000 BTU
Observación: la ubicación puede variar de acuerdo a la estética y funcionalidad.

PLANTA DE AIRE ACONDICIONADO PALACETE
GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

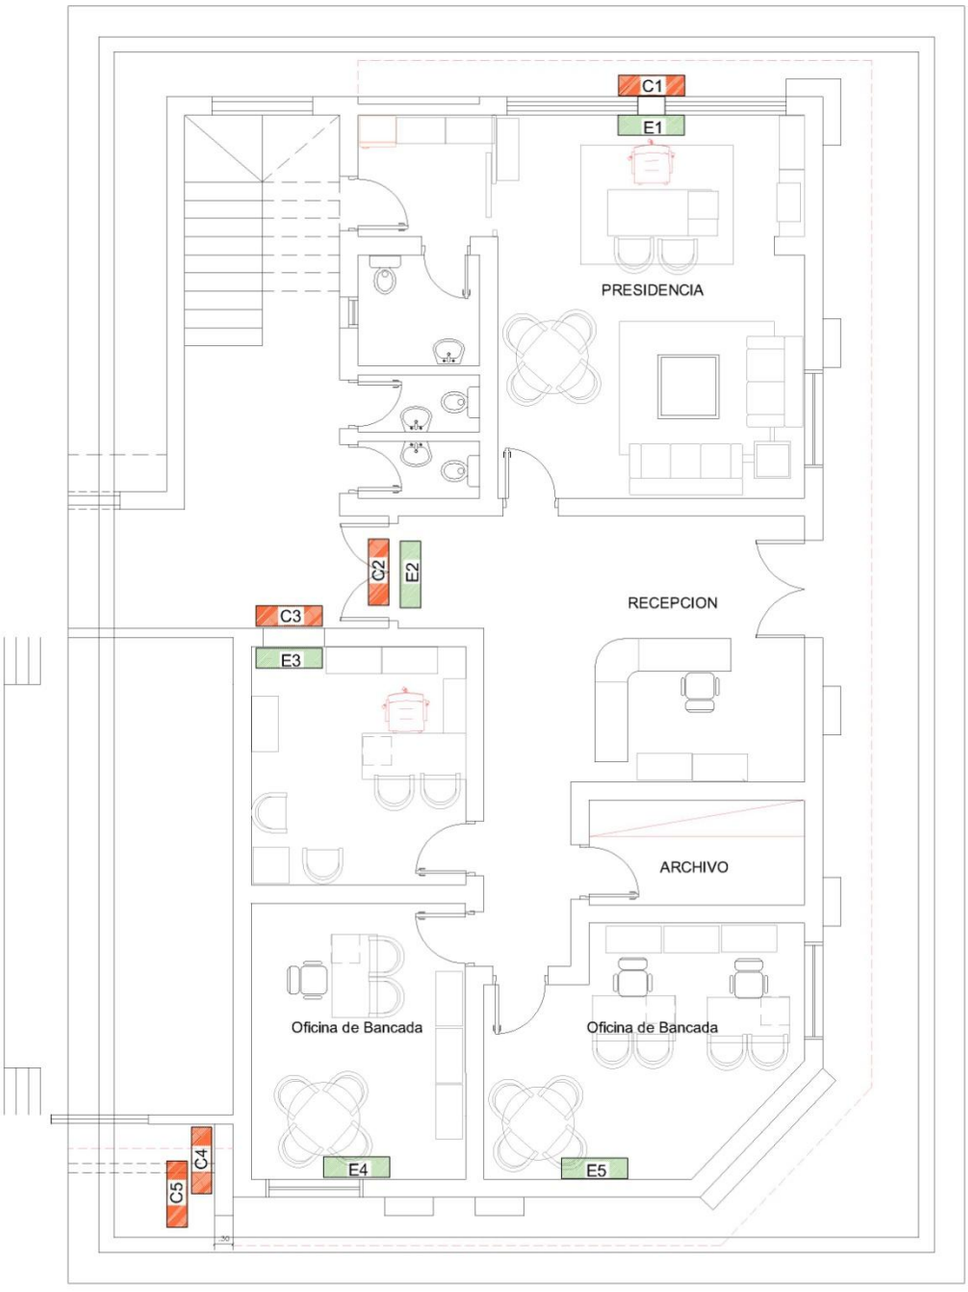

E1: 24000 BTU
E2: 24.000 BTU
E3: 12.000 BTU
E4: 12.000 BTU
E5: 18.000 BTU
Observación: la ubicación puede variar de acuerdo a la estética y funcionalidad.

PLANTA DE AIRE ACONDICIONADO
EDIFICIO JUNTA DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
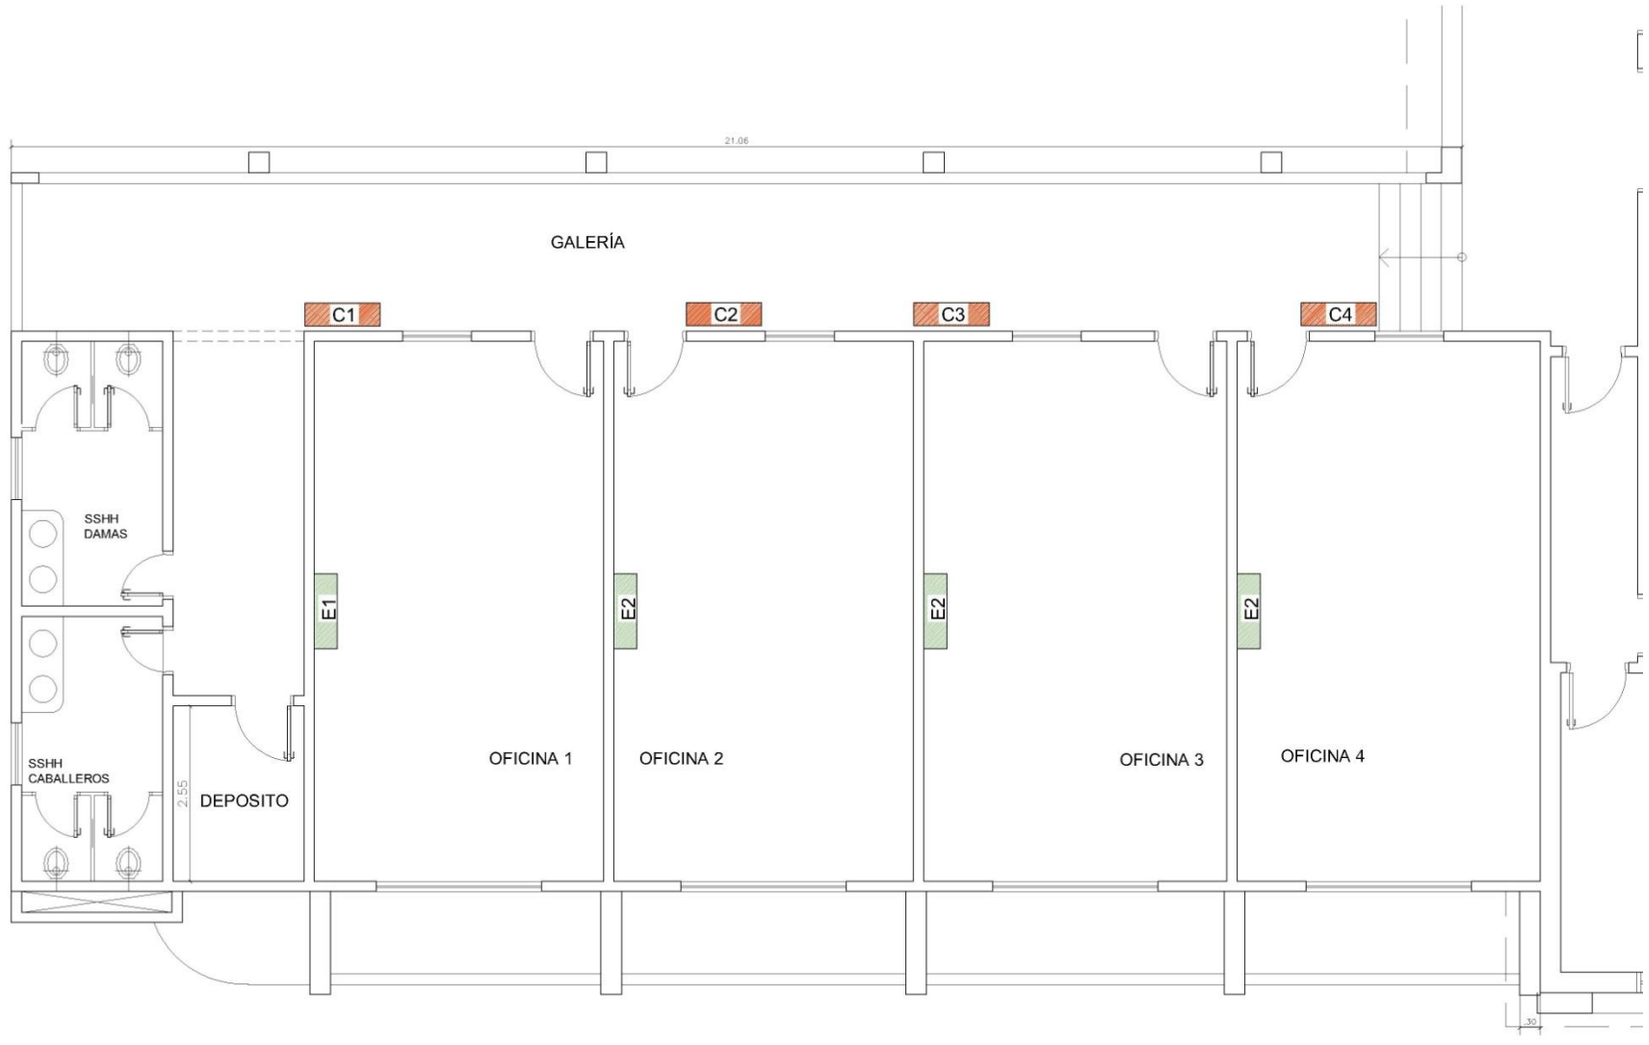
E1: 24.000 BTU
E2: 24.000 BTU
E3: 24.000 BTU
E4: 24.000 BTU
Observación: la ubicación puede variar de acuerdo a la estética y funcionalidad. Los condensadores iran sobre la losa del techo de la galería