DIAGRAMA DE CONEXIONES ENTRE RACK´S

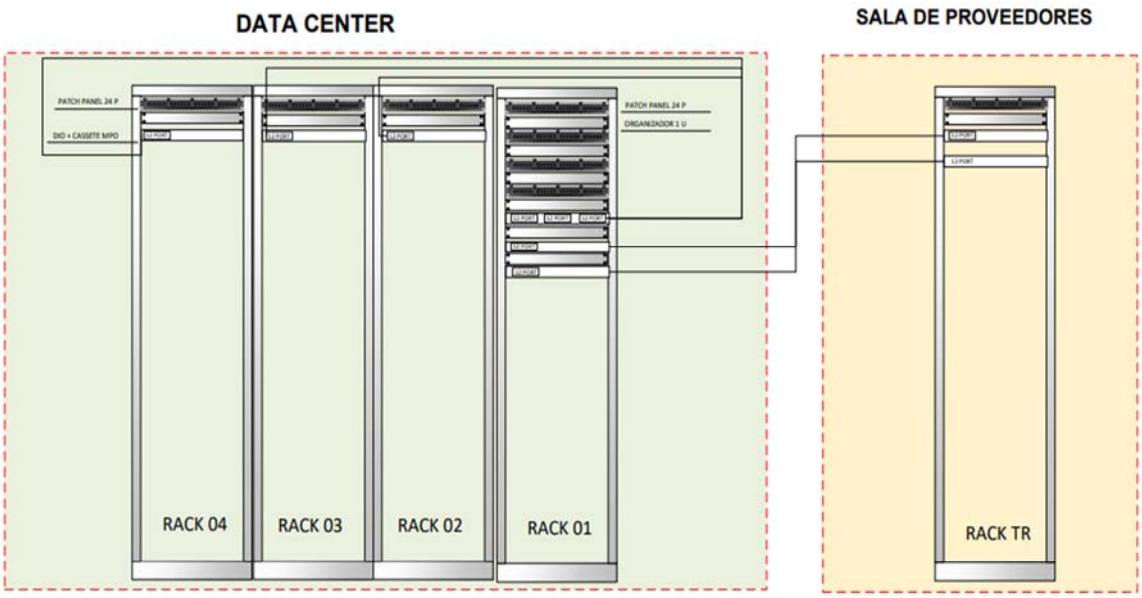

DEFINICIÓN DE LA TOPOLOGIA DE LA RED

- Rack de cabecera: "rack 01"
- Los racks deben estar interconectados al rack de cabecera
- 24 puertos U/FTP
- 12 puertos Duplex MM / MPO entre Racks + 12 pueros Duplex SM / MPO entre Rack 01 y Rack TR

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		FECHA	Nº	PROYECTO	REV.
DIBUJADO	Departamento de Informatica	03/02/2020		"DATA CENTER"	01
EMITIDO		ESCALA 1:1		HOJA 1 DE 1	

NOTA: Proyecto orientativo – No debe ser usado como proyecto ejecutivo definitivo o como referencia para lista definitiva de materiales.