Axonometría

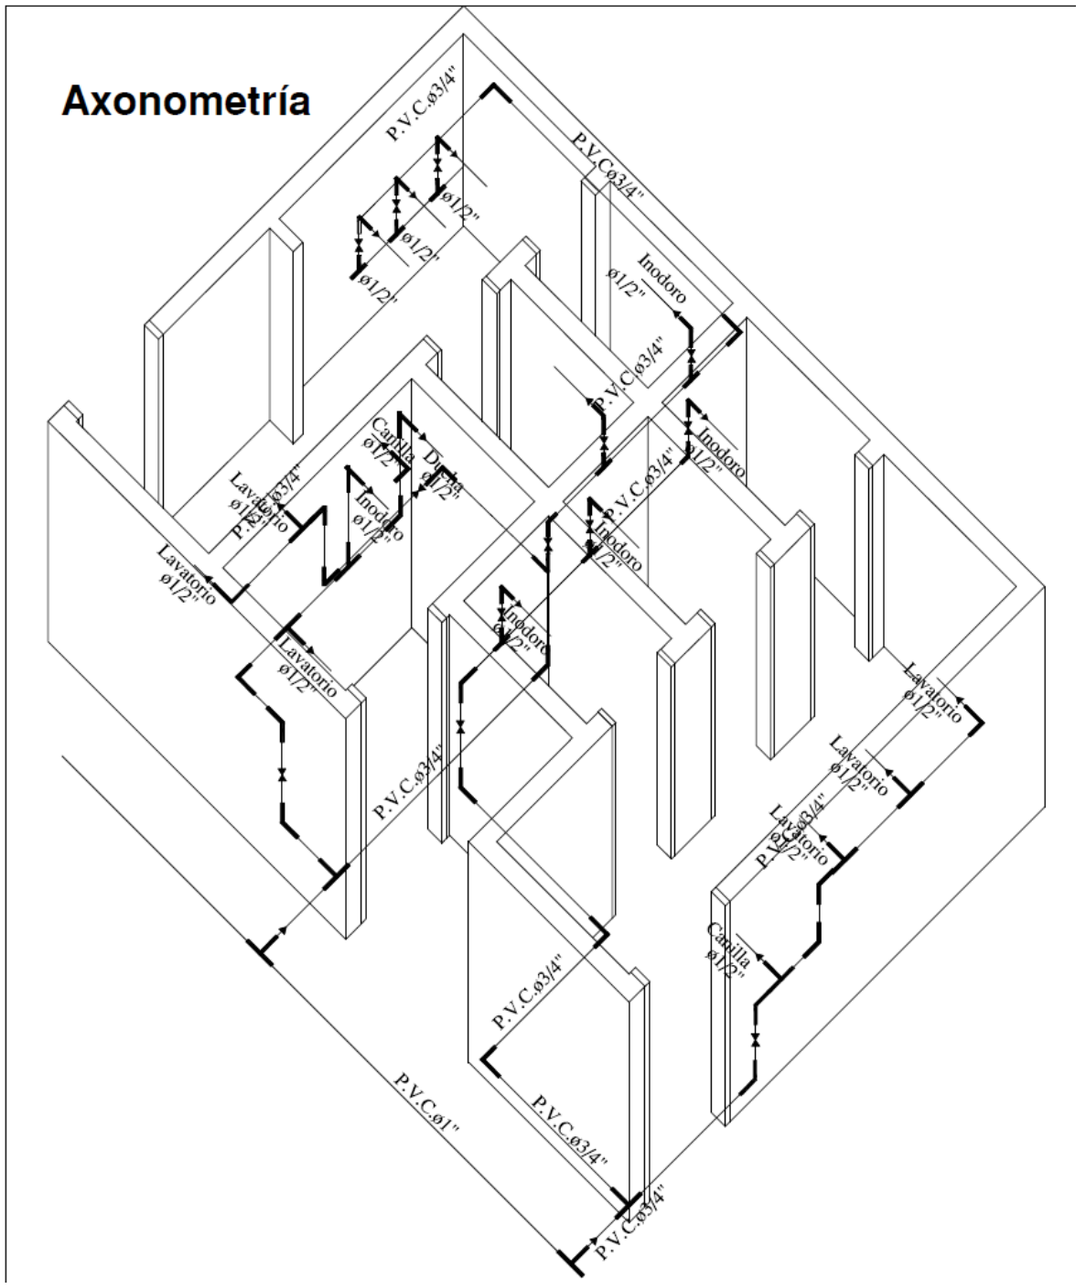

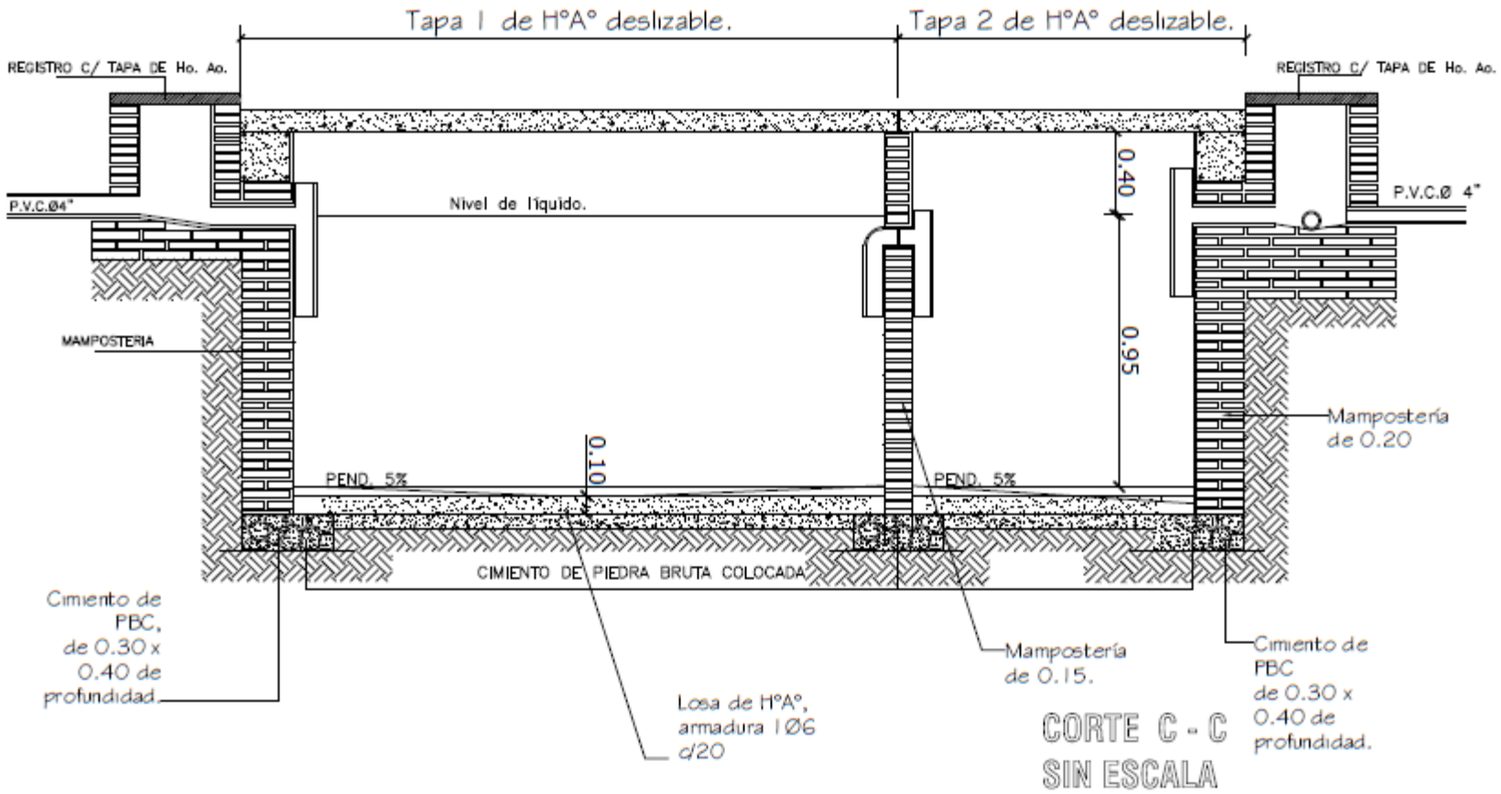
Tapa 1 de H°A° deslizable.
Tapa 2 de H°A° deslizable.
REGISTRO C/ TAPA DE Ho. Ao.
REGISTRO C/ TAPA DE Ho. Ao.
P.V.C.Ø4"
Nivel de liquido.
0.40
P.V.C.Ø 4"
MAMPOSTERIA
0.95
Mampostería de 0.20
0.10
PEND. 5%
PEND. 5%
CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA
Cimiento de PBC, de 0.30 x 0.40 de profundidad
Losa de H°A°, armadura 1Ø6 c/20
Mampostería de 0.15.
Cimiento de PBC de 0.30 x 0.40 de profundidad.
CORTE C - C
SIN ESCALA

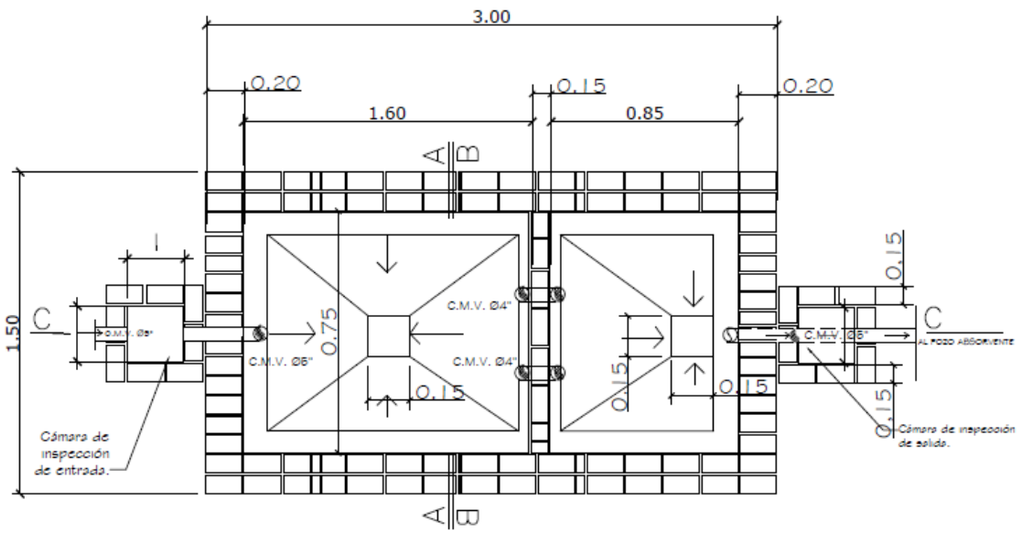

PLANTA CAMARA SEPTICA
Sin escala

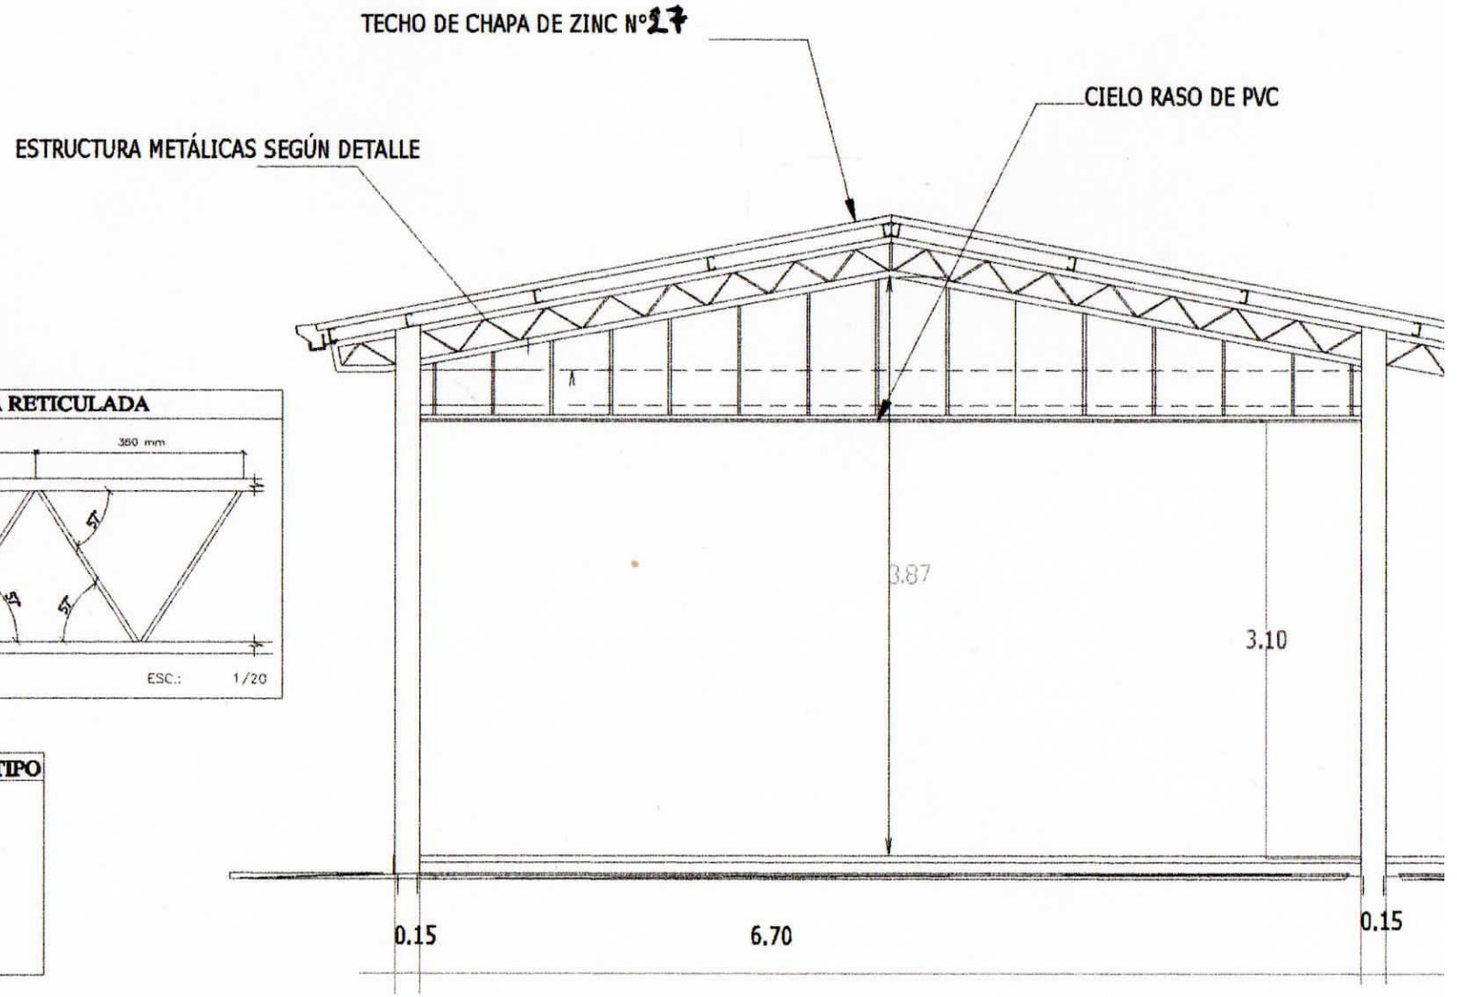

DETALLE DE VIGA METALICA RETICULADA

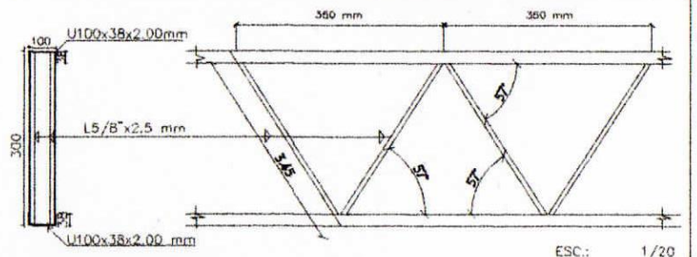

DETALLE DE CORREA TIPO

PERFIL "C" - 100x38x17 mm
e=2.00mm
ESC.: 1/10

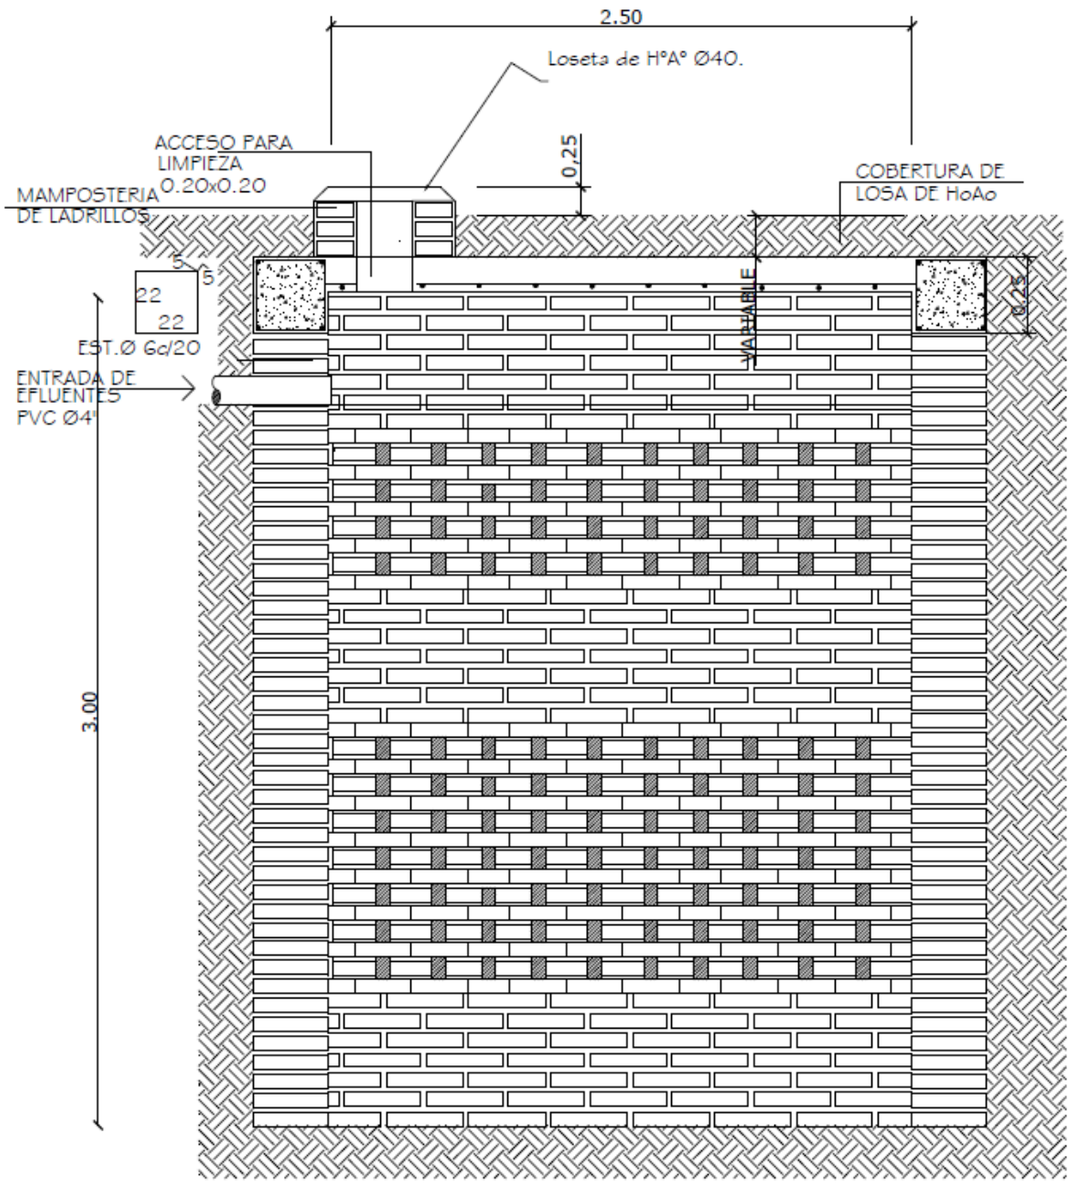

POZO ABSORBENTE

CORTE X-X

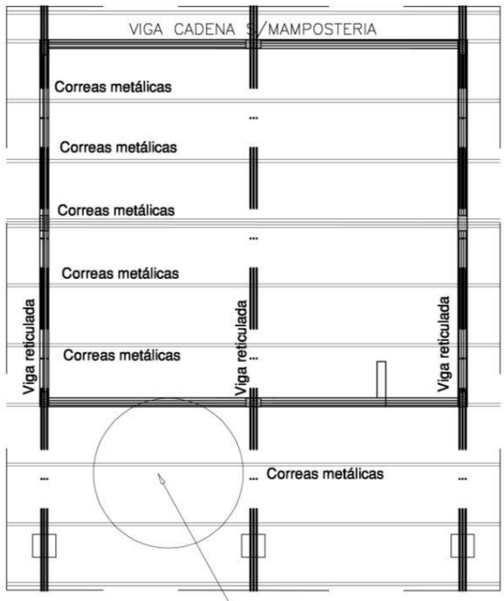

DETALLE DE CORREA TIPO

PERFIL "C" – 100x38x17 mm
e=2.00mm

ESC.:—— 1/10

DETALLE DE VIGA METALICA RETICULADA

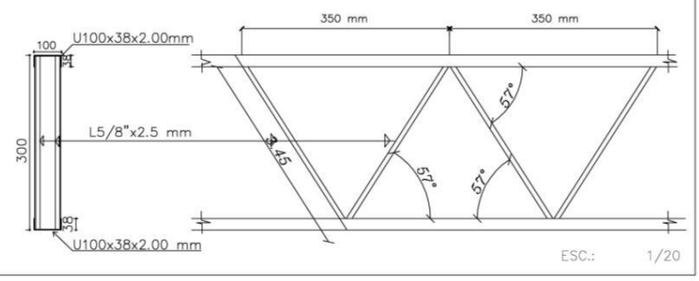

ESC.: 1/20

OBS.:LAS DIMENSIONES FINALES DE ESTRUCTURAS METALICAS ESTAN SUJETAS AL CALCULO.

Planta y Esquema de Instalación Eléctrica

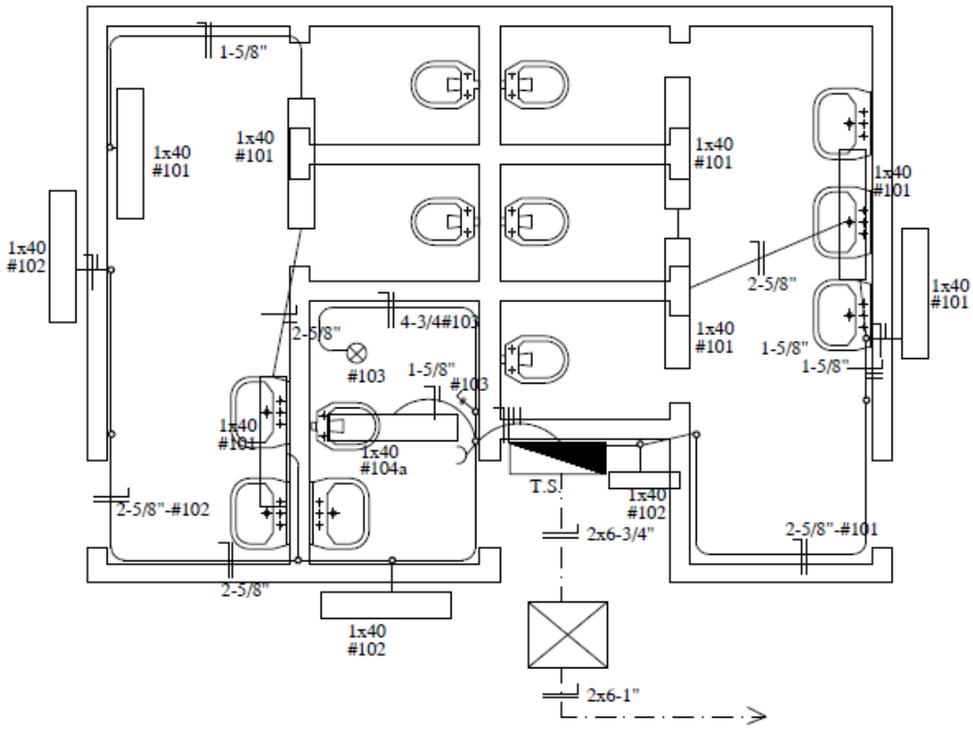

ESQUEMA DEL T.S.

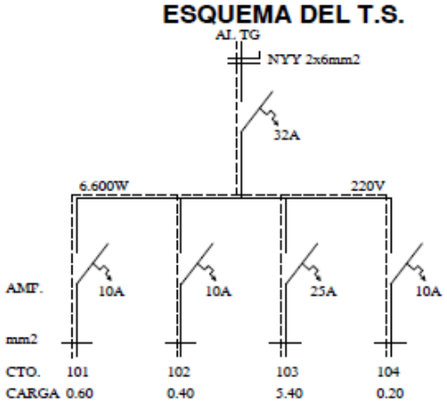

DETALLE DE CARGA T.S.

CTO.	Fluorescentes 1x40w	Tomas Watt	OTRAS CARGAS	TOTAL	
#101	6x100			600	
#102	4x100			400	
#103			5.400	5.400	
#104	1x100	1x100		200	
TOTAL					6.600 W

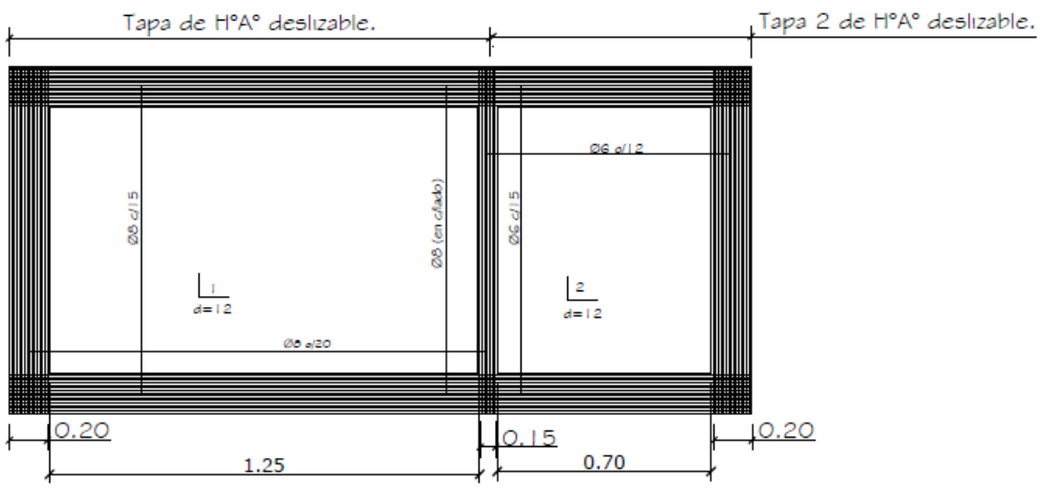

DETALLE DE LOSA TAPA CAMARA SEPTICA

Sin escala

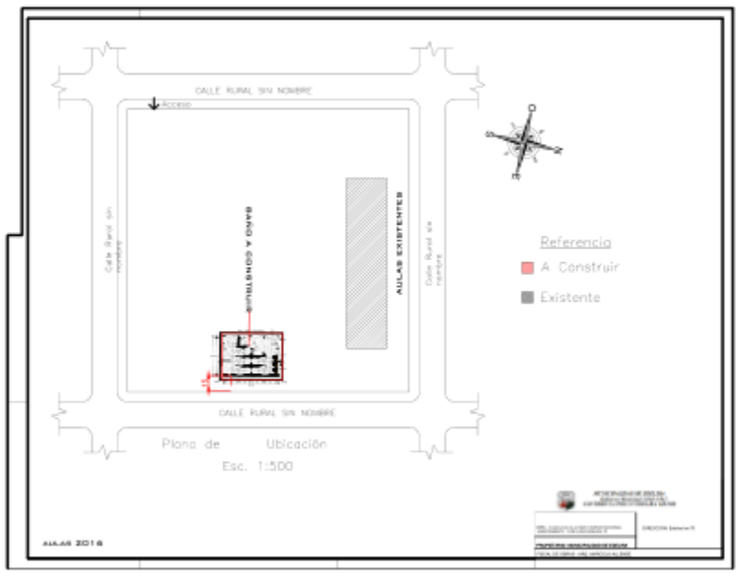

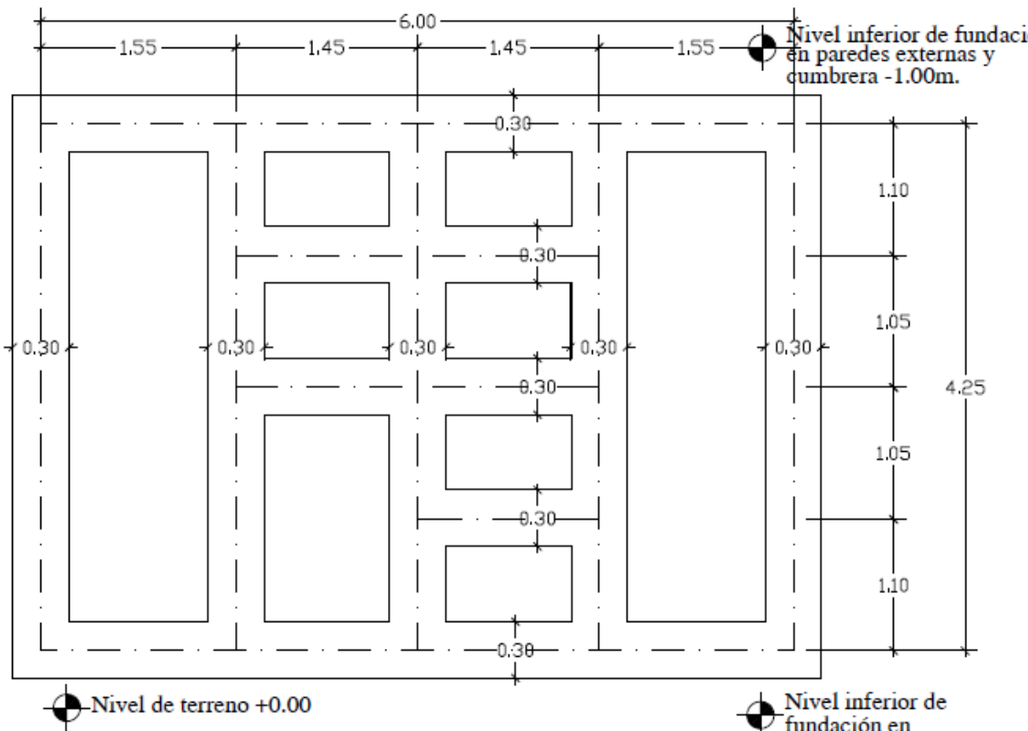

Planta de fundación

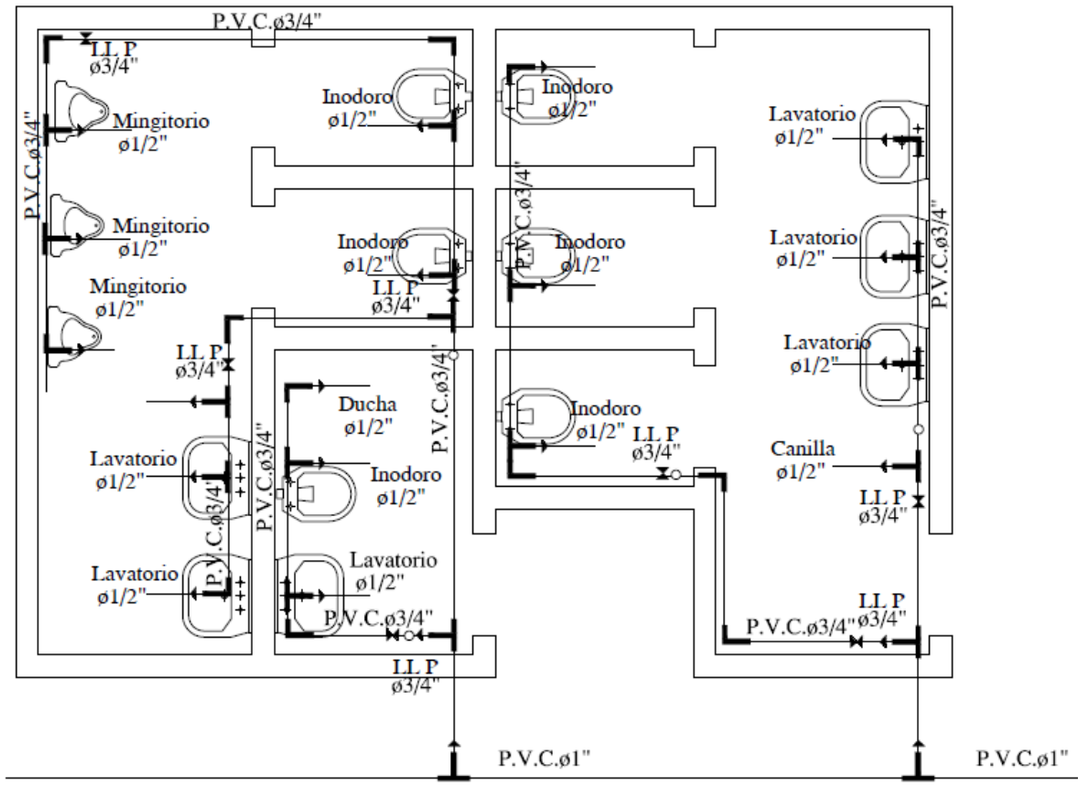
P.V.C.ø3/4"
LL P ø3/4"
Mingitorio ø1/2"
Mingitorio ø1/2"
Mingitorio ø1/2"
Inodoro ø1/2"
Inodoro ø1/2"
LL P ø3/4"
LL P ø3/4"
Ducha ø1/2"
Inodoro ø1/2"
Lavatorio ø1/2"
Lavatorio ø1/2"
Lavatorio ø1/2"
P.V.C.ø3/4"
P.V.C.ø3/4"
P.V.C.ø3/4

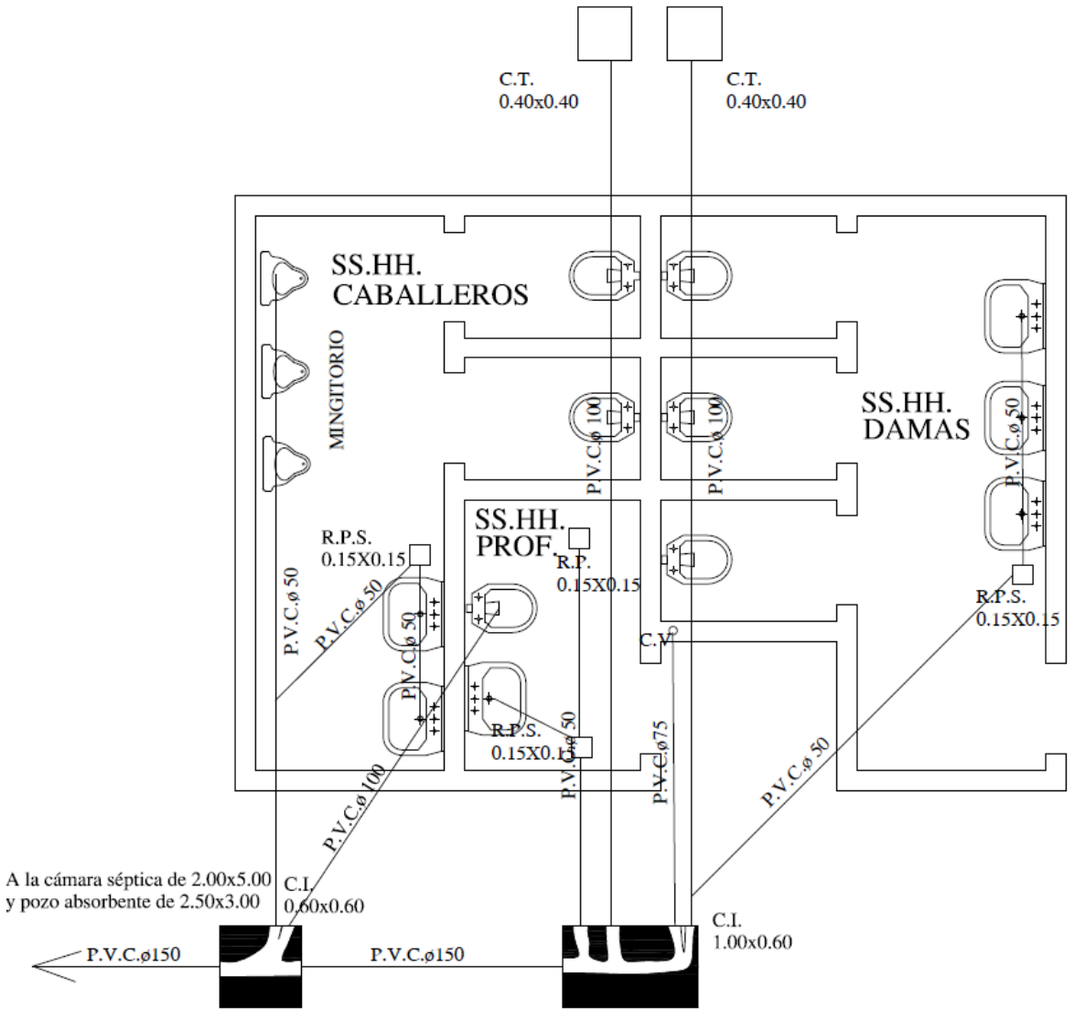

OBS.:

1. La pend. de las cañerías deberán ser del 0.5%
2. En caso de tener el S.S.H.H. en el lindero colocar la cámara tapada dentro del último box pegado al muro del lindero.

Planta Instalación Desagüe Cloacal

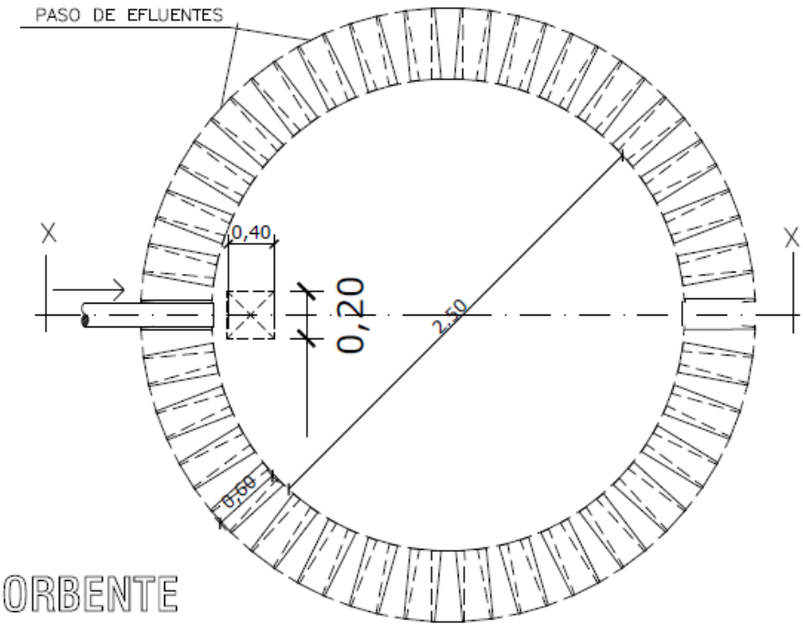

PLANTA POZO ABSORBENTE

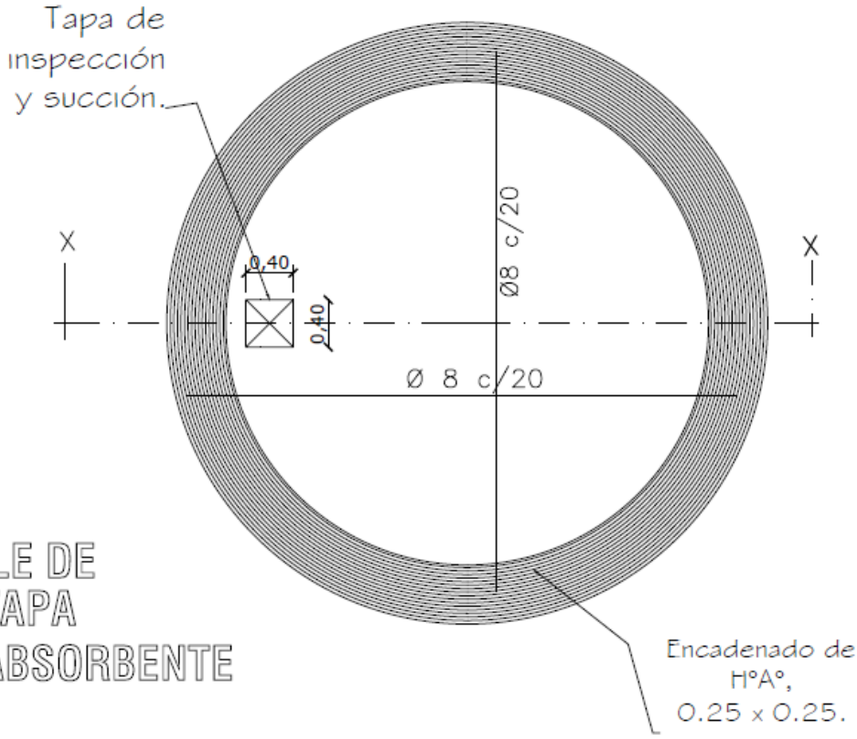

DETALLE DE LOSA TAPA POZO ABSORBENTE

CORTE VERTICAL

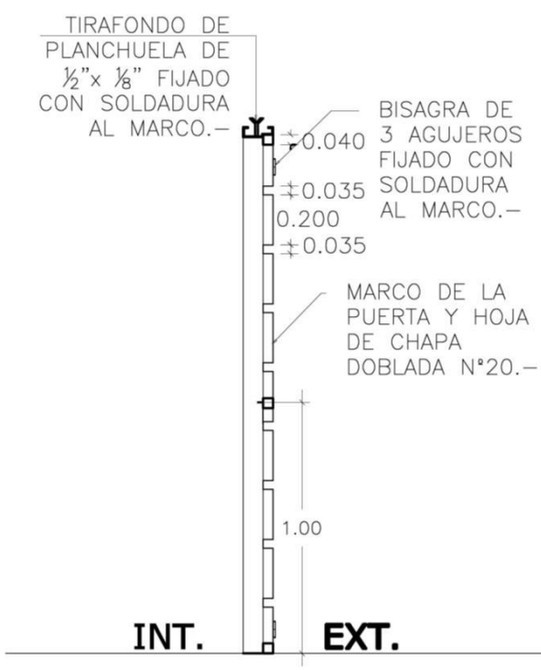

ALZADO

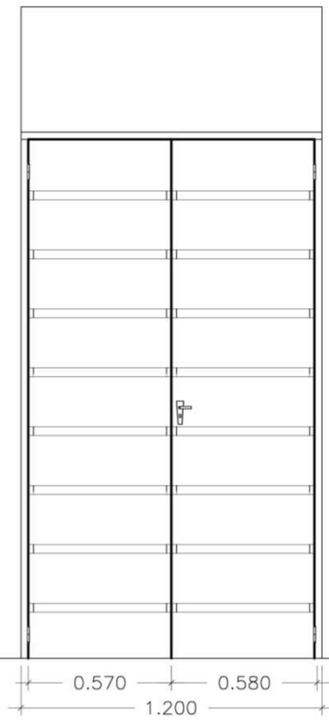

DETALLE DE MARCO

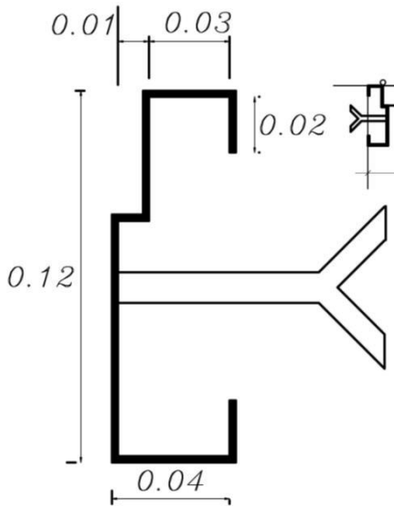

CORTE HORIZONTAL

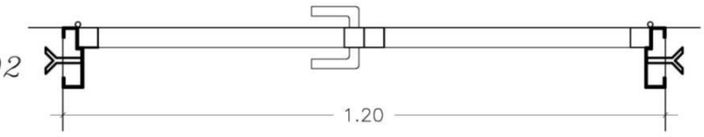

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa- Paraguay
Telef. 0213270407
Email. edelirauoc@hotmil.comTelef.0213270408