1504
1059

Asunción, 02 de noviembre de 2020

DICTAMEN DOC N°168/20

POR EL CUAL SE DETALLA LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA OBTENCION DE LOS PRECIOS REFERENCIALES EN ATENCION A LA RESOLUCION DNCP N° 1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.

La Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en estricto cumplimiento a la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, emite Dictamen de la Metodología utilizada para la obtención de los precios referenciales de acuerdo al Artículo N° 2 de la Resolución DNCP N° 1890/20, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia y el Criterio de Razonabilidad.

En esta oportunidad los precios referenciales para el llamado denominado **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL MSPYBS, COVID-19."**, se verifica en el Formulario N° 4 aprobado por Resolución S.G. 59/20, elaborado y remitido a esta Dirección, por el Departamento de Planificación y Presupuesto - Sección Planificación, que acompaña como parte del presente documento.

Teniendo en cuenta el cuadro expresado precedentemente, y conforme a lo establecido en el **punto de Excepcionalidad** descripta en el **Anexo de la Resolución DNCP N°1890/20** (SIC) *"Si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia"*, por tal motivo, se procede a realizar el promedio tomando como referencia los precios del 1° y 2° Parámetro, según detalle siguiente:

-Ítem 1: Tres precios correspondientes al 1ª parámetro, y tres fuentes del 2° parámetro.

-Ítem 2: Un precio correspondiente al 1ª parámetro, y tres fuentes del 2° parámetro, no pudiendo obtener fuentes en el 1° parámetro por la particularidad de las EE.TT-

-Ítem 3: Dos precios correspondientes al 1ª parámetro, y tres fuentes del 2° parámetro, no pudiendo obtener fuentes en el 1° parámetro por la particularidad de las EE.TT-

Lic. Jorge Molines - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.G.A.F
MSP y BS

Departamento de Planificación y Presupuesto
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abg. Norma Elizabeth Pool Ruiz Diaz., Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL MSPYBS- COVID-19.

ITEM	COD. DE CATAL.	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CARACTERISTICAS	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL
1	39121004-018	UPS DE 1500 VA	MARCA	Especificar.	11	1.142.788	12.570.668
			MODELO	Especificar.			
			PROCEDENCIA	Especificar.			
			LUGAR DE FABRICACION	Especificar.			
			AÑO DE FABRICACIÓN	Especificar.			
			CAPACIDAD	1500 VA / 900 Watts.			
			TENSIÓN DE ENTRADA	220/230 Vac.			
			TENSIÓN DE SALIDA	220/230 Vac +/- 10%.			
			FRECUENCIA	50-60 Hz ±10% (Detección automatica).			
			TIPO DE ENCHUFE DE ENTRADA	enchufe 2P+T estandar USA.			
			CARACTERISTICAS	SALIDAS: Minimo 6 tomas NEMA 5-15R (hembra tipo americano) con respaldo de bateria. Alarmas audibles, Indicadores de estado, Restablecimiento automaico de carga. Filtrado de Ruido, Tiempo de Recarga: 8 hs.			
			PUERTO DE INTERFAZ	USB			
			PROTECCIÓN	Protección contra sobrecarga y cortocircuito por medio de interuuptor termomagnetico.			
			COMUNICACIÓN	Software de administración.			
			TIEMPO DE TRANSFERENCIA	<=10ms.			
			AUTONOMIA	>=30 minutos con la carga de una CPU estandar + Monitor.			
			TIPO	Interactiva con baterias secas.			
			GARANTIA DEL FABRICANTE O DEL OFERENTE	El proveedor debera entregar los equipos nuevos y con garantia de 2 (dos) años como minimo, reparación suministros de partes, Traslados de los equipos de las oficinas del cliente al Proveedor y viceversa a cargo del Proveedor. EL oferente para poder solicitar la recepción definitiva debera pesentar una carta del fabricante donde avale que los equipamientos cuentan con 2 (dos) años de garantia del fabricante como minimo, en dicho documento debera constar los numeros de serie de los equipos.			
			CERTIFICCIÓN DE CALIDAD	Certiicados de calidad ISO 9001:2008/ ISO14001:2004. Debe cumplir con la Norma REACH/ Carta de Distribución del Represntante / Carta de Autorización del Fabricante/ Catalogos y especificaciones originales del equipo ofertado.			
2	39121004-993	UPS de 3000 VA	MARCA/MODELO/PROCEDENCIA	Indicar en la Oferta.	8	4.407.110	35.256.880
			TIPO DE BATERIA	Bateria de plomo - acido sellada sin mantenimiento con electrolito suspendido, a prueba de fugas.			
			CAPACIDAD DE SALIDA	3.0 KVA.			
			TENSION DE SALIDA	230 V.			
			FRECUENCIA DE ENTRADA	50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensing).			
			TIPO DE CONEXIÓN DE ENTRADA	IEC 320 C20 (incluir cable de alimentación).			
			TIEMPO DE TRANSFERENCIA	2ms.			
			INTERRUPTOR	Control de encendido - apagado general y de arranque automatico.			
			SALIDAS	Minimo (6) IEC 320 C13 (Respaldo de bateria). Incluir 2 cables IEC 320 C13 a IEC 320 C14 como minimo. (1) IEC 320 C19 (Respaldo de bateria). Incluir 1 cable IEC 320 C19 IEC 320 C20.			
			FRECUENCIA DE SALIDA	47-53 Hz para 50 Hz nominal, 57-63 Hz para 60 Hz nomina.			
			AUTONOMIA	>=45 minutos con la carga de una CPU estandar + Monitor.			
			CARACTERISTICAS BASICAS	configuables. Panel de control Consola de estado y control LCD multifunción. Puerto (s), Interim SmartSlot, USB. Vida util esperada de la bateria (en años) 3-5, Tiempo de Reacrga 3 horas.			
			PROTECCIÓN	Desconexion de Emergencia (EPO).			
			COMUNICACIÓN	Software de administración.			
			GARANTIA	Garantia del fabricante o del oferente, Certificados de calidad ISO 9001:2008/ ISO14001; 20040 similar. Debe cumplir con la Norma REACH/ Carta de distribución del Representante/ Carta de Autorización del Fabricante/ Catalogos y especificaciones originales del equipo ofertado. El proveedor debera entregar los equipos nuevos y con garantia de 2 (dos) años como minimo, reparación, suministros de partes, Traslados de los equipos de las oficinas del ciente al Proveedor y viceversa a cargo del Proveedor.			
			TEST AUTOMATICO DE BATERIAS	Administración avanzada de baterias sin poner en riesgo la carga.			

Oscar M. Quintana Perrens
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

3	39121004-014	UPS de 10 KVA	MARCA/MODELO/PROCEDENCIA	Indicar el la oferta.	1	19.593.328	19.593.328
			POTENCIA CONFIGURABLE(VATIOS)	10,0 Kilovatios/10,0 KVA.			
			TENSION DE SALIDA	230/240 V.			
			PANTALLA	LCD Y LED.			
			FRENCUENCIA DE ENTRADA/SALIDA	50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensing).			
			FACTOR DE CARGA LIMITE	03:01.			
			TIPO DE CONEXIÓN DE ENTRADA	IEC 320 C20 (incluir cable de alimentación).			
			TOPOLOGIA	Online de alta frecuencia y doble conversión.			
			DERIVACIÓN	Manual y Automatica.			
			TECNOLOGIA	Control por microprocesador.			
			CAPACIDAD DE SOBRECARGA	110% A 150% Cambio a Bypass despues de 10 min; > 150% cambio bypass luego de un			
			CONECTOR DE SALIDA	Bornera.			
			INTERRUPTOR	Control de encendido - apagado general y de arranque automatico.			
			FRECUENCIA DE SALIDA	Sincronizado con la utilidad en modo CA, 50-60 0,5 hz en modo bateria.			
			TIEMPO DE TRANSFERENCIA	Entre modo Ca y modo Bateria : 0 ms. Entre modo C y modo Bypass: 4 ms (tipico).			
			AUTONOMIA	MEDIA CARGA: minimo 10 minutos. CARGA COMPLETA: minimo 5 minutos.			
			TIEMPO DE RECARGA NATIVO	8 horas al 90% de la capacidad . Carga automatica de bateria cuando UPS esta apagada.			
			OTRAS INCLUISONES VALORADAS	Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guia de instalación, Rack mountig brackets, Hardware de montaje en racks, Rack mounting support rails, Temperature probe, Cable USB, Tarjeta de garantia, Web/SNMP management card.			
			CARACTERISTICAS BASICAS	Alarma si funciona con bateria: alarma caracteristica de bateria baja: retardos configuables. Panel de control Consola de estado y control LCD multifunción. Puerto (s), USB. Vida util esperada de la bateria (en años) 3-5, Baterias reemplazables en caliente.			
			MODO DE EFICIENCIA	CA: 89% - MODO BATERIA: 85%.			
			COMUNICACIÓN	Software de administración.			
			GARANTIA	Garantia del fabricante o del oferente, Certificados de calidad ISO 9001:2008/ ISO14001; 20040 similar. Debe cumplir con la Norma REACH/ Carta de distribución del Representante/ Carta de Autorización del Fabricante/ Catalogos y especificaciones originales del equipo ofertado. El proveedor debera entregar los equipos nuevos y **con garantia de 2 (dos) años** como minimo, reparación, suministros de partes, Traslados de los equipos de las oficinas del ciente al Proveedor y viceversa a cargo del Proveedor.			
			TEST AUTOMATICO DE BATERIAS	Administración avanzada de baterias sin poner en riesgo la carga.			
TOTAL GENRAL							**67.420.876**

Oscar M. Quintana Perrens
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

Formulario N° 4 – RES. S.G. 59/20

Asunción, 02 de noviembre de 2020

ANALISIS DE PRECIO REFERENCIALES

Conforme a la Resolución DNCP N. º 1890/2020 de fecha 13/05/2020, expediente Nro. 69.045/20, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado en el llamado denominado "***ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL MSPYBS-COVID-19".***

RESUMEN DE ANALISIS

Conforme a los datos obtenidos del 1° y 2° Parámetro, se procede a realizar el promedio de los precios, quedando el precio referencial el valor del precio resultante del promedio, según planilla siguiente:

					1ER. PARAMETRO			2DO. PARAMETRO			PRECIO REFERENCIAL
ITEM	COD.CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CARACTERISTICAS	HD STORE PY.	MEGAFAV	COMPLUS	ID 375905 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	ID 377542-SENACSA-JUN./20	ID 361841-UNA-NOV./19	
1	39121004-018	UPS DE 1500 VA	MARCA	Especificar.	827.050	1.340.480	896.000	2.000.000	788.800	1.004.400	1.142.788
			MODELO	Especificar.							
			PROCEDENCIA	Especificar.							
			LUGAR DE FABRICACION	Especificar.							
			AÑO DE FABRICACIÓN	Especificar.							
			CAPACIDAD	1500 VA / 900 Watts.							
			TENSIÓN DE ENTRADA	220/230 Vac.							
			TENSIÓN DE SALIDA	220/230 Vac +/- 10%.							
			FRECUENCIA	50-60 Hz ±10% (Detección automatica).							
			TIPO DE ENCHUFE DE ENTRADA	enchufe 2P+T estandar USA.							
			CARACTERISTICAS	SALIDAS: Minimo 6 tomas NEMA 5-15R (hembra tipo americano) con respaldo de bateria. Alarmas audibles, Indicadores de estado, Restablecimiento automaico de carga. Filtrado de Ruido, Tiempo de Recarga: 8 hs.							
			PUERTO DE INTERFAZ	USB							
			PROTECCIÓN	Protección contra sobrecarga y cortocircuito por medio de interuuptor termomagnetico.							
			COMUNICACIÓN	Software de administración.							
			TIEMPO DE TRANSFERENCIA	<=10ms.							
			AUTONOMIA	>=30 minutos con la carga de una CPU estandar + Monitor.							
			TIPO	Interactiva con baterias secas.							
			GARANTIA DEL FABRICANTE O DEL O	El proveedor debera entregar los equipos nuevos y con garantia de 2 (dos) años como minimo, reparación suministros de partes, Traslados de los equipos de las oficinas del cliente al Proveedor y viceversa a cargo del Proveedor. EL oferente para poder solicitar la recepción definitiva debera pesentar una carta del fabricante donde avale que los equipamientos cuentan con 2 (dos) años de garantia del fabricante como minimo, en dicho documento debera constar los numeros de serie de los equipos.							
			CERTIFICCIÓN DE CALIDAD	Certiicados de calidad ISO 9001:2008/ ISO14001:2004. Debe cumplir con la Norma REACH/ Carta de Distribución del Represntante / Carta de Autorización del Fabricante/ Catalogos y especificaciones originales del equipo ofertado.							

Oscar M. Quintana Perrens
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

ITEM	COD.CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CARACTERISTICAS	NISSEI MARKETPLACE	ID 376856-FONDEC-SET./20	ID 380275-UNA-AGOST./20	ID 362463-UNA-MAY/19	PRECIO REFERENCIAL
2	39121004-993	UPS de 3000 VA	MARCA/MODELO/PROCEDENCIA	Indicar en la Oferta.	4.828.441	6.900.000	3.400.000	2.500.000	4.407.110
			TIPO DE BATERIA	Bateria de plomo - acido sellada sin mantenimiento con electrolito suspendido, a prueba de fugas.					
			CAPACIDAD DE SALIDA	3.0 KVA.					
			TENSION DE SALIDA	230 V.					
			FRECUENCIA DE ENTRADA	50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensing).					
			TIPO DE CONEXIÓN DE ENTRADA	IEC 320 C20 (incluir cable de alimentación).					
			TIEMPO DE TRANSFERENCIA	2ms.					
			INTERRUPTOR	Control de encendido - apagado general y de arranque automatico.					
			SALIDAS	Minimo (6) IEC 320 C13 (Respaldo de bateria). Incluir 2 cables IEC 320 C13 a IEC 320 C14 como minimo. (1) IEC 320 C19 (Respaldo de bateria). Incluir 1 cable IEC 320 C19 IEC					
			FRECUENCIA DE SALIDA	47-53 Hz para 50 Hz nominal, 57-63 Hz para 60 Hz nomina.					
			AUTONOMIA	>=45 minutos con la carga de una CPU estandar + Monitor.					
			CARACTERISTICAS BASICAS	Alarma si funciona con bateria: alarma caracteristica de bateria baja: retardos configuables. Panel de control Consola de estado y control LCD multifunción. Puerto (s), Interim SmartSlot, USB. Vida util esperada de la bateria (en años) 3-5, Tiempo de Reacrga 3 horas.					
			PROTECCIÓN	Desconexion de Emergencia (EPO).					
			COMUNICACIÓN	Software de administración.					
			GARANTIA	Garantia del fabricante o del oferente, Certificados de calidad ISO 9001:2008/ ISO 14001; 20040 similar. Debe cumplir con la Norma REACH/ Carta de distribución del Representante/ Carta de Autorización del Fabricante/ Catalogos y especificaciones originales del equipo ofertado. El proveedor debera entregar los equipos nuevos y con garantia de 2 (dos) años como minimo, reparación, suministros de partes, Traslados de los equipos de las oficinas del ciente al Proveedor y viceversa a cargo del Proveedor.					
			TEST AUTOMATICO DE BATERIAS	Administración avanzada de baterias sin poner en riesgo la carga.					

Oscar M. Quintana Perrens
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

ITEM	COD.CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CARACTERISTICAS	HD STORE PY.	ELECTROPAR	ID 385838-MINISTERIO DEL INTERIOR	ID 360668-MINISTERIO DE HACIENDA-	ID 371478-MINISTERIO DE DEFENSA	PRECIO REFERENCIAL
3	39121004-014	UPS de 10 KVA	MARCA/MODELO/PROCEDENCIA	Indicar el la oferta.	10.986.640	16.380.000	16.100.000	16.500.000	38.000.000	19.593.328
			POTENCIA CONFIGURABLE(VATIOS)	10,0 Kilovatios/10,0 KVA.						
			TENSION DE SALIDA	230/240 V.						
			PANTALLA	LCD Y LED.						
			FRENCUENCIA DE ENTRADA/SALIDA	50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensing).						
			FACTOR DE CARGA LIMITE	03:01.						
			TIPO DE CONEXIÓN DE ENTRADA	IEC 320 C20 (incluir cable de alimentación).						
			TOPOLOGIA	Online de alta frecuencia y doble conversión.						
			DERIVACIÓN	Manual y Automatica.						
			TECNOLOGIA	Control por microprocesador.						
			CAPACIDAD DE SOBRECARGA	110% A 150% Cambio a Bypass despues de 10 min; > 150% cambio bypass luego de un min.						
			CONECTOR DE SALIDA	Bornera.						
			INTERRUPTOR	Control de encendido - apagado general y de arranque automatico.						
			FRECUENCIA DE SALIDA	Sincronizado con la utilidad en modo CA, 50-60 0,5 hz en modo bate						
			TIEMPO DE TRANSFERENCIA	Entre modo Ca y modo Bateria : 0 ms. Entre modo C y modo Bypass: 4 ms (tipico).						
			AUTONOMIA	MEDIA CARGA: minimo 10 minutos. CARGA COMPLETA: minimo 5 minutos.						
			TIEMPO DE RECARGA NATIVO	8 horas al 90% de la capacidad . Carga automatica de bateria cuando UPS esta apagada.						
			OTRAS INCLUISONES VALORADAS	Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guia de instalación, Rack mountig brackets, Hardware de montaje en racks, Rack mounting support rails, Temperature probe, Cable USB, Tarjeta de garantia, Web/SNMP management card.						
			CARACTERISTICAS BASICAS	Alarma si funciona con bateria: alarma caracteristica de bateria baja: retardos configuables. Panel de control Consola de estado y control LCD multifunción. Puerto (s), USB. Vida util esperada de la bateria (en años) 3-5, Baterias reemplazables en caliente.						
			MODO DE EFICIENCIA	CA: 89% - MODO BATERIA: 85%.						
			COMUNICACIÓN	Software de administración.						
			GARANTIA	Garantia del fabricante o del oferente, Certificados de calidad ISO 9001:2008/ ISO14001; 20040 similar. Debe cumplir con la Norma REACH/ Carta de distribución del Representante/ Carta de Autorización del Fabricante/ Catalogos y especificaciones originales del equipo ofertado. El proveedor debera entregar los equipos nuevos y **con garantia de 2 (dos) años** como minimo, reparación, suministros de partes, Traslados de los equipos de las oficinas del ciente al Proveedor y viceversa a cargo del Proveedor.						
			TEST AUTOMATICO DE BATERIAS	Administración avanzada de baterias sin poner en riesgo la carga.						

Oscar M. Quintana Perrens
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

Teniendo en cuenta el cuadro expresado precedentemente, y conforme a lo establecido en el **punto de Excepcionalidad** descripta en el **Anexo de la Resolución DNCP N°1890/20** (SIC) *"Si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia"*, por tal motivo, se procede a realizar el promedio tomando como referencia los precios del 1° y 2° Parámetro, según detalle siguiente:

-Ítem 1: Tres precios correspondientes al 1ª parámetro, y tres fuentes del 2° parámetro.

-Ítem 2: Un precio correspondiente al 1ª parámetro, y tres fuentes del 2° parámetro, no pudiendo obtener fuentes en el 1° parámetro por la particularidad de las EE.TT-

-Ítem 3: Dos precios correspondientes al 1ª parámetro, y tres fuentes del 2° parámetro, no pudiendo obtener fuentes en el 1° parámetro por la particularidad de las EE.TT-

DESARROLLO

1° parámetro utilizado: Cotización de empresas

PROCEDIMOS A VERIFICAR LOS COSTOS DE LOS MISMOS VIA PAGINAS WEB EN EL MERCADO PARAGUAYO.

					1ER. PARAMETRO		
ITEM	COD.CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CARACTERISTICAS	HD STORE PY.	MEGAFAV	COMPLUS
1	39121004-018	UPS DE 1500 VA	MARCA	Especificar.	827.050	1.340.480	896.000
			MODELO	Especificar.			
			PROCEDENCIA	Especificar.			
			LUGAR DE FABRICACION	Especificar.			
			AÑO DE FABRICACIÓN	Especificar.			
			CAPACIDAD	1500 VA / 900 Watts.			
			TENSIÓN DE ENTRADA	220/230 Vac.			
			TENSIÓN DE SALIDA	220/230 Vac +/- 10%.			
			FRECUENCIA	50-60 Hz ±10% (Detección automatica).			
			TIPO DE ENCHUFE DE ENTRADA	enchufe 2P+T estandar USA.			
			CARACTERISTICAS	SALIDAS: Minimo 6 tomas NEMA 5-15R (hembra tipo americano) con respaldo de bateria. Alarmas audibles, Indicadores de estado, Restablecimiento automaico de carga. Filtrado de Ruido, Tiempo de Recarga: 8 hs.			
			PUERTO DE INTERFAZ	USB			
			PROTECCIÓN	Protección contra sobrecarga y cortocircuito por medio de interuuptor termomagnetico.			
			COMUNICACIÓN	Software de administración.			
			TIEMPO DE TRANSFERENCIA	<=10ms.			
			AUTONOMIA	>=30 minutos con la carga de una CPU estandar + Monitor.			
			TIPO	Interactiva con baterias secas.			
			GARANTIA DEL FABRICANTE O DEL OFERENTE	El proveedor debera entregar los equipos nuevos y con garantia de 2 (dos) años como minimo, reparación suministros de partes, Traslados de los equipos de las oficinas del cliente al Proveedor y viceversa a cargo del Proveedor. EL oferente para poder solicitar la recepción definitiva debera pesentar una carta del fabricante donde avale que los equipamientos cuentan con 2 (dos) años de garantia del fabricante como minimo, en dicho documento debera constar los numeros de serie de los equipos.			
			CERTIFICCIÓN DE CALIDAD	Certiicados de calidad ISO 9001:2008/ ISO14001:2004. Debe cumplir con la Norma REACH/ Carta de Distribución del Represntante / Carta de Autorización del Fabricante/ Catalogos y especificaciones originales del equipo ofertado.			

Oscar M. Quintana Perrens
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

ITEM	COD.CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CARACTERISTICAS	NISSEI MARKETPLACE	ID 376856-FONDEC-SET./20	ID 380275-UNA-AGOST./20	ID 362463-UNA-MAY/19	PRECIO REFERENCIAL
2	39121004-993	UPS de 3000 VA	MARCA/MODELO/PROCEDENCIA	Indicar en la Oferta.	4.828.441	6.900.000	3.400.000	2.500.000	4.407.110
			TIPO DE BATERIA	Bateria de plomo - acido sellada sin mantenimiento con electrolito suspendido, a prueba de fugas.					
			CAPACIDAD DE SALIDA	3.0 KVA.					
			TENSION DE SALIDA	230 V.					
			FRECUENCIA DE ENTRADA	50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensing).					
			TIPO DE CONEXIÓN DE ENTRADA	IEC 320 C20 (incluir cable de alimentación).					
			TIEMPO DE TRANSFERENCIA	2ms.					
			INTERRUPTOR	Control de encendido - apagado general y de arranque automatico.					
			SALIDAS	Minimo (6) IEC 320 C13 (Respaldo de bateria). Incluir 2 cables IEC 320 C13 a IEC 320 C14 como minimo. (1) IEC 320 C19 (Respaldo de bateria). Incluir 1 cable IEC 320 C19 IEC					
			FRECUENCIA DE SALIDA	47-53 Hz para 50 Hz nominal, 57-63 Hz para 60 Hz nomina.					
			AUTONOMIA	>=45 minutos con la carga de una CPU estandar + Monitor.					
			CARACTERISTICAS BASICAS	Alarma si funciona con bateria: alarma caracteristica de bateria baja: retardos configuables. Panel de control Consola de estado y control LCD multifunción. Puerto (s), Interim SmartSlot, USB. Vida util esperada de la bateria (en años) 3-5, Tiempo de Reacrga 3 horas.					
			PROTECCIÓN	Desconexion de Emergencia (EPO).					
			COMUNICACIÓN	Software de administración.					
			GARANTIA	Garantia del fabricante o del oferente, Certificados de calidad ISO 9001:2008/ ISO14001; 20040 similar. Debe cumplir con la Norma REACH/ Carta de distribución del Representante/ Carta de Autorización del Fabricante/ Catalogos y especificaciones originales del equipo ofertado. El proveedor debera entregar los equipos nuevos y con garantia de 2 (dos) años como minimo, reparación, suministros de partes, Traslados de los equipos de las oficinas del ciente al Proveedor y viceversa a cargo del Proveedor.					
			TEST AUTOMATICO DE BATERIAS	Administración avanzada de baterias sin poner en riesgo la carga.					

Oscar M. Quintana Perrens
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

ITEM	COD.CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CARACTERISTICAS	HD STORE PY.	ELECTROPAR
3	39121004-014	UPS de 10 KVA	MARCA/MODELO/PROCEDENCIA	Indicar el la oferta.	10.986.640	16.380.000
			POTENCIA CONFIGURABLE(VATIOS)	10,0 Kilovatios/10,0 KVA.		
			TENSION DE SALIDA	230/240 V.		
			PANTALLA	LCD Y LED.		
			FRENCUENCIA DE ENTRADA/SALIDA	50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensing).		
			FACTOR DE CARGA LIMITE	03:01.		
			TIPO DE CONEXIÓN DE ENTRADA	IEC 320 C20 (incluir cable de alimentación).		
			TOPOLOGIA	Online de alta frecuencia y doble conversión.		
			DERIVACIÓN	Manual y Automatica.		
			TECNOLOGIA	Control por microprocesador.		
			CAPACIDAD DE SOBRECARGA	110% A 150% Cambio a Bypass despues de 10 min; > 150% cambio bypass luego de un min.		
			CONECTOR DE SALIDA	Bornera.		
			INTERRUPTOR	Control de encendido - apagado general y de arranque automatico.		
			FRECUENCIA DE SALIDA	Sincronizado con la utilidad en modo CA, 50-60 0,5 hz en modo bate		
			TIEMPO DE TRANSFERENCIA	Entre modo Ca y modo Bateria : 0 ms. Entre modo C y modo Bypass: 4 ms (tipico).		
			AUTONOMIA	MEDIA CARGA: minimo 10 minutos. CARGA COMPLETA: minimo 5 minutos.		
			TIEMPO DE RECARGA NATIVO	8 horas al 90% de la capacidad . Carga automatica de bateria cuando UPS esta apagada.		
			OTRAS INCLUISONES VALORADAS	Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guia de instalación, Rack mountig brackets, Hardware de montaje en racks, Rack mounting support rails, Temperature probe, Cable USB, Tarjeta de garantia, Web/SNMP management card.		
			CARACTERISTICAS BASICAS	Alarma si funciona con bateria: alarma caracteristica de bateria baja: retardos configuables. Panel de control Consola de estado y control LCD multifunción. Puerto (s), USB. Vida util esperada de la bateria (en años) 3-5, Baterias reemplazables en caliente.		
			MODO DE EFICIENCIA	CA: 89% - MODO BATERIA: 85%.		
			COMUNICACIÓN	Software de administración.		
			GARANTIA	Garantia del fabricante o del oferente, Certificados de calidad ISO 9001:2008/ ISO14001; 20040 similar. Debe cumplir con la Norma REACH/ Carta de distribución del Representante/ Carta de Autorización del Fabricante/ Catalogos y especificaciones originales del equipo ofertado. El proveedor debera entregar los equipos nuevos y **con garantia de 2 (dos) años** como minimo, reparación, suministros de partes, Traslados de los equipos de las oficinas del ciente al Proveedor y viceversa a cargo del Proveedor.		
			TEST AUTOMATICO DE BATERIAS	Administración avanzada de baterias sin poner en riesgo la carga.		

Oscar M. Quintana Perrens
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

Donde están los mejores precios!

Carrito: vacío

INICIO NUEVOS PRODUCTOS INFORMÁTICA ELECTRÓNICA ELECTRODOMÉSTICOS

Informatica UPS HPS 1500VA APS Power Blazer Vista

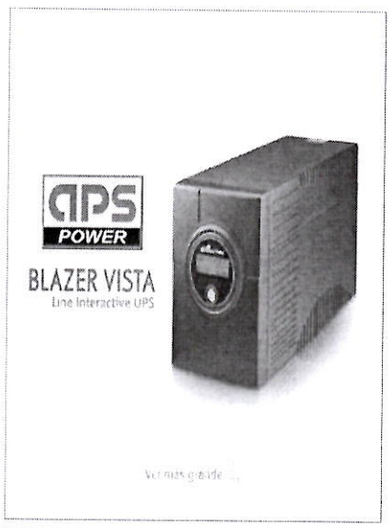

UPS 1500VA APS Power Blazer Vista

SKU:

Condicion:

Tweet Compartir Google+

Escribe tu opinión

Enviar a un amigo

Imprimir

Gs. 827.050

-15%

Solicitar en cuotas

Cantidad

1

Agregar al carrito

Añadir a la lista de deseos



G7 en Español
Inyecte potencia a su jornada cotidiana con una elegante notebook que lo

Gs. 4.109.700

Notebook i7 HP 250 G7 en Español
Inyecte potencia a su jornada cotidiana con una elegante notebook que lo

Gs. 5.492.900

Notebook i3 HP 250 G7 en Español
Inyecte potencia a su jornada cotidiana con una elegante notebook que lo

Gs. 3.418.100

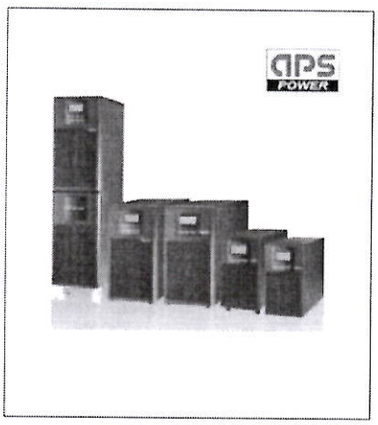

UPS APS Power 10KVA Innova Tower OnLine

Gs. 10.986.640 ~~Gs. 11.942.000~~

-8%

Disponible

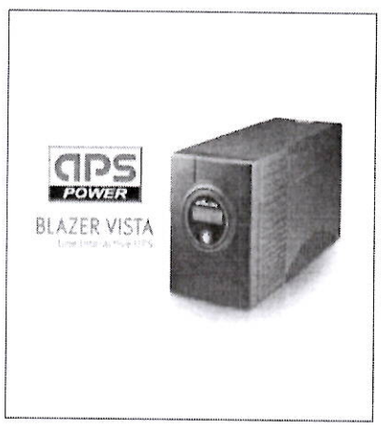

UPS 1500VA APS Power Blazer Vista

Gs. 827.050 ~~Gs. 973.000~~

-15%

Disponible

Oscar M. Quintana Perrens
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

MEGAFAV

Todo UPS

Celulares accesorios tablets
Consolas y juegos
Decodificadores y sus accesorios
Drones
Fotografías y Videos
Hogar y oficina
Informática
Moda para Mujer
Notebooks
Perfumes, cremas y maquillajes
Salud
Smartwatch
Sonido
TV y Video
Accesorios
Varios
Vehículos

FILTRAR POR PRECIO

FILTRAR Precio: G550.900 – G1.836.000

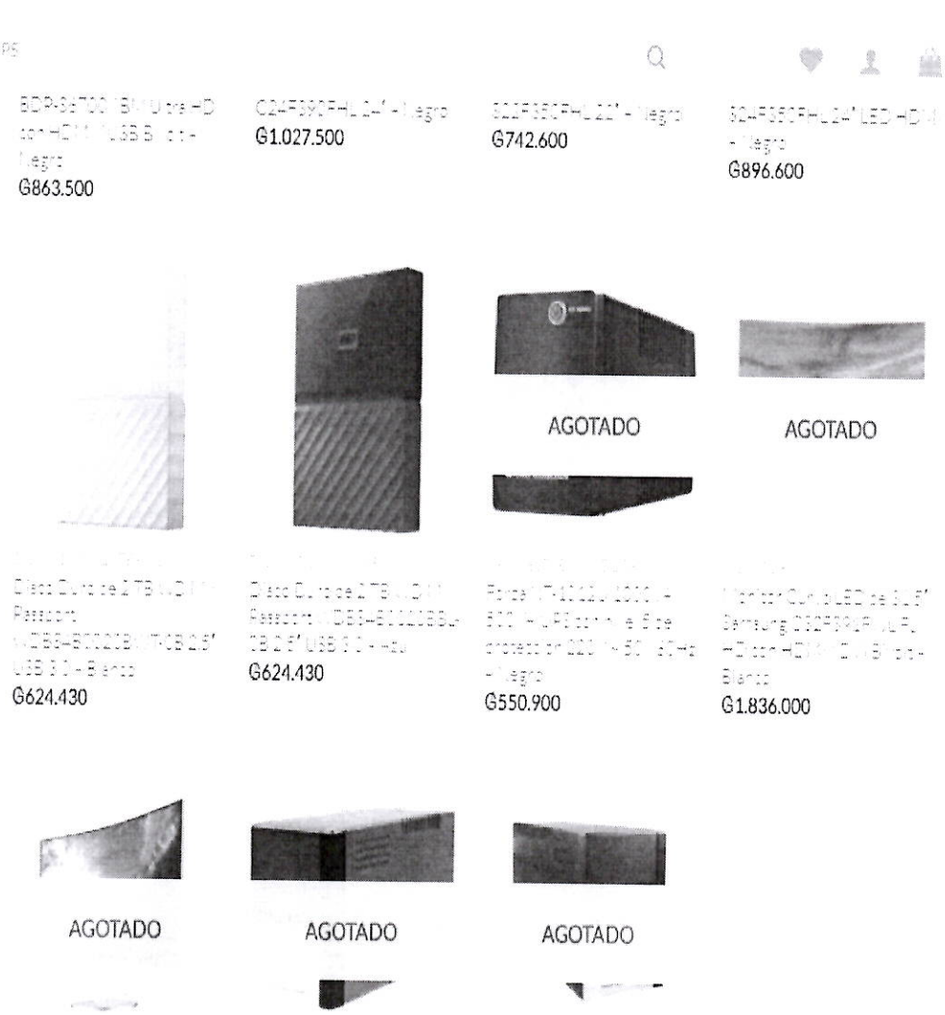

Oscar M. Quintana Perrens
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

Complus

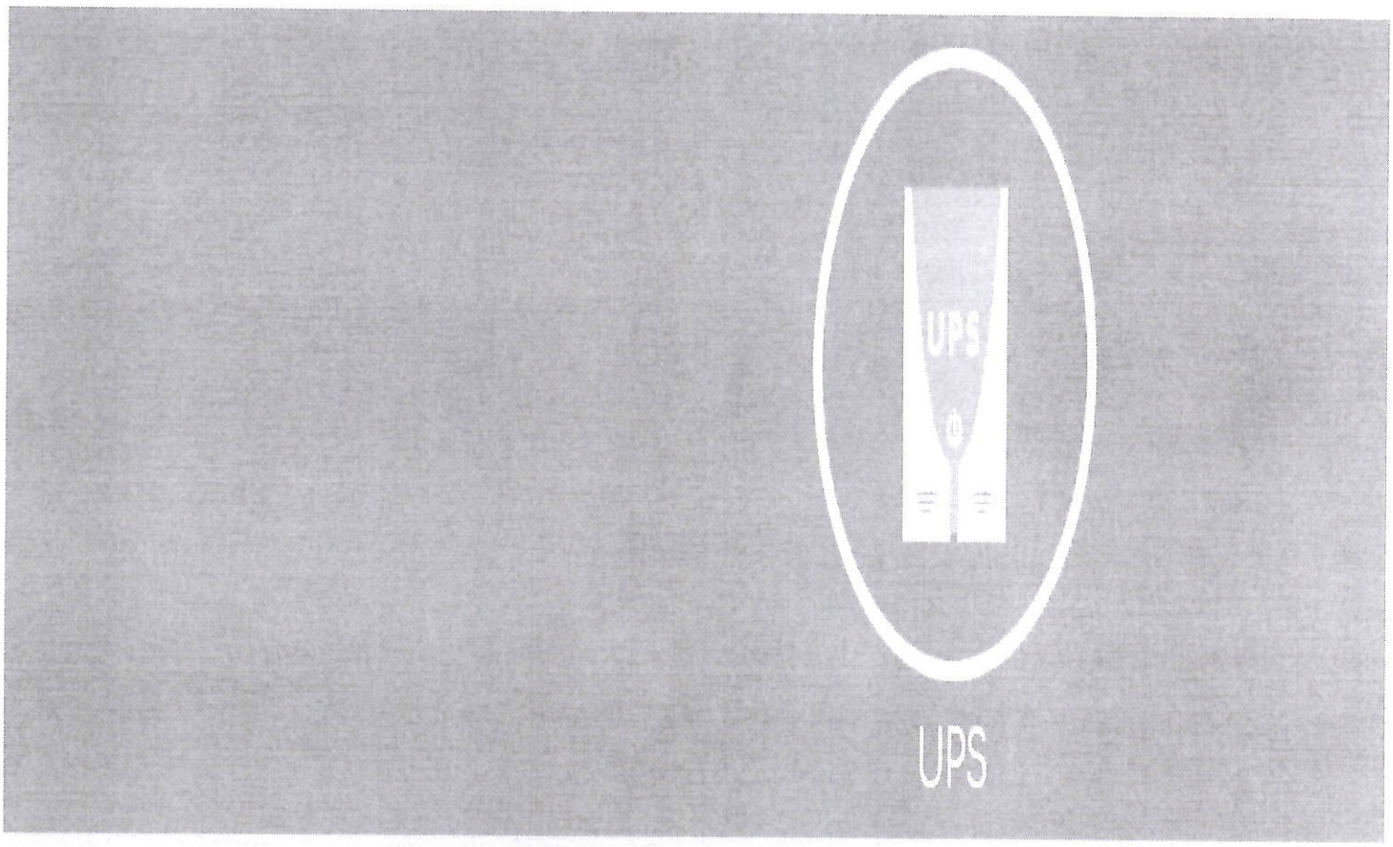

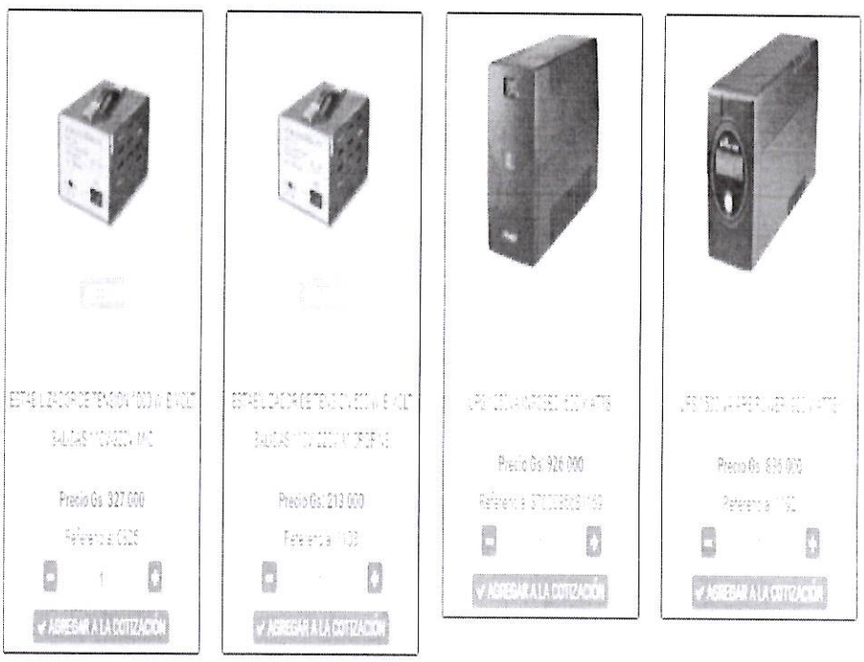

Oscar M. Quintana Perrens
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

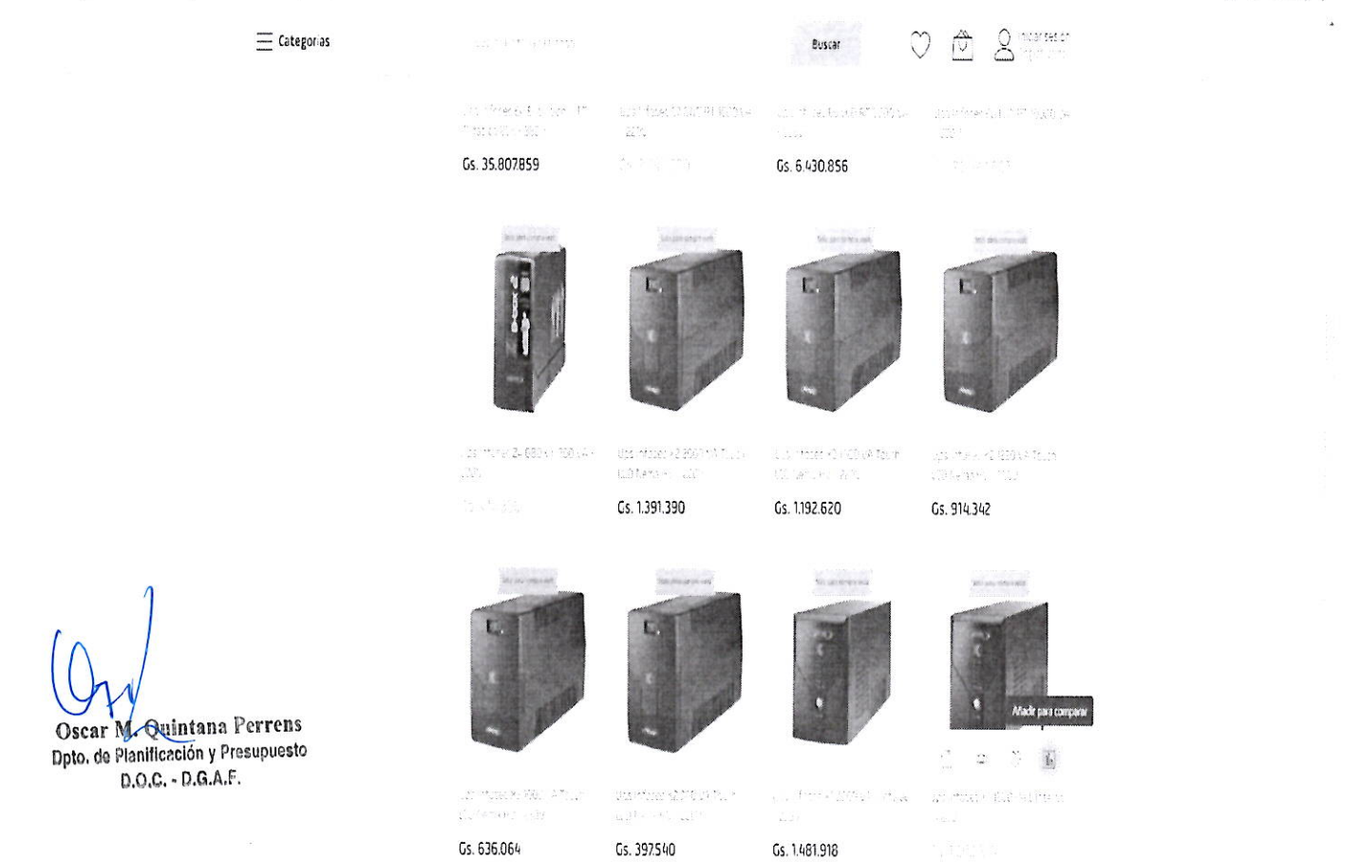

Oscar M. Quintana Perrens
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central

Sección de Planificación

GUIA TELESCOPICA PARA UPS RACKEABLE
G. 429.000

SOPORTE TIPO TORRE P/ UPS FAMILIA RT
G. 218.400

TARJETA DE COMUNICACION SNMP IPV4 PARA UPS
G. 546.000

UPS MONOFASICA SERIE RT 1KVA/0.9 KW
G. 3.354.000







UPS MONOFASICA SERIE RT 3KVA/2.7 KW
G. 5.421.000

UPS MONOFASICA SERIE RT 10KVA/9KW
G. 16.380.000

UPS MONOFASICA SERIE RT 6KVA/5.4KW
G. 6.942.000

GABINETE DE BATERIAS PARA UPS RT 6KVA/10KVA
G. 2.340.000

Agregar al carrito







TARJETA DE COMUNICACIÓN SNMP IPV6 PARA UPS
G. 1.107.600

UPS MONOFASICA SERIE N (TORRE) 1KVA/0.9 KW
G. 2.262.000

UPS MONOFASICA SERIE N (TORRE) 2KVA/1.8 KW
G. 3.393.000

UPS MONOFASICA SERIE N (TORRE) 3KVA/2.7 KW
G. 4.134.000

Oscar M. Quintana Perrens
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

- **2° parámetro utilizado: histórico de adjudicación (Fuente www.dncp.gov.py)**

De acuerdo al histórico de adjudicaciones del SICP (Sistema de Informaciones de Contrataciones Públicas) se establece precios ofertados y adjudicados tomando como referencia las últimas adjudicaciones, de acuerdo al siguiente detalle:

					2DO. PARAMETRO		
ITEM	COD.CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CARACTERISTICAS	ID 375905 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	ID 377542-SENACSA-JUN./20	ID 361841-UNA-NOV./19
1	39121004-018	UPS DE 1500 VA	MARCA	Especificar.	2.000.000	788.800	1.004.400
			MODELO	Especificar.			
			PROCEDENCIA	Especificar.			
			LUGAR DE FABRICACION	Especificar.			
			AÑO DE FABRICACIÓN	Especificar.			
			CAPACIDAD	1500 VA / 900 Watts.			
			TENSIÓN DE ENTRADA	220/230 Vac.			
			TENSIÓN DE SALIDA	220/230 Vac +/- 10%.			
			FRECUENCIA	50-60 Hz ±10% (Detección automatica).			
			TIPO DE ENCHUFE DE ENTRADA	enchufe 2P+T estandar USA.			
			CARACTERISTICAS	SALIDAS: Minimo 6 tomas NEMA 5-15R (hembra tipo americano) con respaldo de bateria. Alarmas audibles, Indicadores de estado, Restablecimiento automaico de carga. Filtrado de Ruido, Tiempo de Recarga: 8 hs.			
			PUERTO DE INTERFAZ	USB			
			PROTECCIÓN	Protección contra sobrecarga y cortocircuito por medio de interuuptor termomagnetico.			
			COMUNICACIÓN	Software de administración.			
			TIEMPO DE TRANSFERENCIA	<=10ms.			
			AUTONOMIA	>=30 minutos con la carga de una CPU estandar + Monitor.			
			TIPO	Interactiva con baterias secas.			
			GARANTIA DEL FABRICANTE O DEL OFERENTE	El proveedor debera entregar los equipos nuevos y con garantia de 2 (dos) años como minimo, reparación suministros de partes, Traslados de los equipos de las oficinas del cliente al Proveedor y viceversa a cargo del Proveedor. EL oferente para poder solicitar la recepción definitiva debera pesentar una carta del fabricante donde avale que los equipamientos cuentan con 2 (dos) años de garantia del fabricante como minimo, en dicho documento debera constar los numeros de serie de los equipos.			
			CERTIFICCIÓN DE CALIDAD	Certiicados de calidad ISO 9001:2008/ ISO14001:2004. Debe cumplir con la Norma REACH/ Carta de Distribución del Represntante / Carta de Autorización del Fabricante/ Catalogos y especificaciones originales del equipo ofertado.			

Oscar M. Quintana Perrens
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

ITEM	COD.CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CARACTERISTICAS	ID 376856-FONDEC-SET./20	ID 380275-UNA-AGOST./20	ID 362463-UNA-MAY/19
2	39121004-993	UPS de 3000 VA	MARCA/MODELO/PROCEDENCIA	Indicar en la Oferta.	6.900.000	3.400.000	2.500.000
			TIPO DE BATERIA	Bateria de plomo - acido sellada sin mantenimiento con electrolito suspendido, a prueba de fugas.			
			CAPACIDAD DE SALIDA	3.0 KVA.			
			TENSION DE SALIDA	230 V.			
			FRECUENCIA DE ENTRADA	50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensing).			
			TIPO DE CONEXIÓN DE ENTRADA	IEC 320 C20 (incluir cable de alimentación).			
			TIEMPO DE TRANSFERENCIA	2ms.			
			INTERRUPTOR	Control de encendido - apagado general y de arranque automatico.			
			SALIDAS	Minimo (6) IEC 320 C13 (Respaldo de bateria). Incluir 2 cables IEC 320 C13 a IEC 320 C14 como minimo. (1) IEC 320 C19 (Respaldo de bateria). Incluir 1 cable IEC 320 C19 IEC			
			FRECUENCIA DE SALIDA	47-53 Hz para 50 Hz nominal, 57-63 Hz para 60 Hz nomina.			
			AUTONOMIA	>=45 minutos con la carga de una CPU estandar + Monitor.			
			CARACTERISTICAS BASICAS	Alarma si funciona con bateria: alarma caracteristica de bateria baja: retardos configuables. Panel de control Consola de estado y control LCD multifunción. Puerto (s), Interim SmartSlot, USB. Vida util esperada de la bateria (en años) 3-5, Tiempo de Reacrga 3 horas.			
			PROTECCIÓN	Desconexion de Emergencia (EPO).			
			COMUNICACIÓN	Software de administración.			
			GARANTIA	Garantia del fabricante o del oferente, Certificados de calidad ISO 9001:2008/ ISO14001; 20040 similar. Debe cumplir con la Norma REACH/ Carta de distribución del Representante/ Carta de Autorización del Fabricante/ Catalogos y especificaciones originales del equipo ofertado. El proveedor debera entregar los equipos nuevos y con garantia de 2 (dos) años como minimo, reparación, suministros de partes, Traslados de los equipos de las oficinas del ciente al Proveedor y viceversa a cargo del Proveedor.			
			TEST AUTOMATICO DE BATERIAS	Administración avanzada de baterias sin poner en riesgo la carga.			

Oscar M. Quintana Perrens
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

ITEM	COD.CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CARACTERISTICAS	ID 385838-MINISTERIO DEL INTERIOR	ID 360668-MINISTERIO DE HACIENDA-	ID 371478-MINISTERIO DE DEFENSA
3	39121004-014	UPS de 10 KVA	MARCA/MODELO/PROCEDENCIA	Indicar el la oferta.	16.100.000	16.500.000	38.000.000
			POTENCIA CONFIGURABLE(VATIOS)	10,0 Kilovatios/10,0 KVA.			
			TENSION DE SALIDA	230/240 V.			
			PANTALLA	LCD Y LED.			
			FRENCUENCIA DE ENTRADA/SALIDA	50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensing).			
			FACTOR DE CARGA LIMITE	03:01.			
			TIPO DE CONEXIÓN DE ENTRADA	IEC 320 C20 (incluir cable de alimentación).			
			TOPOLOGIA	Online de alta frecuencia y doble conversión.			
			DERIVACIÓN	Manual y Automatica.			
			TECNOLOGIA	Control por microprocesador.			
			CAPACIDAD DE SOBRECARGA	110% A 150% Cambio a Bypass despues de 10 min; > 150% cambio bypass luego de un min.			
			CONECTOR DE SALIDA	Bornera.			
			INTERRUPTOR	Control de encendido - apagado general y de arranque automatico.			
			FRECUENCIA DE SALIDA	Sincronizado con la utilidad en modo CA, 50-60 0,5 hz en modo bate			
			TIEMPO DE TRANSFERENCIA	Entre modo Ca y modo Bateria : 0 ms. Entre modo C y modo Bypass: 4 ms (tipico).			
			AUTONOMIA	MEDIA CARGA: minimo 10 minutos. CARGA COMPLETA: minimo 5 minutos.			
			TIEMPO DE RECARGA NATIVO	8 horas al 90% de la capacidad . Carga automatica de bateria cuando UPS esta apagada.			
			OTRAS INCLUISONES VALORADAS	Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guia de instalación, Rack mountig brackets, Hardware de montaje en racks, Rack mounting support rails, Temperature probe, Cable USB, Tarjeta de garantia, Web/SNMP management card.			
			CARACTERISTICAS BASICAS	Alarma si funciona con bateria: alarma caracteristica de bateria baja: retardos configuables. Panel de control Consola de estado y control LCD multifunción. Puerto (s), USB. Vida util esperada de la bateria (en años) 3-5, Baterias reemplazables en caliente.			
			MODO DE EFICIENCIA	CA: 89% - MODO BATERIA: 85%.			
			COMUNICACIÓN	Software de administración.			
			GARANTIA	Garantia del fabricante o del oferente, Certificados de calidad ISO 9001:2008/ ISO14001; 20040 similar. Debe cumplir con la Norma REACH/ Carta de distribución del Representante/ Carta de Autorización del Fabricante/ Catalogos y especificaciones originales del equipo ofertado. El proveedor debera entregar los equipos nuevos y **con garantia de 2 (dos) años** como minimo, reparación, suministros de partes, Traslados de los equipos de las oficinas del ciente al Proveedor y viceversa a cargo del Proveedor.			
			TEST AUTOMATICO DE BATERIAS	Administración avanzada de baterias sin poner en riesgo la carga.			

Oscar M. Quintana Perrens
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

Codigo de Catalogo	Nombre	ID de Licitacion	Convocante	Proveedor	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario
3912100 4-016	Uso de 1500 VA	375906	Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones - Corte Suprema de Justicia	LA ALPACA S.R.L.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca : APC BUZZER	1	Gs. 1.100.000
3912100 4-016	Uso de 1500 VA	377842	Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)	INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : VCP	03	Gs. 793.800
3912100 4-016	Uso de 1500 VA	391641	Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Asunción	Atenas Energía Sociedad Anónima	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNA • Marca : APC POWER	5	Gs. 1.034.400
3912100 4-016	Uso de 1500 VA	382696	Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)	INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : VCP	20	Gs. 990.000
3912100 4-016	Uso de 1500 VA	370568	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	OFFICE COMPUSA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : EATON	1	Gs. 8.900.000
3912100 4-016	Uso de 1500 VA	370050	Policía Nacional - Ministerio del Interior	M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : Hosec	10	Gs. 1.650.000
3912100 4-016	Uso de 1500 VA	383610	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)	INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : VCP	553	Gs. 894.997
3912100 4-016	Uso de 1500 VA	378442	Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazú - Corte Suprema de Justicia	ALCIDES DE JESUS GAONA ARGUELLO	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : VCP	40	Gs. 700.000
3912100 4-016	Uso de 1500 VA	370278	Fiscalía de Villarrica del Espíritu Santo	MAQUICE PATRIMONIO INDUSTRIAL	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca : APC POWER	2	Gs. 796.000
3912100 4-016	Uso de 1500 VA	384410	Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) - Presidencia de la República	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : Unidad • Marca : APC	6	Gs. 9.870.000

Descargar datos como: Archivo CSV

Contrataciones 1 - 20 de 795 resultados

1 2 3 4 5 ... 20 ›

Oscar M. Quintana Perrens
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

Código de Catalogo	Nombre	ID de Licitacion	Convocante	Proveedor	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario
39121004-993	UPS 3000 VA	370886	Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)	DOTECO PARAGUAY S.R.L.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : DELTA	1	₲ 8.930.000
39121004-993	UPS 3000 VA	390075	Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Asunción	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : N/A • Marca : GENTRONICS	4	₲ 7.450.000
39121004-993	UPS 3000 VA	394463	Facultad de Odontología - Universidad Nacional de Asunción	ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : Unidad • Marca : METECIN	6	₲ 2.830.000
39121004-993	UPS 3000 VA	394952	Universidad Nacional de Itapua (UNI	COMPUCRAF INFORMATICA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca : APC	2	₲ 9.075.676
39121004-993	UPS 3000 VA	377420	Municipalidad de Villazon	ELIDEO HILARIO GONZEZ ROMERO	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca : APC	1	₲ 3.400.000
39121004-993	UPS 3000 VA	391541	Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Asunción	Atenas Energia Sociedad Anonima	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : N/A • Marca : APC POWER	1	₲ 4.219.000
39121004-993	UPS 3000 VA	370035	Policía Nacional - Ministerio del Interior	MAFIN INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : Hoods	20	₲ 5.950.000
39121004-993	UPS 3000 VA	370035	Gobierno Departamental de Boquerón	FRANCISCO ANTONIO NUNEZ BOGADO	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca : APC	4	₲ 6.100.000
39121004-993	UPS 3000 VA	390345	Municipalidad de Ayolas	FAMILIAR S.R.L.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : ACDC	10	₲ 887.000
39121004-993	UPS 3000 VA	393906	Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)	CONTEL SOCIEDAD ANONIMA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : Unidad • Marca : APC	3	₲ 11.500.000

Descargar datos como Archivo CSV

Se muestran del 1 al 20 de 89 resultados

1 2 3 4 5 ... 9 >

Oscar M. Quintana Perrens
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central

Sección de Planificación

Código de Catalogo	Nombre	ID de Licitacion	Convocante	Proveedor	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario
39121004 -014	[illegible]	385056	Direccion General de Migraciones, Ministerio del Interior	CA, CO IMPORTADORA ALEGRE SA TECNICA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : [illegible] • Marca : [illegible]	[illegible]	[illegible]
39121004 -014	UPS DE 10 KVA	368068	Subsecretaria de Estado de Tributacion (SET), Ministerio de Hacienda	COMTEL SOCIEDAD ANONIMA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca : APC	15	[illegible]
39121004 -014	UPS DE 10 KVA	374478	Comando en Jefe Usca (Ministerio de Defensa Nacional)	GRUPO INVENTIVA DACI	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : DATON	1	[illegible]
39121004 -014	UPS DE 10 KVA	370212	Administracion Nacional de Electricidad (ANDE)	Atenas Energia Sociedad Anonima	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : DIGOR	2	[illegible]
39121004 -014	UPS DE 10 KVA	368016	Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)	DATA LAB SA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : APC	2	[illegible]
39121004 -014	UPS DE 10 KVA	342184	Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asuncion	EDA PARAGUAY SA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : APC	1	[illegible]
39121004 -014	UPS DE 10 KVA	344582	Consejo Nacional de Energia y Tecnologia (CONACYT) / Presidencia de la Republica	TECNOLOGICA EN ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA TECNICA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : Unidad • Marca : [illegible]	2	[illegible]
39121004 -014	UPS DE 10 KVA	381054	Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asuncion	AGUSTIN SERVIN AYALA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : [illegible]	1	[illegible]
39121004 -014	UPS DE 10 KVA	360213	Policia Nacional, Ministerio del Interior	COMTEL SOCIEDAD ANONIMA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : APC	1	[illegible]
39121004 -014	UPS DE 10 KVA	374338	Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la Republica	OLAM SRL	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca : DATON	1	[illegible]

Descargar datos como Archivo CSV

[illegible] 1 a 10 de 53 registros

1 2 3 4 5 6 >

Observación: Los precios puestos en los llamados son <u>referenciales</u>, es decir sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

Oscar M. Quintana Perrens
Jefe de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

Dpto. de Planificación y Presupuesto
Sección Planificación