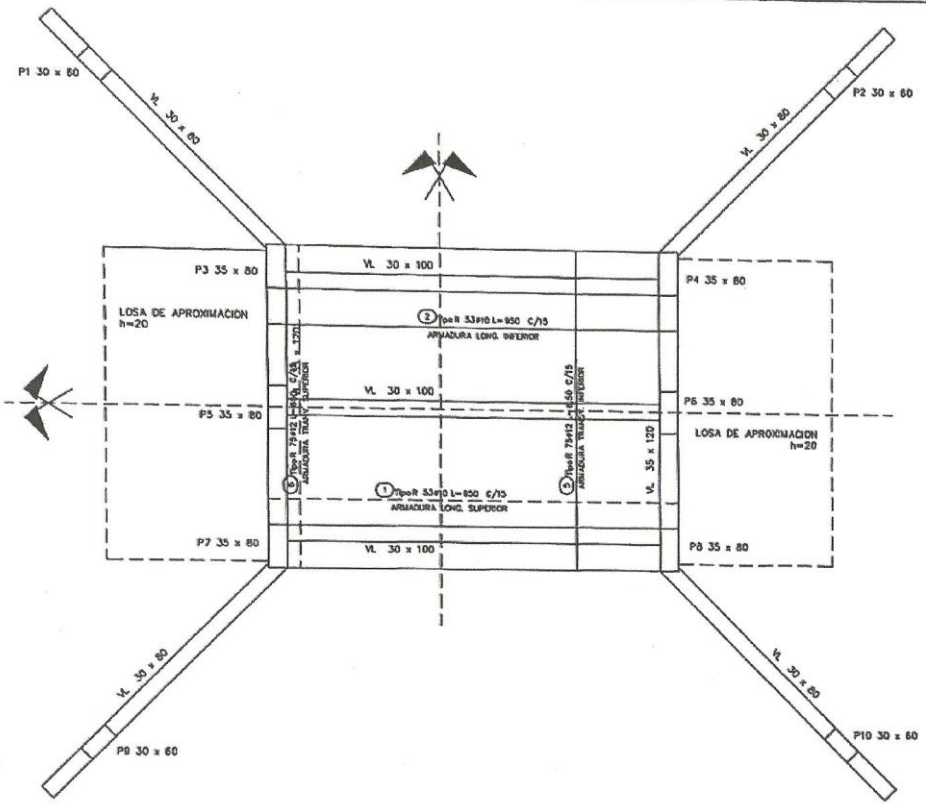

OBSERVACIONES	
Materiales a usar Cemento Tipo 1 Resistencias características Fyk 180 Fyc 4200	* Las medidas serán verificadas en obra * La altura de la pantalla de hormigon de cabecera está condicionada por la profundidad del firme y la cota máxima histórica del agua, por lo tanto se llegará hasta la profundidad que indique el estudio de suelo. * La Pantalla de hormigon de cabecera se debe fundar sobre suelo firme

1			
N	DESCRIPCION	FIRMA	FECHA
REVISIONES			

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY

PROYECTO: PUENTE DE HORMIGON ARMADO

PUENTE 4TA LINEA

PLANTA DE ESTRUCTURA

ESC. 1/75 | 03

Generated by CamScanner from intsig.com

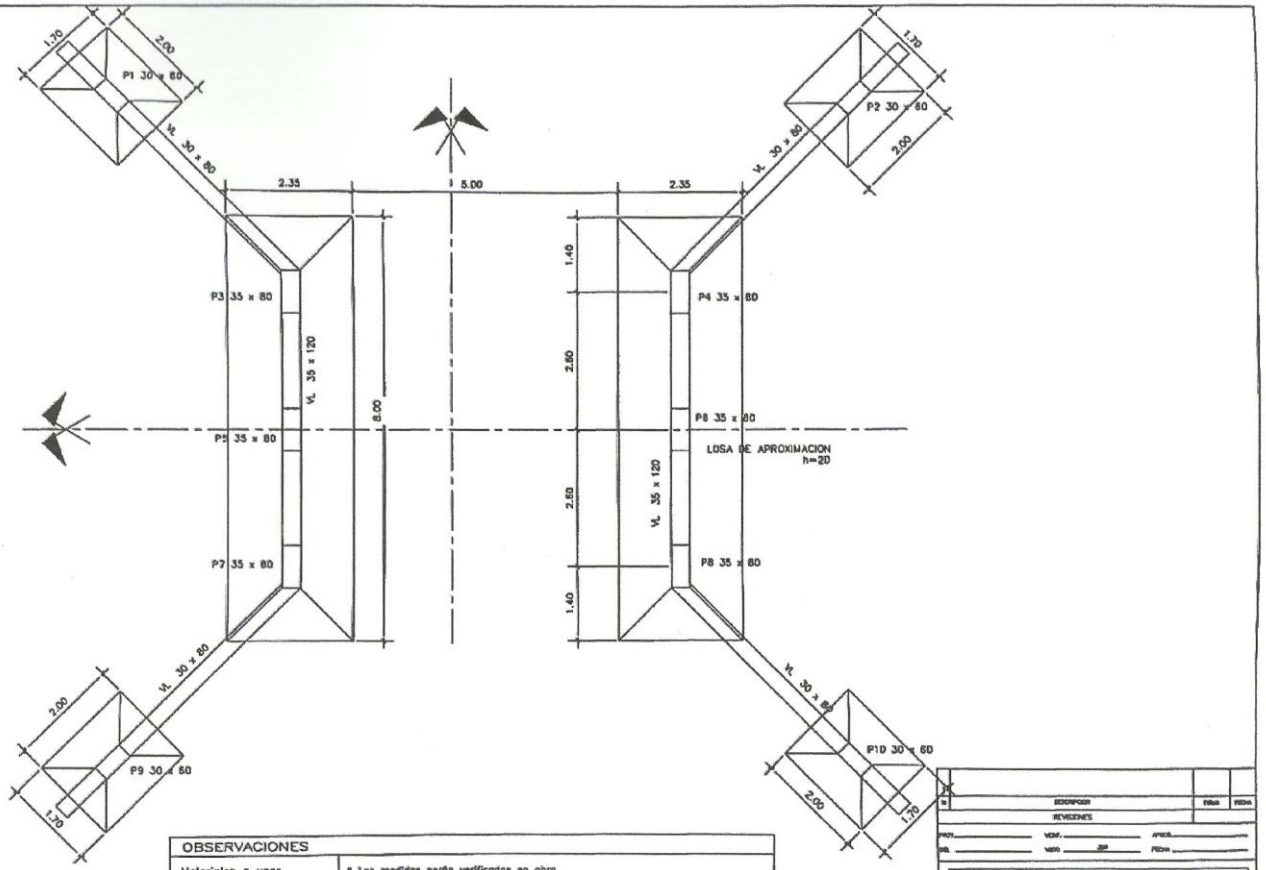

OBSERVACIONES	
Materiales a usar Cemento Tipo 1 Resistencias caracteristicas Fyk 180 Fyc 4200	* Las medidas serán verificadas en obra * La altura de la pantalla de hormigon de cabecera está condicionada por la profundidad del firme y la cota máxima histórica del agua, por lo tanto se llegará hasta la profundidad que indique el estudio de suelo. * La Pantalla de hormigon de cabecera se debe fundar sobre suelo firme

	DESCRIPCION	FIRMA	FECHA
	REVISIONES		

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY

PROYECTO: PUENTE DE HORMIGON ARMADO

PUENTE 4TA LINEA

PLANTA DE FUNDACION

ESC. 1/75 | 01

Generated by CamScanner from intsig.com

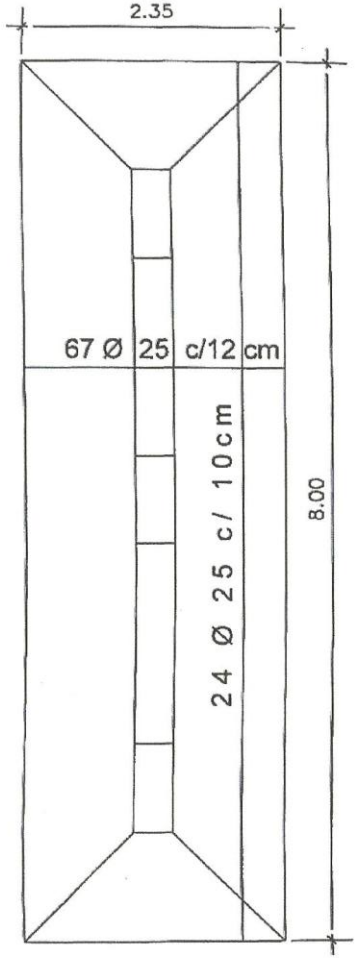

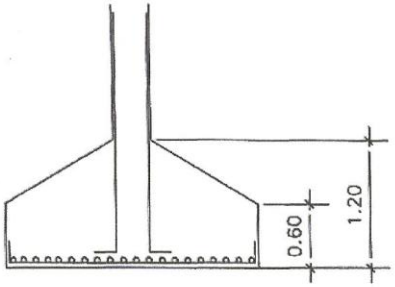

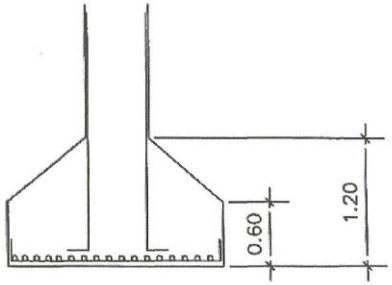

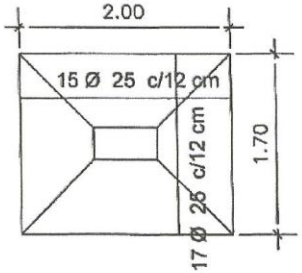

OBSERVACIONES

Materiales a usar
Cemento Tipo 1
Resistencias caracteristicas
Fyk 180
Fyc 4200

* Las medidas serán verificadas en obra
* La altura de la pantalla de hormigon de cabecera está condicionada por la profundidad del firme y la cota máxima histórica del agua, por lo tanto se llegará hasta la profundidad que indique el estudio de suelo.
* La Pantalla de hormigon de cabecera se debe fundar sobre suelo firme

1			
N°	DESCRIPCION	FIRMA	FECHA
REVISIONES			
DIBUJO	VISAR	APROB.	
DIM.	VISTO	FECHA	

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY

PROYECTO: PUENTE DE HORMIGON ARMADO

PUENTE 4TA LINEA

DETALLE DE ZAPATAS

VISTO / / FECHA APROB. ESC. 1/25 06

Generated by CamScanner from intsig.com