Piso Técnico - Especificaciones

1. Soporte	**Requerimientos**
Material	Metal con pintura electrostática
Carateristicas del Pedestal	Caño Roscable regulable con sistema de contratuercas y barras laterales
Altura	Variable de 20 a 30 cm
Resistencia del Pedestal	3.500 Kg de carga distribuida o superior sin cualquier deformacion
Cabezal	Circular o Cuadrada indistintamente con sistema de fijación
Base	Circular o Cuadrada con sistema de fijación
2. Base / Bloques	
Material	Aglomerado de alta densidad, antiestatico
Revestimiento	Laminado con tratamiento antiinflamable.
Medidas	600 x 600 mm x (20 a 40 mm)
Resistencia de carga concentrada	200 Kg o superior
Peso por bloque	9 a 15 Kg
Carga de Impacto	40 Kg o superior
Cobertura	Sala de Servidores: 3,15 x 3,20 metros - Administración 3.40 x 3.20 metros.
Accesorios	**a)** Provisión de 2 (dos) Bandejas portacables (para señales debiles y conductores electricos), instalados bajo piso técnico cubiriendo desde Sala de Administración a Sala Técnica. Medidas: 50 cm x 9 metros - soportes de fijación con sistema de aislación electrica **b**) Gabinete metalico para cobertura de entrada de ductos externos medida 1,60 m x 0, 80 **c)** 2 (dos) Ventosas para apertura de bloques. **d)** Calado o perforación de los bloques con las terminaciones correspondientes para paso de cables de datos **e)** Instalación de 10 Tomas red y 10 Tomas eléctricas Industriales de 16 Amper c/u especiales para piso tecnico (ver modelo - Anexo 1)
Instalación y Garantia	La Empresa se encargará del montaje, provisión de todos los accesorios y materiales requeridos para el funcionamiento optimo del piso tecnico ofertado, previa presentación de las muestras para aprobación de la Dirección de Informática. Así tambien deberá garantizar la estabilidad y equilibrio en conjunto (Estructura y Base) una vez finalizada la instalación.
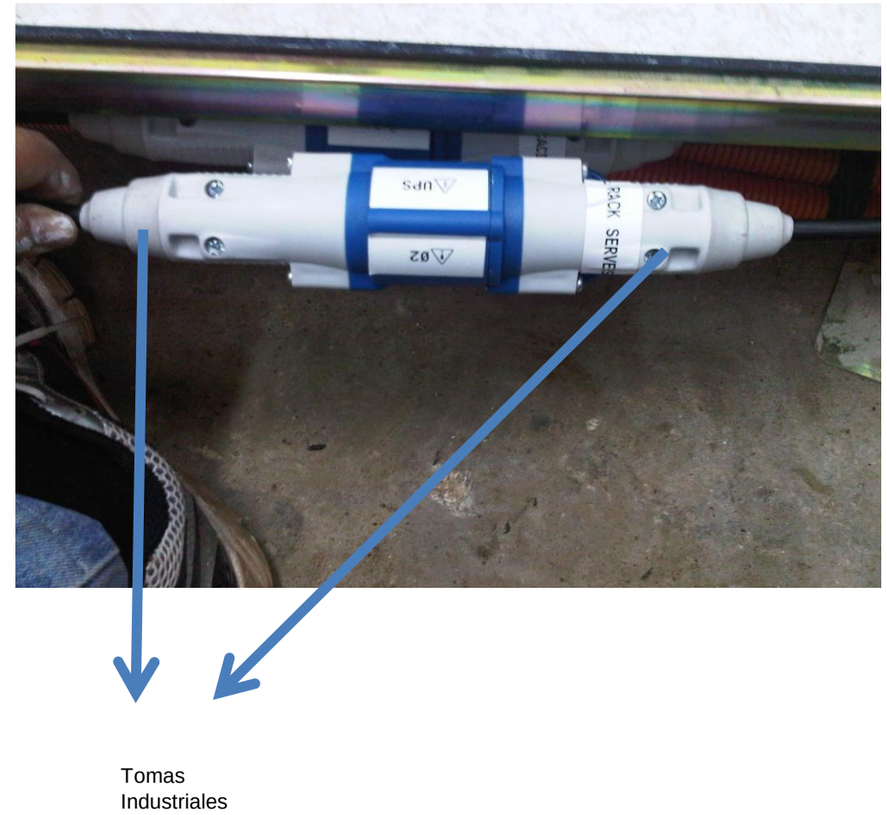
Anexo 1