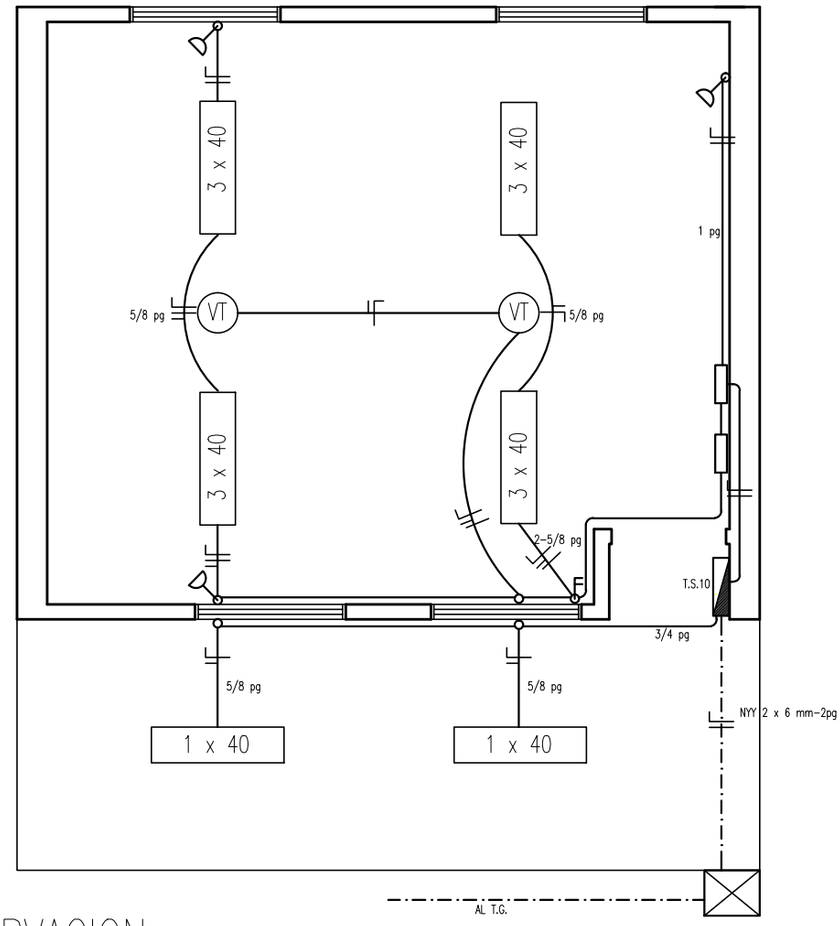

OBSERVACION

LOS ARTEFACTOS FLUORECENTES SON DE 3 x 40 W
LOS ARTEFACTOS FLUORECENTES DEBEN IR COLGADOS
LOS CONDUCTORES NO ACOTADOS SON DE 2 mm2
LOS FUORECENTES CON CAPACITORES
LOS TC SON TABLEROS COMANDOS DE LUCES Y TOMAS
LOS TCV SON TABLEROS DE COMANDOS DE VENTILADORES

INSTALACION ELECTRICA

ESC.:_____1:50

MUNICIPALIDAD	MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI
	UBICACION : ZONA RURAL
	PROYECTO Y FISCALIZACION : ARQ. CARLOS A. MOLINAS AYALA.
	SERVICIOS HIGIENICOS - SEXADO COLEGIO NACIONAL SAN SEBASTIAN - KOE PORA
DIVISION	: U. O C.
JEFE DE DIVISION	: JORGE SANABRIA
FECHA	: MAYO / 2016
PROFESIONAL	INTENDENTE MUNICIPAL

07