(1)

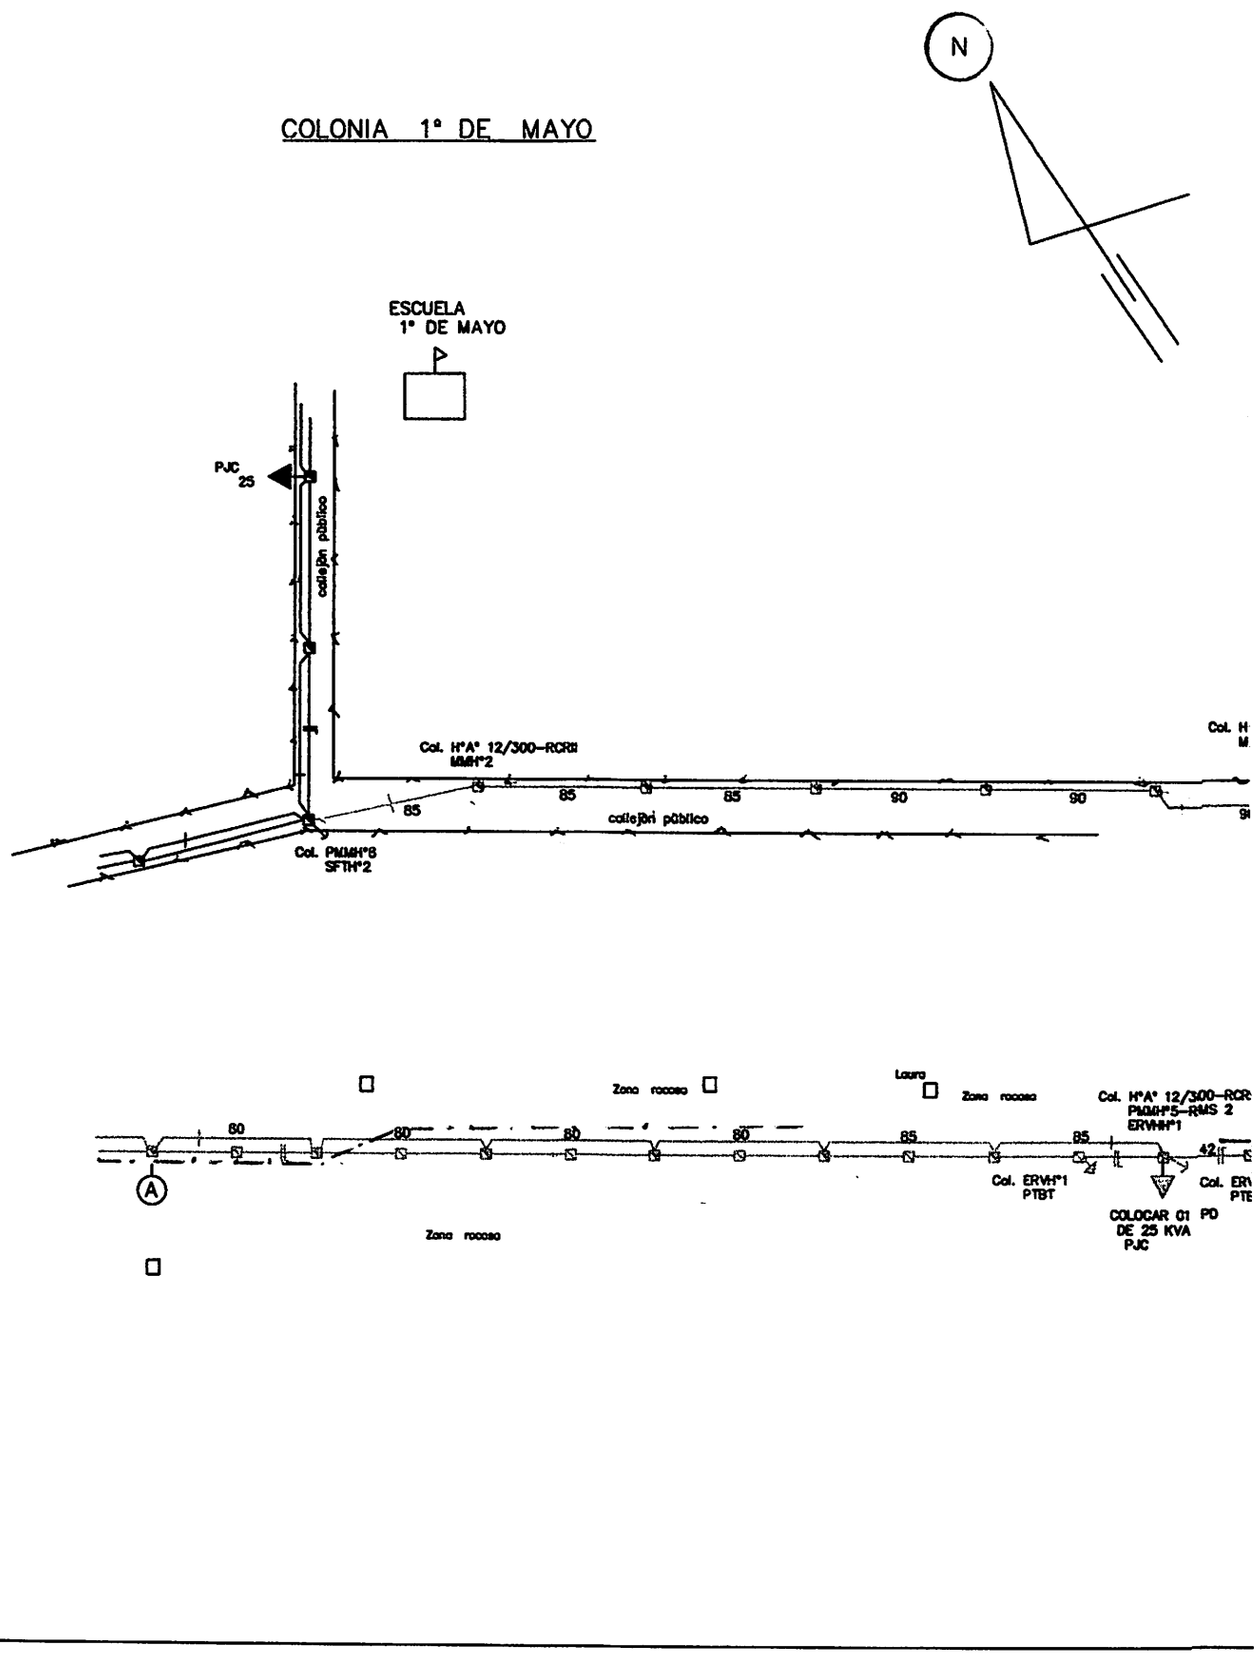
COLONIA 1° DE MAYO
N
ESCUELA
1° DE MAYO
PJC
25
calejón público
Col. H°A° 12/300–RCRI
MMH°2
85
85
85
90
90
calejón público
Col. PMMH°8
SFTH°2
Zona rocosa
Laura
Zona rocosa
Col. H°A° 12/300–RCRI
PMMH°5–RMS 2
ERVHH°1
80
80
80
80
85
85
42
A
Col. ERVH°1
PTBT
COLOCAR 01 PD
DE 25 KVA
PJC
Zona rocosa

(2)

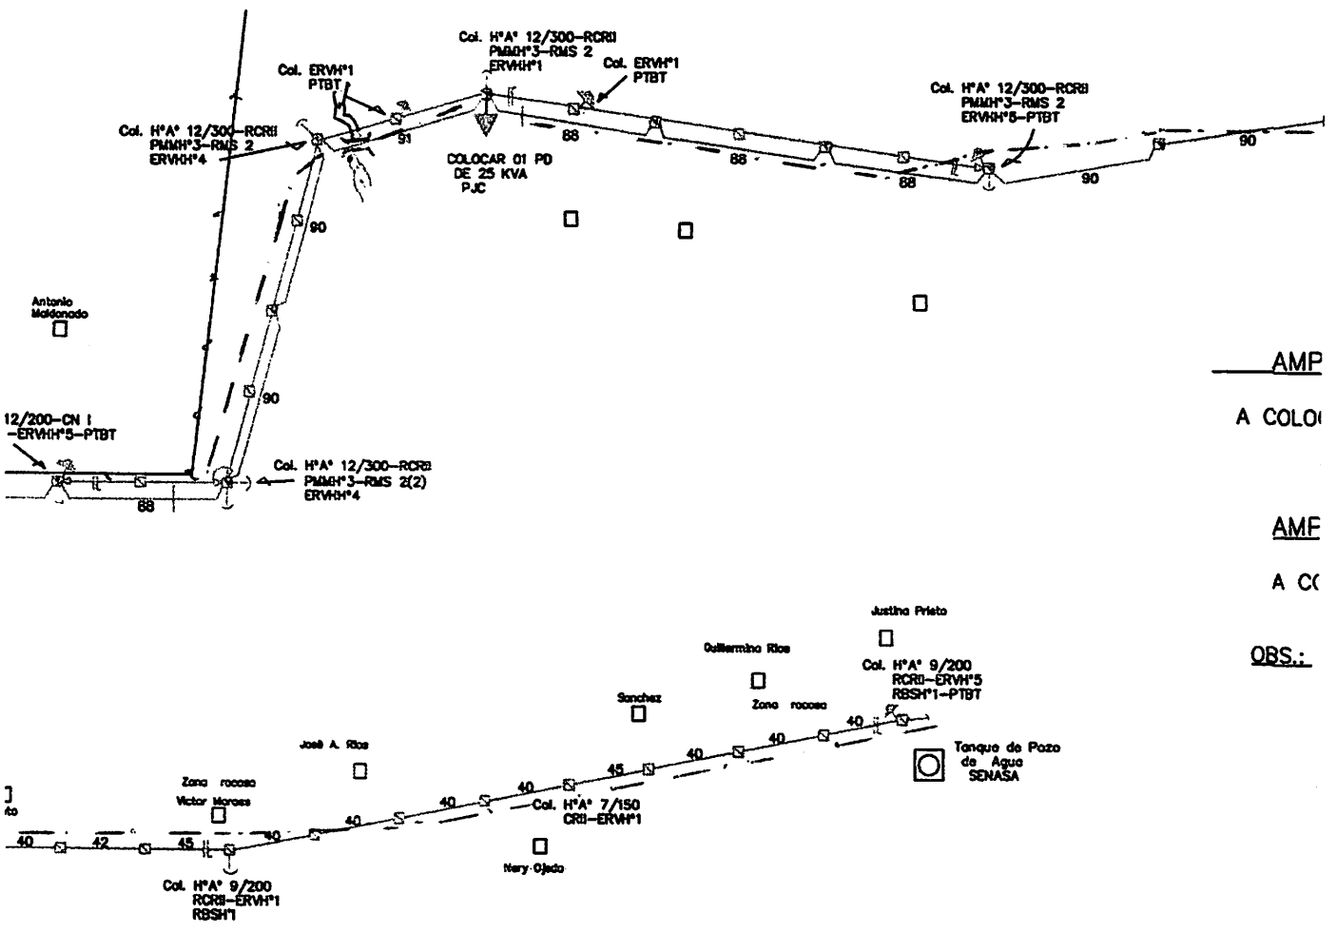

AMP

A COLO

AMP

A C(

OBS.:

OBSERVACION

EL PROYECTO SE REALIZO TENIENDO EN CUENTA LAS CALLES EXISTENTES NO EN RELACION AL PLANO DE LOTEAMIENTO, POR LO QUE PUEDE CAMB TAMBIEN HAY QUE TENER EN CUENTA QUE LA ZONA ES MUY ROCOSA.

CANTIDAD DE INTERESADOS: 40.–

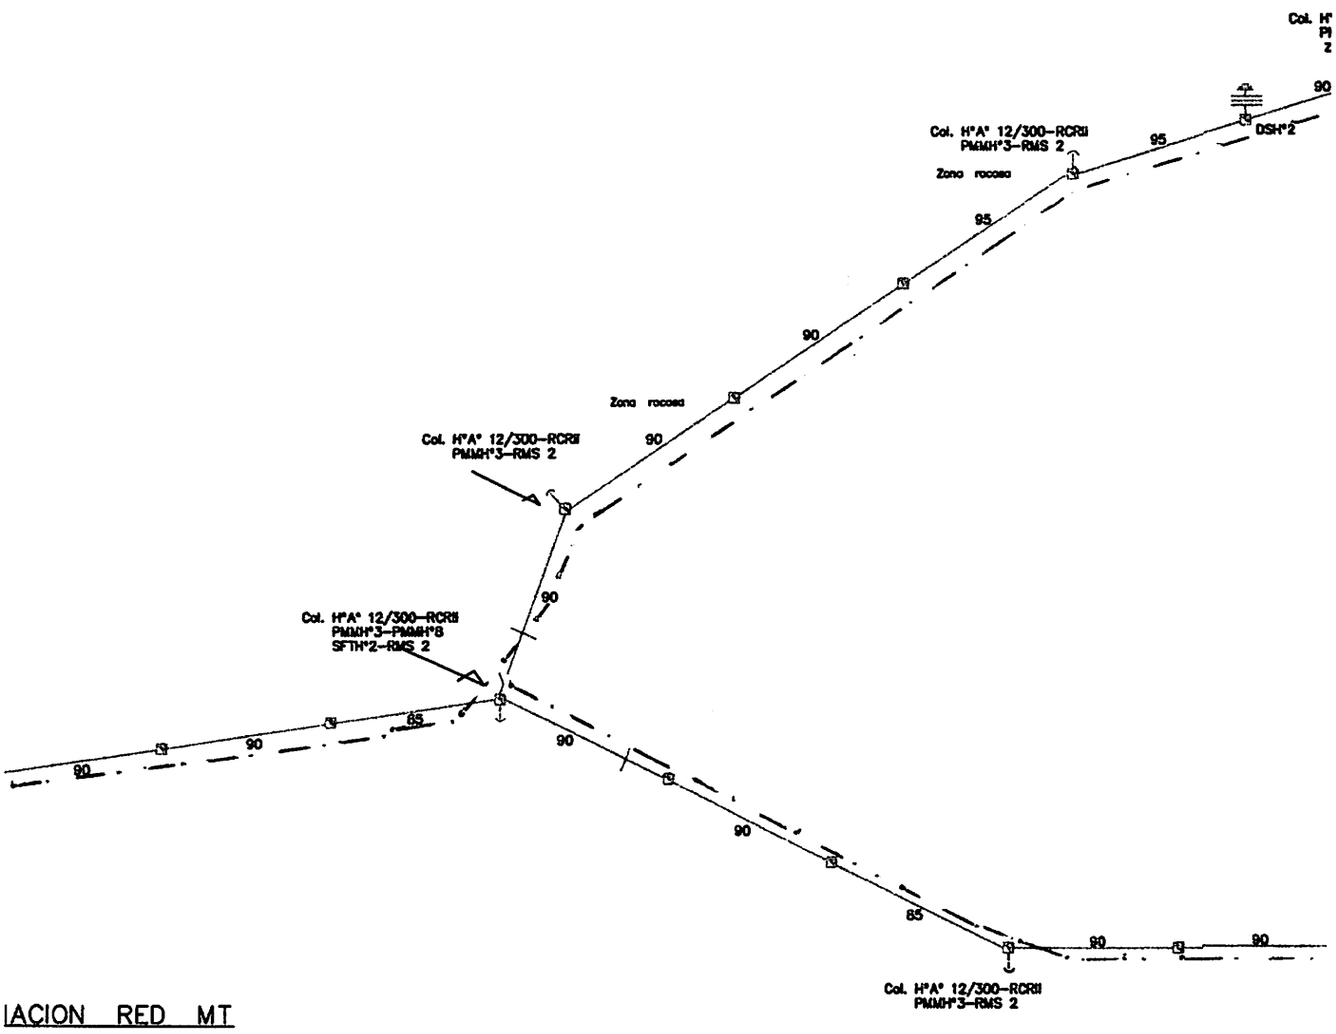

IACION RED MT

AR 4.519 m COND. 1x35 mm 2 Aa.

IACION DE PD

OCAR 03 PD DE 25 KVA

AMPLIACION RED BT

A COLOCAR 2.725 m 2x35 mm2 Aa.

AS ESTRUCTURAS NO INDICADAS SON MMH°1(MT) ERVHH°1(BT) EN H°A° 12/200
RVH° 1 EN H°A° 9/150 kg.

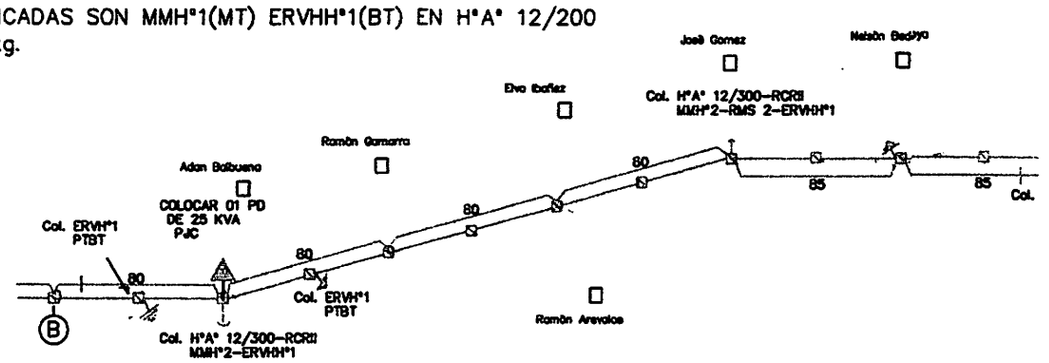

EN EL ASENTAMIENTO.
R EL TRAZADO DE LA LINEA.

(4)

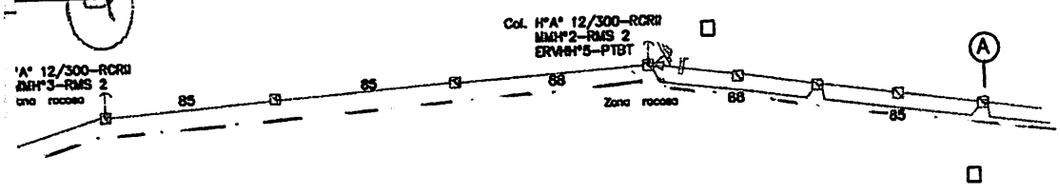

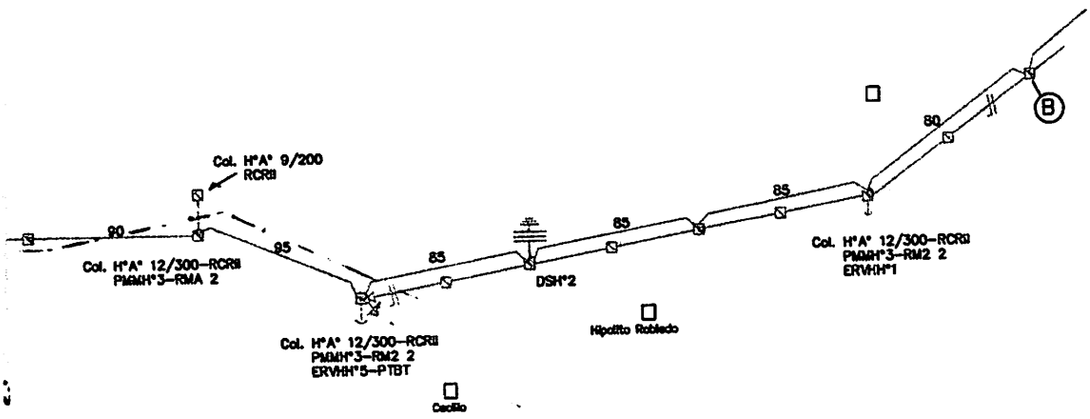

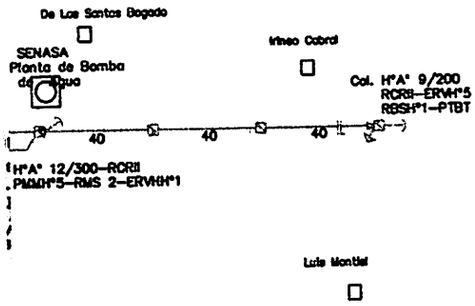

Valeriano López
Sección Proyectos, Control Final
y Redes de Amambhay

REF. EXP. No SG- DSME- 10223- 15

PRESUPUESTO Nº 245308-0-1-2 PLANO N° 51508 PEDRO J. CABALLERO

ANDE	AMPLIACION RED MT y BT y NUEVOS PDs	Fecha: 12–10–15
	ASENTAMIENTO 1o DE MAYO	PROY: V.LOPEZ DIB. : V. LOPEZ APROB.:
		Secc. Proy, Ctrol Final y Redes.

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.