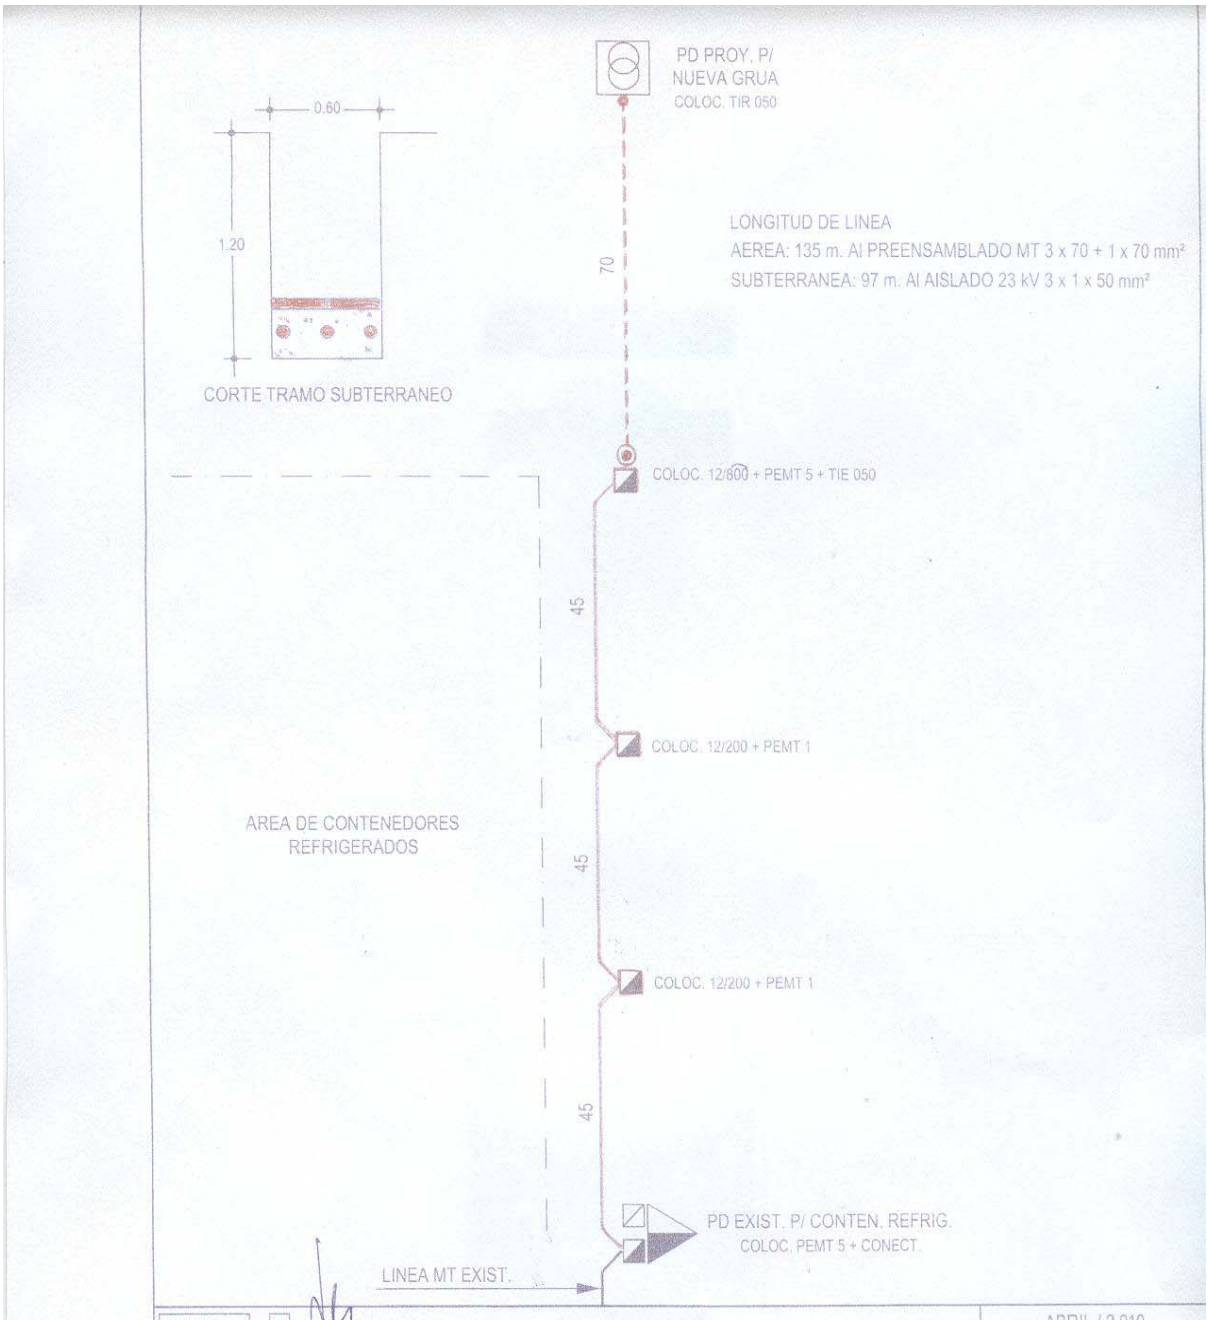
PD PROY. P/
NUEVA GRUA
COLOC. TIR 050
0.60
1.20
CORTE TRAMO SUBTERRANEO
LONGITUD DE LINEA
AEREA: 135 m. Al PREENSAMBLADO MT 3 x 70 + 1 x 70 mm²
SUBTERRANEA: 97 m. Al AISLADO 23 kV 3 x 1 x 50 mm²
70
COLOC. 12/600 + PEMT 5 + TIE 050
45
COLOC. 12/200 + PEMT 1
AREA DE CONTENEDORES
REFRIGERADOS
45
COLOC. 12/200 + PEMT 1
45
PD EXIST. P/ CONTEN. REFRIG.
COLOC. PEMT 5 + CONECT.
LINEA MT EXIST.
ANDE
AMPLIACION DE RED DE MT INTERNA
P/ CONEXION DE NUEVO PD
A N N P - PUERTO DE ASUNCION
PLANO No. 48.986
OBRA CARGO TERCEROS
ABRIL / 2.010
DATOS : ANNP
PROY. : ZELAYA C.
APROB. :
DPTO. PROY. DE DISTRIB.
MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Pararaguay y al bienestar de su población.

DUCTOS CONEXIÓN ELÉCTRICA

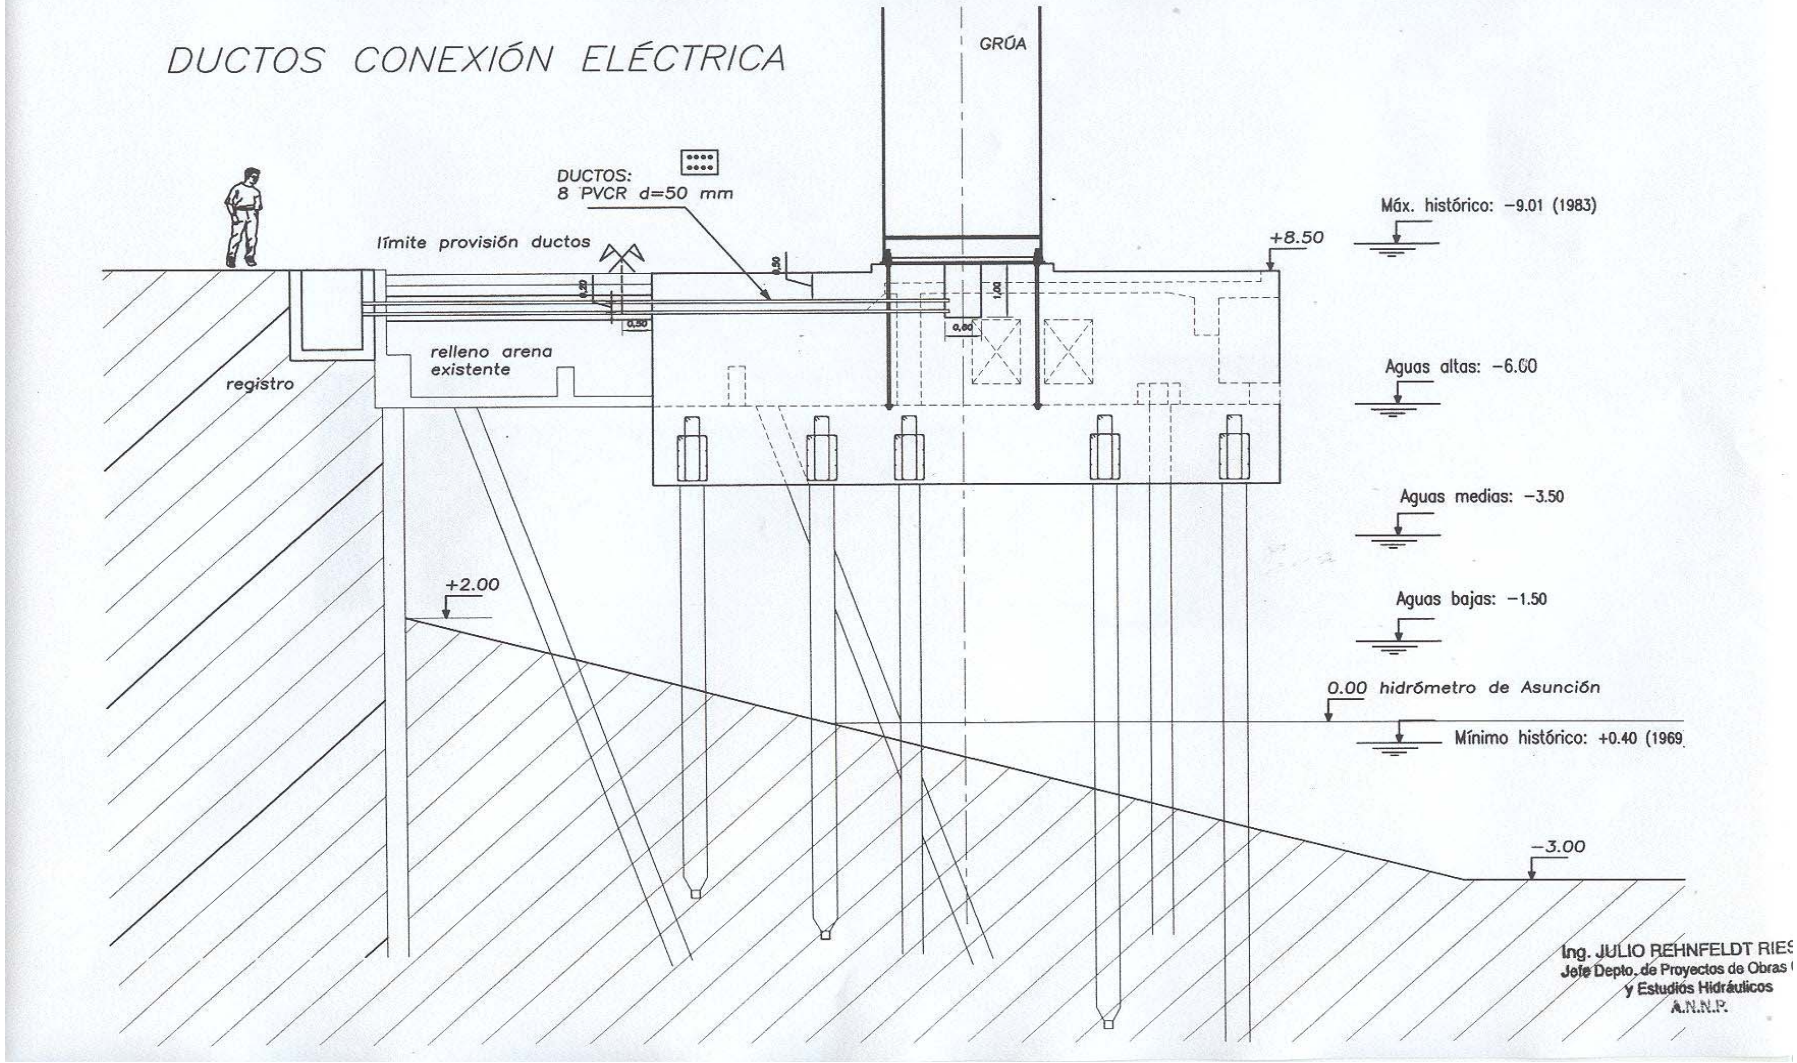

Ing. JULIO REHNFELDT RIES
Jefe Depto. de Proyectos de Obras
y Estudios Hidráulicos
A.N.N.P.

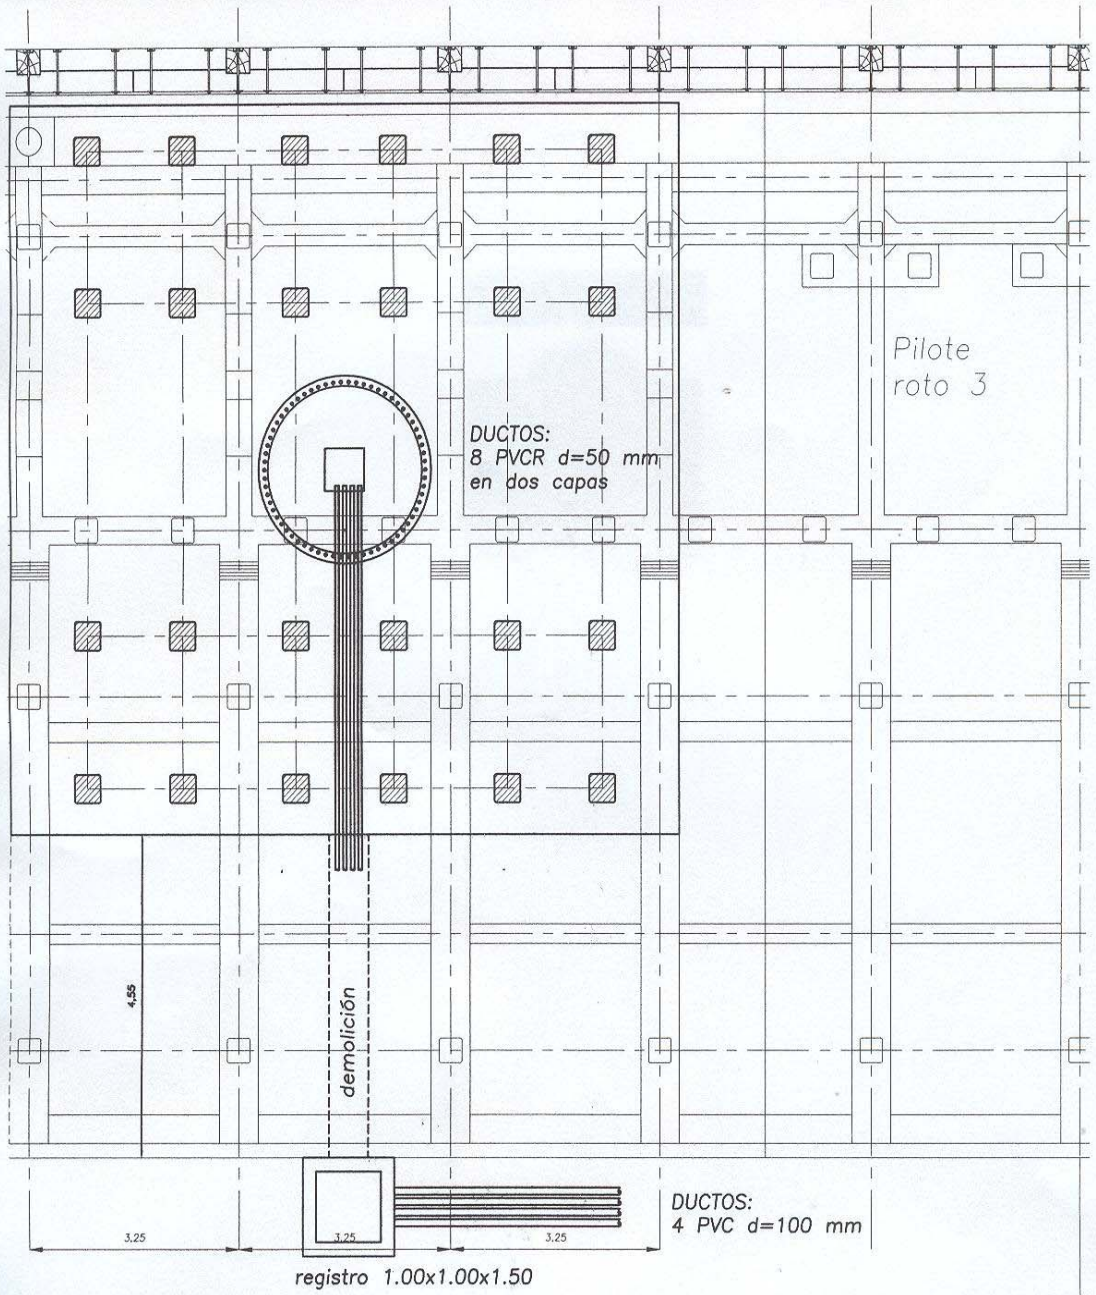

registro 1.00x1.00x1.50

Obras civiles hasta el registro:

demolición losa H°A°: 0.60x0.30x4.55

relleno con arena lavada compactada

ductos encapsulados en hormigon simple 0.60x0.46x4.55

reposición losa H°A°: 0.60x0.30x4.55

Ing. JULIO REHNFELDT RIESTRA
Jefe Depto. de Proyectos de Obras Civiles
y Estudios Hidráulicos
A.N.N.P.