COMISIÓN JUNTA DE SANEAMIENTO

AKA KARAYÁ KM3 - BELLA VISTA - ITAPUA

TRANSFORMADOR SOBRE POSTE
P.H°A°. 12/200 RDR II
TAH°. 1 - 25 kVA

ACOMETIDA
MONTAJE DE SECCIONADOR FUSIBLE

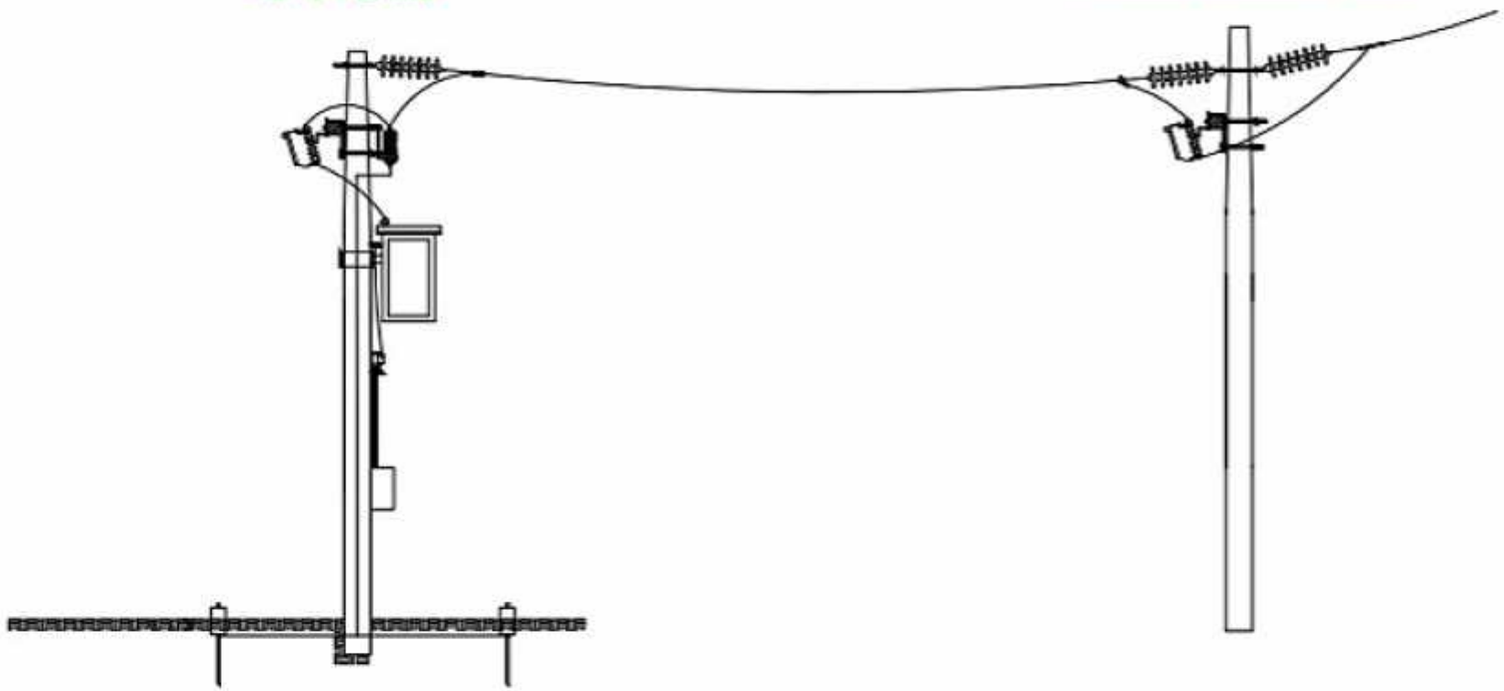

En toda unidad de bombeo, un factor muy preponderante es la estabilidad de la sensión eléctrica, para un buen rendimiento y una mayor vida útil de los elementos eléctricos.-

	Fecha	Nombre
Dibujó	16/02/14	J.E.
Revisó		F.S.
Aprobó		

Cliente: Junta de Saneamiento de Aka Karaya Km3
Obra: Montaje de Transformador con Acometida

N° de Obra: 1
Hoja N°: 6/6
N° de Plano (Diseño): 1
Rev. N°:
N° de Plano: 1
Rev. N°: