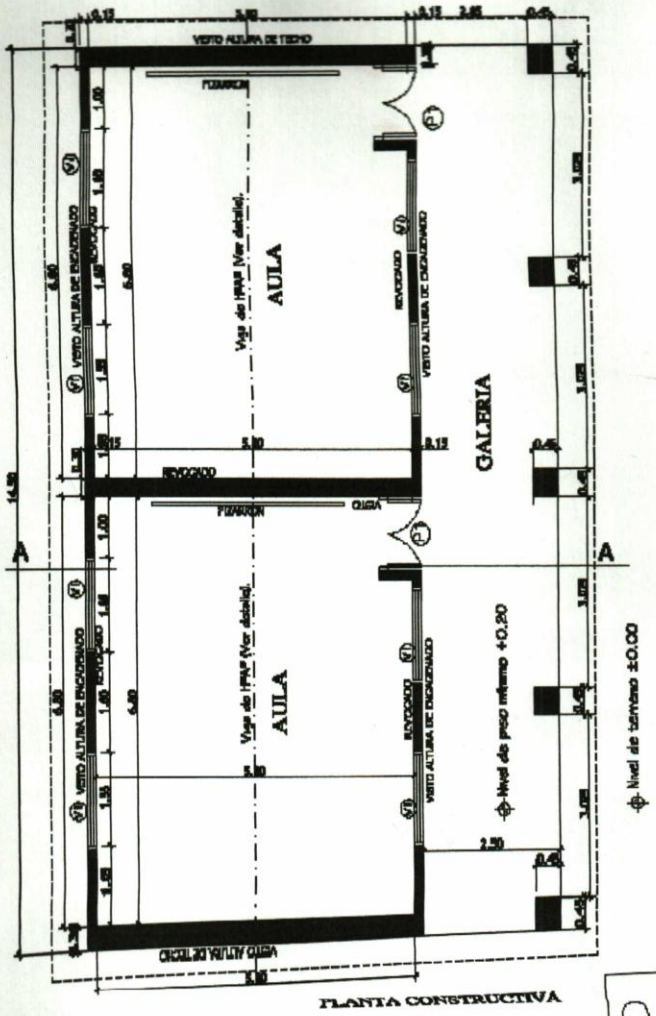

PLANTA CONSTRUCTIVA

01

Aprobado

MUNICIPALIDAD DE YPANE

Intendenta de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015

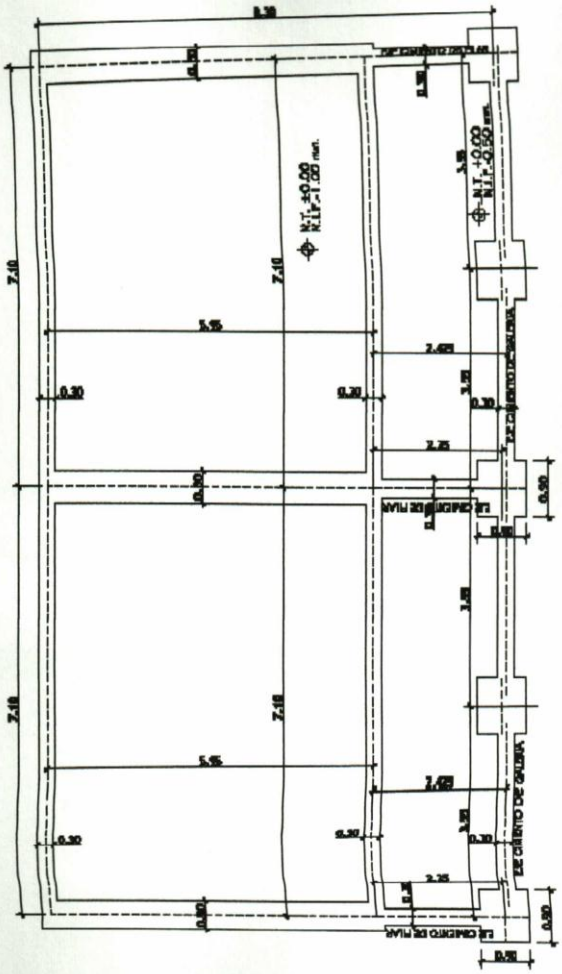

PLANTA DE FUNDACION

02

Aprobado

Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015

0.10 encadenado superior en las paredes de 0.30 y en las paredes de 0.15

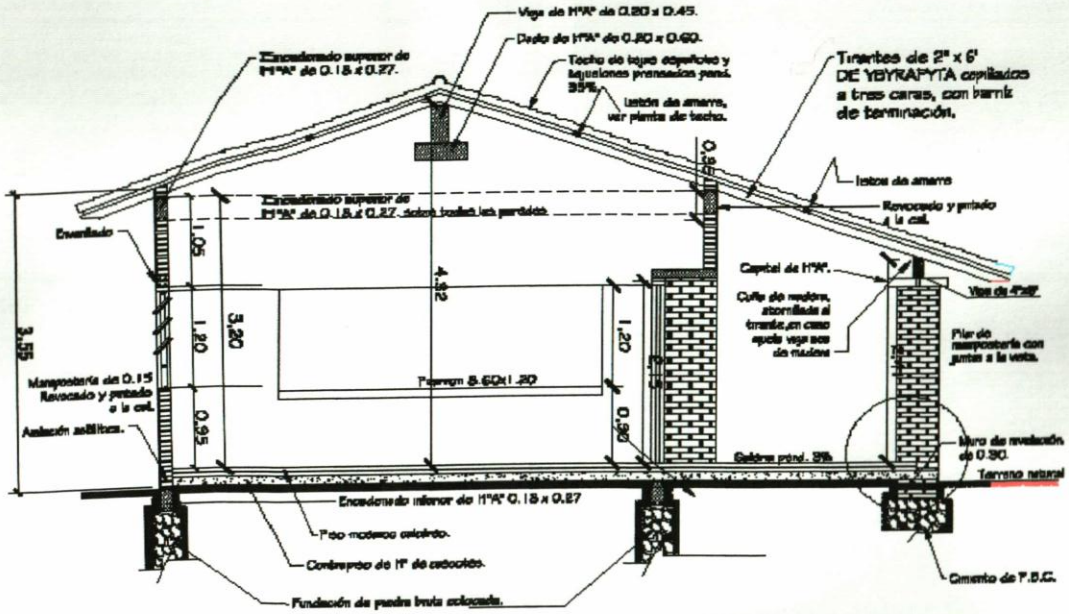

CORTE A - A

Obs. Los balcones deberán ser colocados en el proceso de construcción de los muros de elevación y planos, a eje de la viga de encadenado superior.

03

MUNICIPALIDAD DE YPANE
INTENDENCIA

Aprobado

Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015

04

MUNICIPALIDAD DE YPANE
INTENDENCIA

Aprobado

Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015

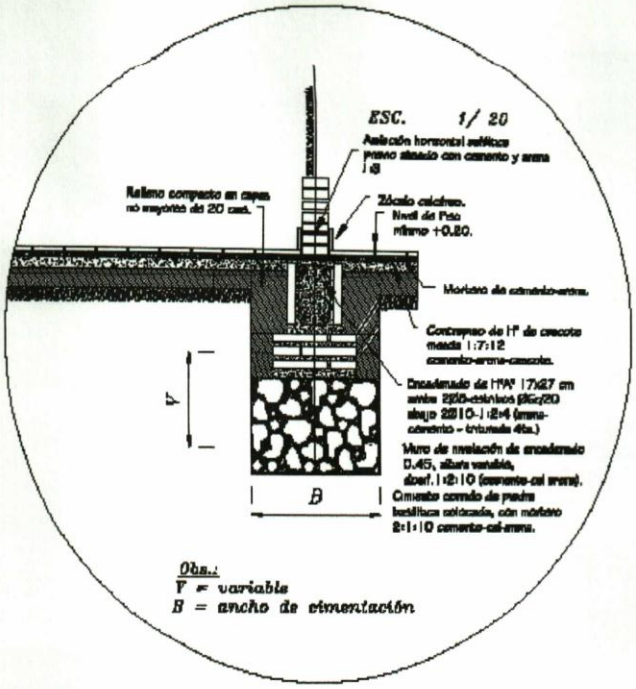

DETALLE DE CIMENTACIÓN

MUNICIPALIDAD DE YPANE
INTENDENCIA

Aprobado

Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015

05

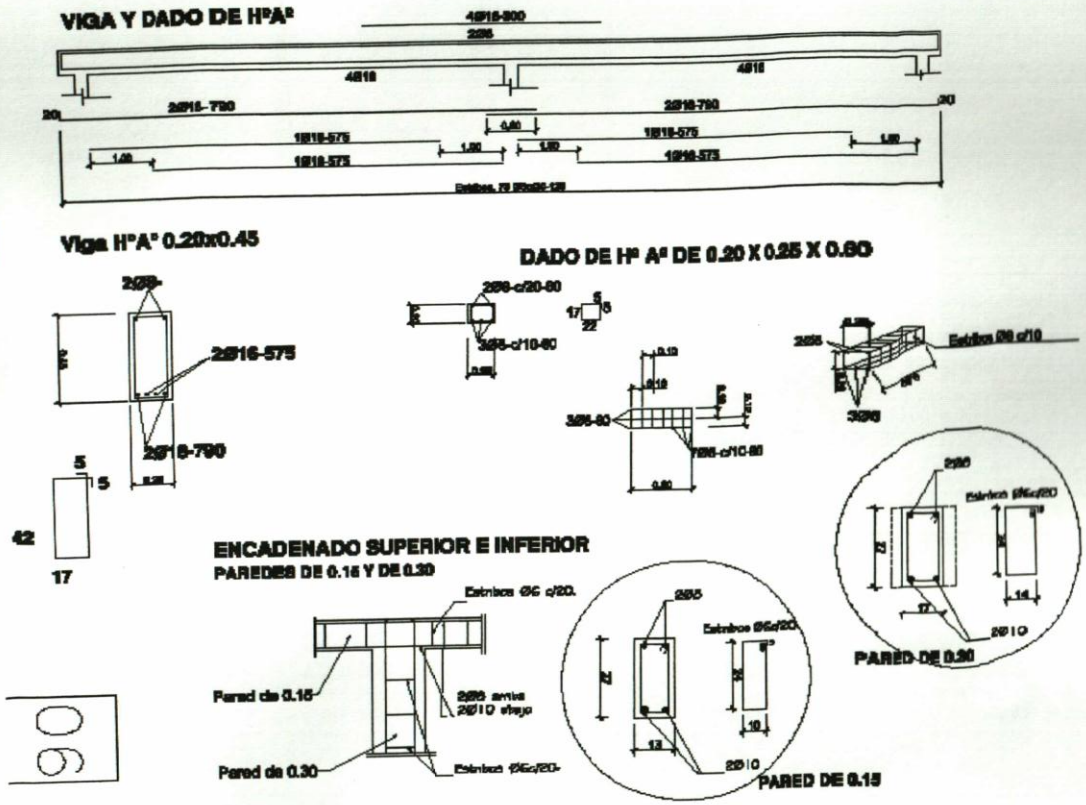

MUNICIPALIDAD DE YPANE
INTENDENCIA
Aprobado
Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015

06

DETALLE DE CUÑA

Obs.: Para todas las aulas en los apoyos de los tirantes sobre las vigas de galerías, dichos tirantes deberán encuñarse, con cuñas de madera tornillados y planchuela según detalle, cada tirante intermedio

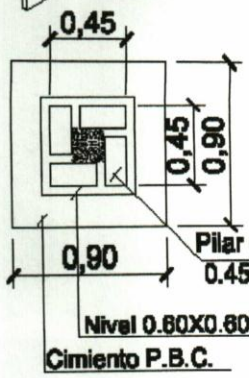

PLANTA



DETALLE CAPITEL

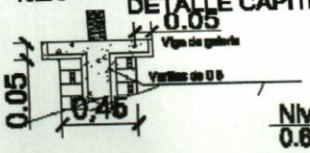

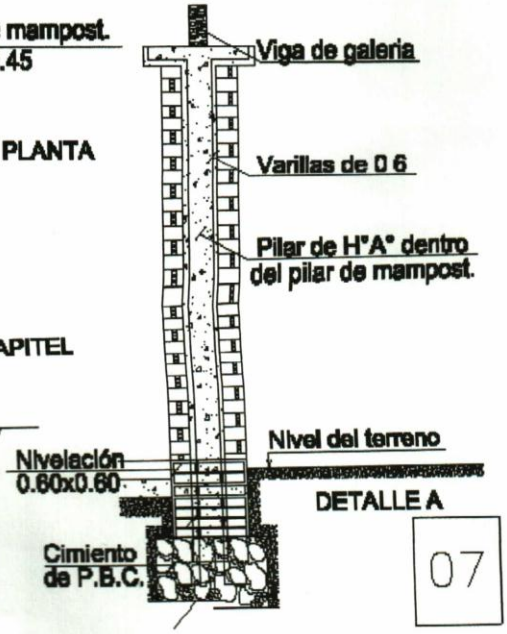

DETALLE A

07

MUNICIPALIDAD DE YPANE
INTENDENCIA

Aprobado

Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015

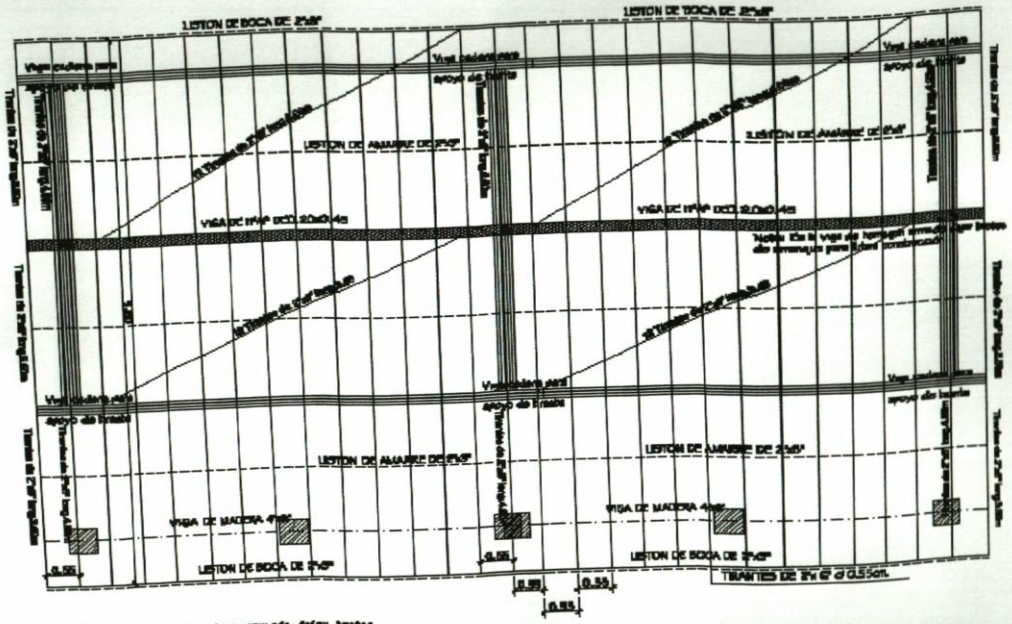

Nota: En la viga de hormigón armado dejar brotes de arranque para futura construcción.

Obs.: Los aleros extremos del bloque serán de 0.40m. y los aleros longitudinales del bloque serán de 0.70m., contados del lado de la galería superior de la viga de apoyo del tirante, y en el opuesto superior del muro.

MUNICIPALIDAD DE YPANE
INTENDENCIA

Aprobado

Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Allbrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015

08

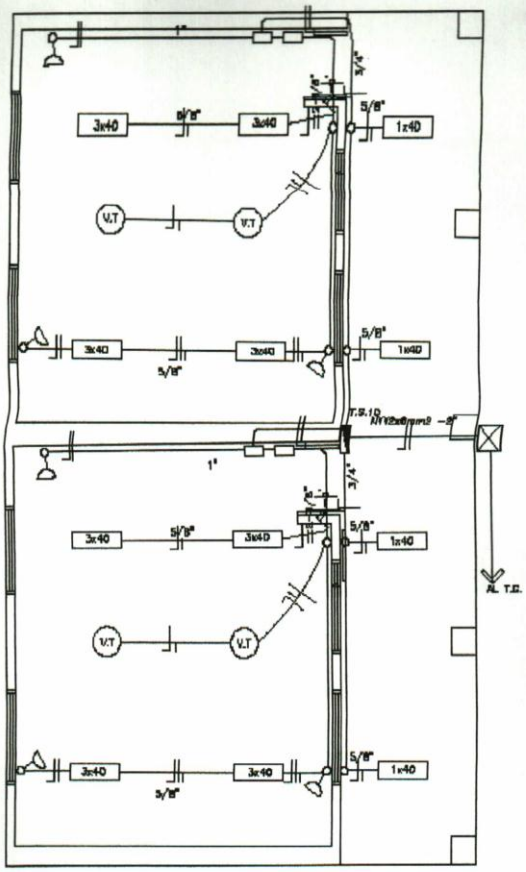

Observaciones:

- Los artefactos fluorescentes son de 3x40W.
- Los artefactos fluorescentes deben ir colgados.
- Los conductores no usados son de 2mm2.
- Las fluorescentes deben tener capacitores.
- Los TC son tablero de mando de luces y tomas.
- Los TCV son tablero de comando de ventiladores.

09

Aprobado

MUNICIPALIDAD DE YPANE
INTENDENCIA

Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015

DETALLE DADO DE Ho. Ao

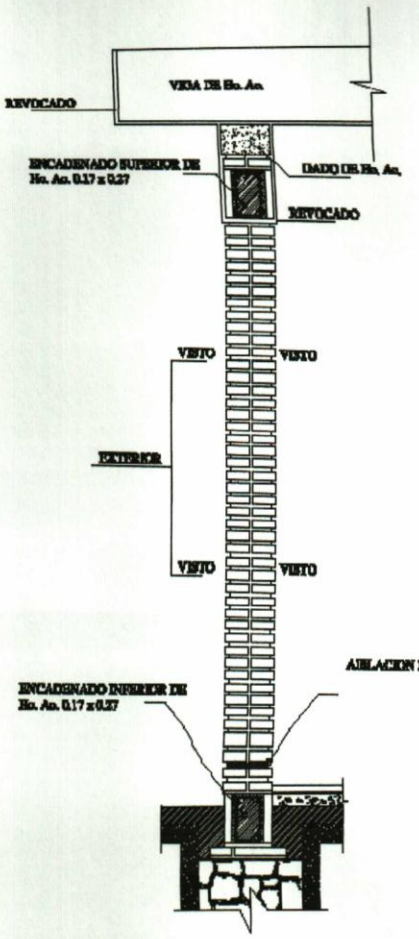





OBS.:

EN LOS CASOS DE QUE EL AULA SEA CONSTRUIDA COMO ULTIMA DEL BLOQUE LA PARED EXTERIOR LLEVARA LOS LADRILLOS CON JUNTAS A LA VISTA HASTA LA ALTURA DE TECHO, LA VIGA Y EL DADO DE Ho. Ao. SERAN REVOCADOS.
SI EL AULA A CONSTRUIR ES ANEXA LA PARED TRANSVERSAL SERA CON JUNTAS A LA VISTA A AMBOS LADOS HASTA EL ENCADENADO SUPERIOR Y REVOCADO HASTA EL TECHO, TAMBIEN LA VIGA Y EL DADO.

10

Aprobado

MUNICIPALIDAD DE YPANE
INTENDENCIA

Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015

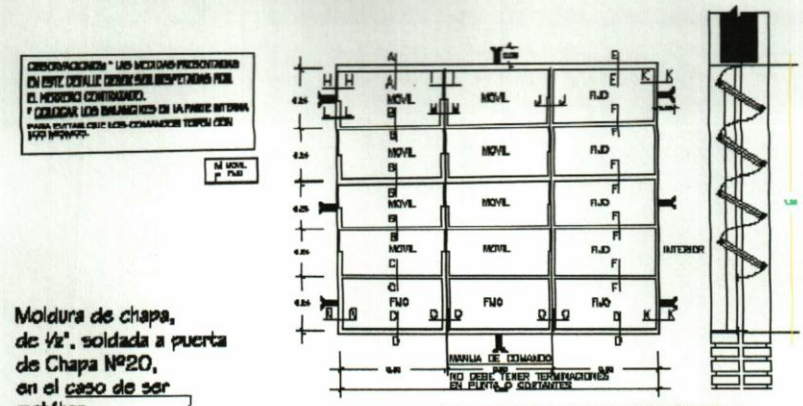

VENTANA BALANCIN TIPO C

ESC. 1/10

Moldura de chapa, de ½", soldada a puerta de Chapa Nº20, en el caso de ser metálica.
La puerta puede ser también de madera (tablero).

Marco de puerta, hoja y estructura de chapa Nº20.

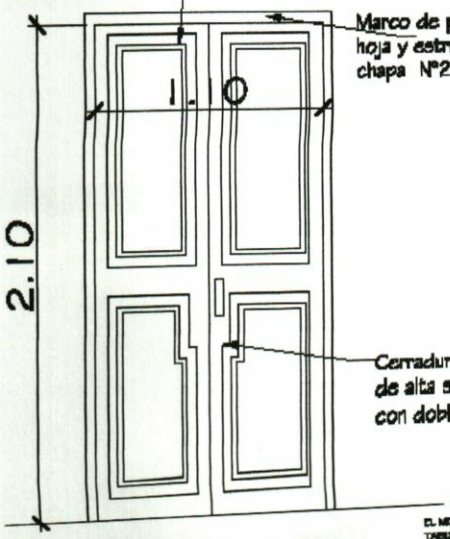



DETALLE DE MARCO

(EN EL CASO QUE FUERA PUERTA METÁLICA).

Cerradura con picaporte, de alta seguridad con doble perno.

PUERTA DE ACCESO - TABLERO (ABRE HACIA AFUERA)

ESC. _____ 1/20

EL MODELO DE LA PUERTA TABLERO PUEDE VARIAR, LO IMPORTANTE ES RESPETAR LAS MEDIDAS GENERALES, 1.10 X 2.10.

11

Aprobado

MUNICIPALIDAD DE YPANE
INTENDENCIA

Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015

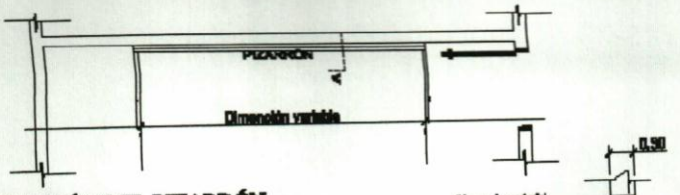

UBICACIÓN DEL PIZARRÓN

Esc.: 1/60

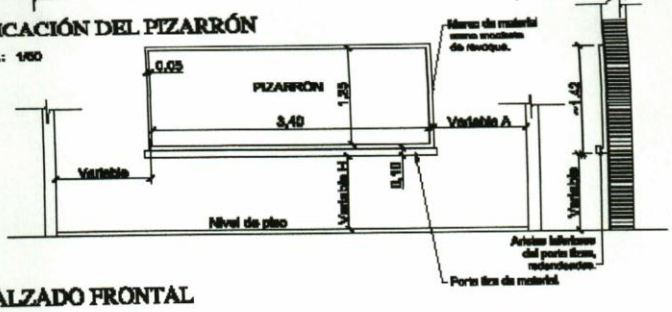

ALZADO FRONTAL

Esc.: 1/60

CORTE A

Esc.: 1/60

CONSTRUCCION DE PIZARRON EMPOTRADO EN MURO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

* 1.- Sobre el muro de ladrillo cocido los dimensiones recomendadas proponer el marco de madera y porta tiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con mezcla, cemento-cal(1:3), dejando una terminación enfrentada en las aristas laterales.

* 2.- En la zona de pizarrón propiamente, aplicar una capada con ladrillos(cocido), posteriormente revocar con mezcla cemento-arena(1:3), y aplicando de tres manos de enlajado plástico, con lavado de terminación luego de la cantidad de capas necesarias.

* 3.- Aplicar enlajado o fijador plástico, posteriormente aplicar tres manos de pintura sintética para pizarrón color verde pizarra, en el marco y porta tiza luego del mismo pintar pintura sintética color gris.

OBSERVACION

*3- PARA ESCUELA	*3- PARA COLEGIO
(A) 1.15 mts.	(A) 1.70 mts.
(B) 0.70 mts.	(B) 0.80 mts.

12

Aprobado

MUNICIPALIDAD DE YPANE
INTENDENCIA

Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015