ESQUEMA DEL TABLERO T.S.3

AL TABLERO TG

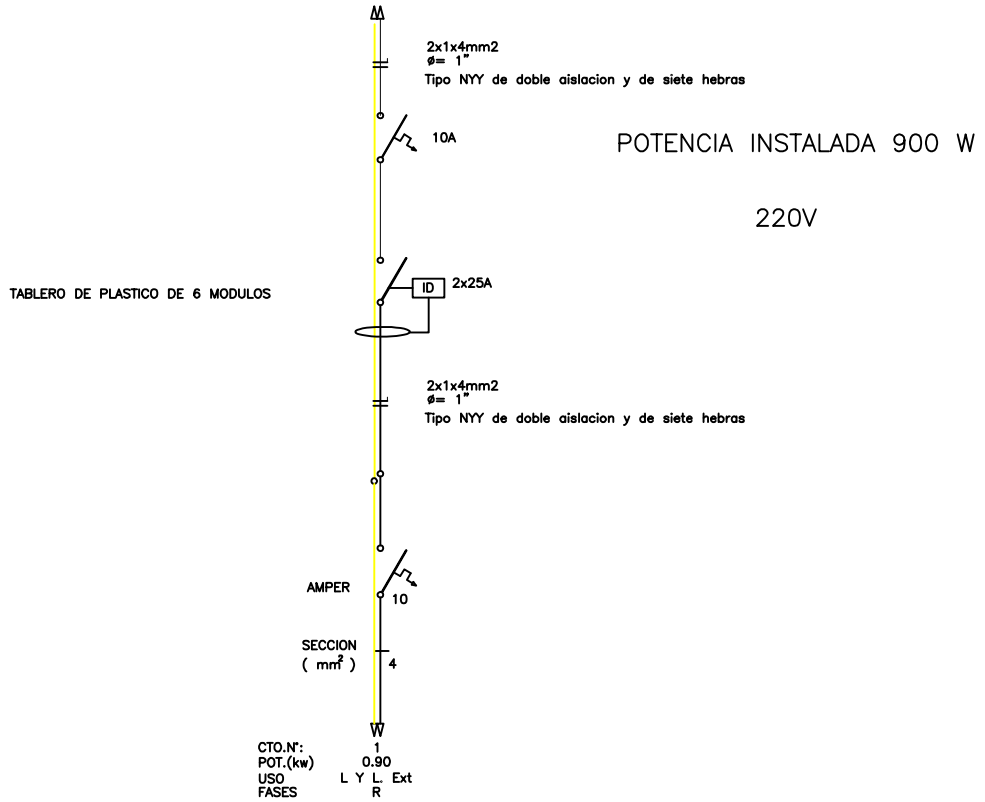

CUADRO DE CARGAS TS3																					
CTO	Fluoresc. 1x40W		Fluoresc. 2x40W		Fluoresc. 3x40W		Fluoresc. 4x40W		Toma Corriente		Tomas Especiales		Aire Acondicionado		Ventilador		Reserva		FASES			
N°	N°	100 W	N°	100 W	N°	150 W	N°	200 W	N°	100 W	N°	1500 W	N°	2000 W	N°	100 W	N°		R	S	T	RST
1	3	300	6	600															900			
2																						
Equilibrio por Fase																			900			
CARGA TOTAL INSTALADA 900 W.																						

ESQUEMA DEL TABLERO T.S 4

AL TABLERO TG

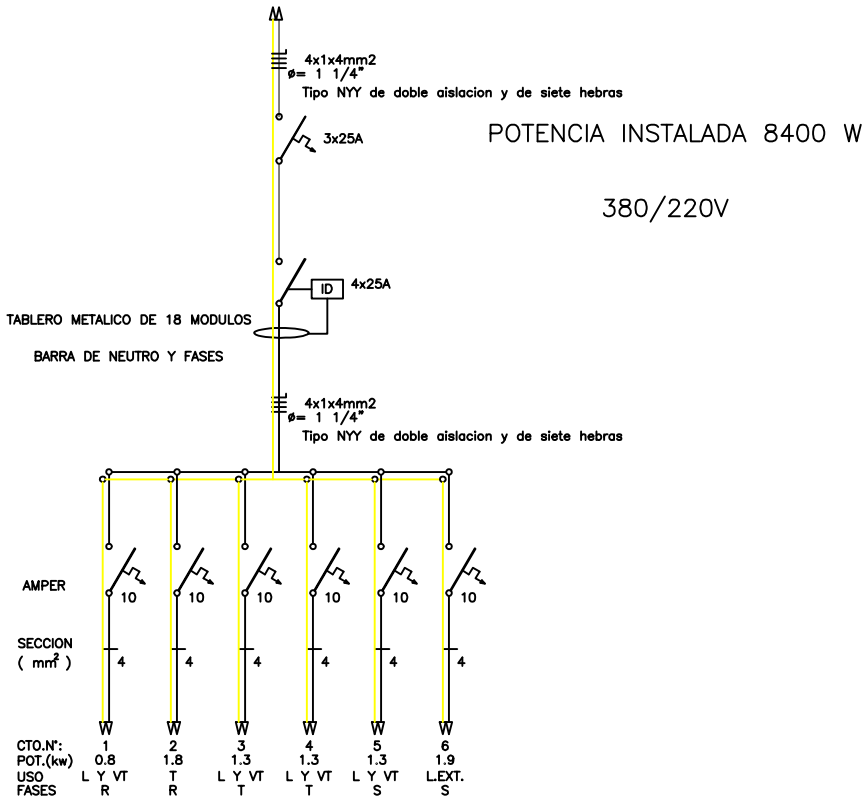

CUADRO DE CARGAS TS4																						
CTO	Fluoresc. 1x40W		Fluoresc. 2x40W		Fluoresc. 3x40W		Fluoresc. 4x40W		Toma Corriente		Tomas Especiales		Aire Acondicionado		Ventilador		Reserva		FASES			
N°	N°	100 W	N°	100 W	N°	150 W	N°	200 W	N°	100 W	N°	1500 W	N°	2000 W	N°	100 W	N°		R	S	T	RST
1	3	300	6	600											2	200			800			
2									18	1800									1800			
3					6	900									4	400					1300	
4					6	900									4	400					1300	
5					6	900									4	400				1300		
6	19	1900																		1900		
7																						
Equilibrio por Fase																			2600	3200	2600	
CARGA TOTAL INSTALADA 8400 W.																						

FIRMA PROPIETARIO:

PROYECTO: AMPLIACIÓN COLEGIO DR. RAÚL PEÑA	UBICACIÓN: Ruta VI Dr. Juan L. Mallorquín esq. calle Padre Guillermo Huttermann	MANZANA:	PROFESIONAL: ARQ. JUAN NOGUERA - PAT. N°: 157 DOMICILIO: Barrio Cerro Corá - Hohenau - Itapúa	Sup. a Construir: m² Fecha: enero 2013	LÁMINA: 06	FIRMA PROFESIONAL: