


ESQUEMA DEL TABLERO

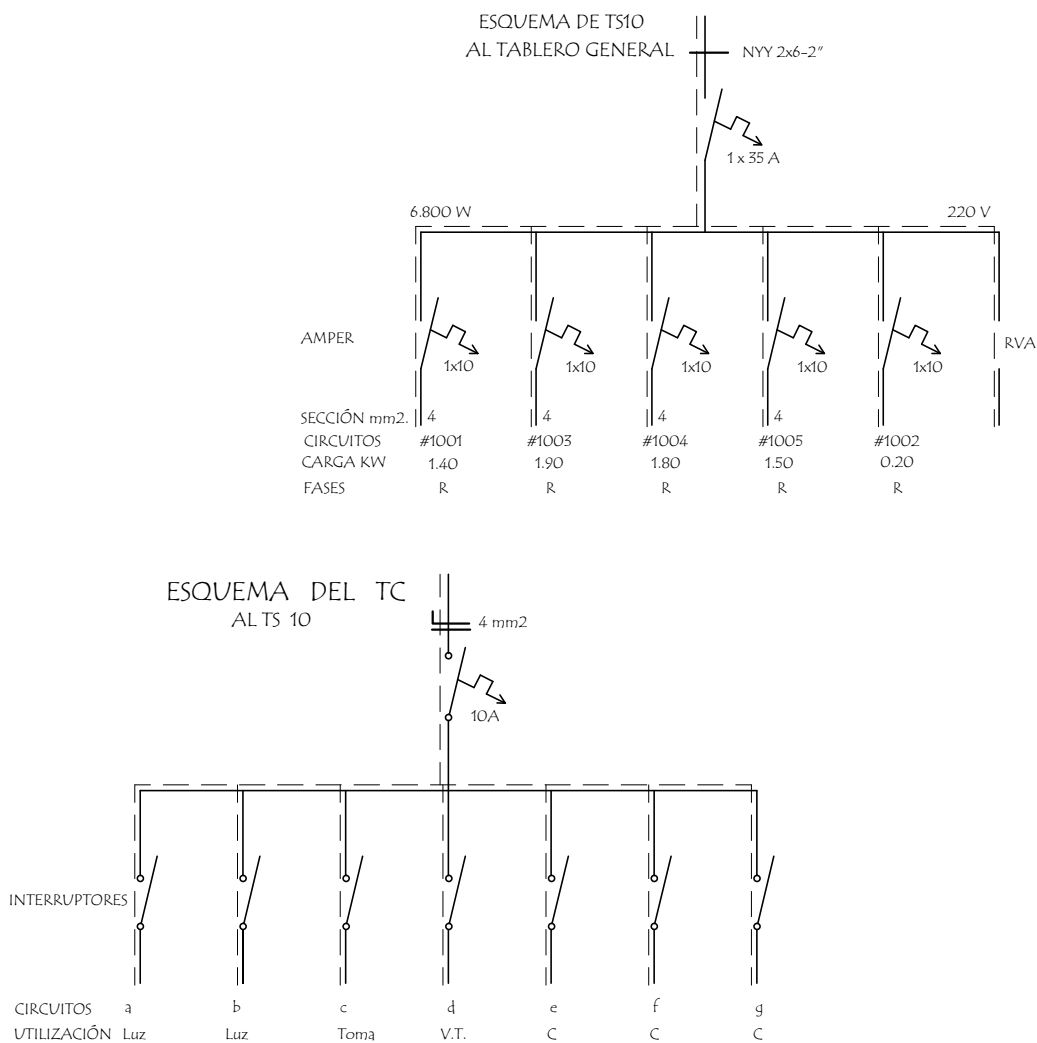

DETALLE DE CARGA DEL TS 10

Circuito	Fluorescentes			Tomas Watts	V.T Watts	Toma Computadora Watts	Fases R
	3x40	2x40	1x40				
#1001	2x150	4x100		3x100	4x100		1.400
#1003						5x300 1x400	1.900
#1004						6x300	1.800W
#1005						5x300	1.500W
#1002			2x100				200W
Total							6.800W

Observaciones :

Los artefactos no acotados son de 2 x 40 W.

Los conductores no acotados son de 2 mm2.

Los fluorescentes deben tener capacitores.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores.

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ - ITAPÚA

ESCUELA BÁSICA Nº 5225 SAN MARTIN DE TOUR

PROYECTO	1 aula de 5,80 x 6,80 con techo de tejas		
Instalación Eléctrica		sin escala	

07

